



Dopravoprojekt Brno a.s.
Ing. Milena Ondráčková
Kounicova 271/13
602 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
/	PM-50483/2020/5203/FI	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 9.12. 2020

Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov – aktualizace DÚR- aktualizace stanoviska
(k.ú. Bochoř, Dluhonice, Horní Moštěnice, Přerov, Předmostí, Lověšice u Přerova, Přestavky u Přerova, Věšky u Přerova, Říkovice u Přerova, ORP Přerov, kraj Olomoucký; ČHP 4-12-02)

Charakteristika akce:

Jedná se o další aktualizaci stanoviska ke změně DÚR.

Předmětem aktualizované DÚR je dálnice D1 – stavba 0136. DÚR zpracovala firma Dopravoprojekt Brno a.s. v 10/2015, investorem je ŘSD ČR.

ÚR na stavbu bylo vydáno 3.3.2006, část stavby již byla realizována (MÚK Říkovice – připojení stavby 0135 na silnici I/55). Změna DÚR zahrnuje nové i změněné objekty.

Začátek stavby je situován v km 75,30, v km 75,66 navazuje na trasu dálnice D1 stavby 0135 Kroměříž – Říkovice, konec úseku je v km 85,4 v prostoru za dálniční křižovatkou Přerov – sever, kde navazuje na stavbu 0137 Přerov – Lipník n/B.

Komunikace je navržena v kategorii S 22,5/100, délka úseku 10,10 km (km 75,30 - 85,40). Stavba je členěna na objekty: Objekty přípravy staveniště, objekty pozemních komunikací, mosty (13 objektů) a opěrné zdi, vodohospodářské objekty (dešťová kanalizace, záchytné usazovací nádrže, retenční nádrž s ORL, přeložky a úprava vodovodů, přeložky a úpravy místních vodotečí, úpravy meliorací, atd.), elektro a sdělovací objekty; objekty trubních vedení, pozemních staveb a přípravy území.

Dálnice bude odvodněna středovou kanalizací přes záchytné usazovací nádrže a retenční nádrže s ORL do místních vodotečí,

příčemž zhotovitelé PD potvrdili skutečnost, že jsou retenční opatření navržena takovým způsobem, že jimi nebudou zhoršeny a navýšeny průtoky dotčených vodních toků. Retenční opatření jsou dle jejich tvrzení dimenzována tak, aby zůstal odtok povrchových vod z daných lokalit nezměněn.

Stavba se dotýká vodních toků, které jsou ve správě Povodí Moravy, s.p.: VVT Bečva, Moštěnka, Strhanec, DVT Dobřický potok, Mlýnský náhon, Svodnice, Vínarský potok:

SO 202 Inundační most, SO 203 Most přes Moštěnku, SO 204 Most přes Mlýnský náhon, SO 203 Most přes Svodnici, SO 208 Estakáda přes silnici a inundační území, SO 209 Estakáda přes Bečvu a žel.trat', SO 321 Přeložka Dobřického potoka, SO 322 Přeložka Svodnice (Lověšice), SO 324 Úprava koryta Bečvy pod estakádou SO 209, SO 315 Hlavní sběrač „B“ ústící do Bečvy.

VVT Bečva mimo křížení estakádou je ještě dotčena zaústěním sběrače SO 315, který opět kříží OH Dluhonice.

VVT Moštěnka a DVT Dobřický potok jsou kříženy dálničním mostem (SO 203) v km 77,185. V dotčené lokalitě je navrženo opevnění koryta Moštěnky kamenem do betonu o celkové tloušťce 350 mm v rozsahu min. 25 m před mostem (na návodní straně) a min. 18 m za mostem (povodní strana). Toto zpevnění bude

opřeno v patě o zapuštěný patní práh z lomového kamene. Budou dotčeny ochranné hráze řeky Moštěnky a to na PB i LB. Před návodní stranou mostu bude do Moštěnky zaústěna přeložka Dobřického potoka – nyní již ve správě PM. K PD přeložky Dobřického potoka vydalo PM stanovisko s č. j. PM011765/2008-203/Sop., ale tehdy ještě ne z pohledu přímého správce toku.

DVT Mlýnský náhon je křížen dálničním mostem (SO 204) v km 78,304. Koryto toku má být upraveno kamenem do betonu celkové tloušťky 350 mm. Pod mostem jsou zpevněny veškeré plochy z důvodu hladiny vzdutí VVT Moštěnka. Povrchy dlažeb mezi polní cestou a břehovou hranou toku budou opatřeny válcovanou vrstvou ornice tl. 150 mm. Jde o vytvoření biokoridoru. Zpevnění koryta bude provedeno na návodní i povodní straně 15,0 m od obrysu mostu a bude jeho součástí.

DVT Svodnice je křížena dálničním mostem (SO205) v km 78,626. Svahy zemního tělesa před opěrami jsou zpevněny kamenem do betonu celkové tloušťky 350 mm. Pod mostem zpevněny veškeré plochy z důvodu hladiny vzdutí. Výjimku tvoří povrch polních cest. Kamenná dlažba je vždy zakončena betonovými obrubníky. Povrch dlažeb mezi oběma polními cestami a břehovou hranou Svodnice bude opatřen válcovanou vrstvou ornice v tl. 150 mm. Jde o vytvoření plochy biokoridoru. Součástí mostu je i provedení zpevnění koryta Svodnice na návodní i povodní straně mostu v rozsahu 5 m od hrany mostu. Má být zpevněno kamenem do betonu tl. 350 mm jak na svazích břehů tak i ve dně.

Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Přerov je přímým správcem těchto vodních toků.

Stavba se nachází v záplavovém území Bečvy a Moštěnky.

Nové objekty v rámci aktualizace DÚR dotýkající se zájmů Povodí Moravy, s.p.:

SO 324 – Úprava koryta řeky Bečvy se nachází v místě pod dálničním mostem (SO 209). Je navrženo opevnění koryta kamennou rovnatinou v rozsahu min. 20m před půdorysný obrys mostu (na návodní straně, vpravo od dálnice) a min. 10 m za obrys mostu (na povodní straně, vlevo od dálnice). Opevnění bude provedeno z lomového kamene do 500 kg s vyklínováním dutin a spár úlomky kamene a urovnáním líce. Kamenivo bude ukládáno ve vrstvě tloušťky 1m. Opevnění se dle dodaného řezu bude dotýkat i stávající ochranné hráze (dále jen OH) Dluhonice, která je součástí úpravy Bečvy, ústí – Osek (HM 221191) a v jejímž návodním lici má být umístěna mostní opěra.

Lokalita má být v budoucnu řešena novou PP ochranou v rámci komplexu staveb PPO Pobečví. Součástí záměru, bude-li realizován, má být odstranění stávající PP hráze Dluhonice a její odsunutí blíže k areálu společnosti Precheza a.s. V rámci záměru má navíc dojít ke zkapacitnění koryta formou snížení říční bermy, proto lze předpokládat zemní zásah do okolí PB piliře v blízkosti hrany kynety toku. Tento stavební objekt dosud není projekčně připravován, proto nelze v současnosti definovat přesné prostorové řešení, ani mocnost vrstvy, která bude odstraněna z bermy.

SO 202 – Inundační most v pravobřežní inundaci Moštěnky byl navržen pro snížení míry ovlivnění vzdutí vody dálničním tělesem v pravobřežní inundaci. Most bude mít celkovou délku 74,7 m a je navržen tak, aby přirozeně docházelo k odtoku vody z inundace pod dálničním tělesem a voda nebyla vzdouvána směrem do Mlýnského náhonu a nezvyšovala povodňové ohrožení.

Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Přerov je přímým správcem VVT Bečva, Moštěnka, DVT Dobřický potok, Svodnice, Strhanec, Mlýnský náhon, Vinarský potok.

Stavba se nachází v záplavovém území Bečvy a Moštěnky a dotýká se ochranné hráze „Úprava Spojené Bečvy, ústí – Osek n/B“ (DHM 221191).

Dotčený vodní útvar: Moštěnka od toku Dolnonětčický potok včetně po ústí do toku Morava, ID VÚ: MOV_1100.

I. Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

stanovisko:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

1. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a v jeho blízkosti a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85 - odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů. *Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.*
2. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
3. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

II. Vyjádření správce vodních toků ve správě Povodí Moravy, s.p.

Jako správce vodních toků (Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Přerov) s předloženým záměrem souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. **SO 324 – Úprava koryta Bečvy pod estakádou VVT Bečva**
 - a) V rámci křížení toku musí být splněna norma pro křížení a souběhy vodních toků ČSN 752130.
 - b) Zemní ochranné hráze pod mostovkou budou buďto nahrazeny protipovodňovou zdí nebo bude upraven jejich povrch (např. kamen. dlažbou) tak, aby se zajistila jejich odolnost proti vodní erozi.
 - c) Stabilita opevnění a jeho dimenzace bude posouzena pro zatěžovací povodňové stavy dle n-letých průtoků řeky Bečvy. Dle posouzení projektanta budou doplněny případné zavazovací betonové prahy svahových opevnění, či jiné úpravy, které budou předmětem dalšího stupně PD. Opevnění musí odolat i maximálním povodňovým průtokům, což bude ověřeno výpočtem. Opevnění musí být zapuštěné a žádná jeho část nesmí zasahovat do průtočného profilu toku.
 - d) V rámci DSP budou předloženy k vyjádření a odsouhlasení detailní výkresy staveb dotýkajících se vodních toků a vodních děl ve správě PM. Budou navíc předloženy konkrétní stavební postupy realizace stavebních objektů, které se dotýkají koryta toku, či OH (zakládání opevnění apod.).
 - e) V blízkosti vodních toků budou případné objekty (šachty, vyústění, potrubí aj.) provedeny v návaznosti na původní terén a odolné k případnému pojezdu těžké techniky do hmotnosti 25 t, a to do vzdálenosti 8 m od vzdušné paty OH vodního toku (třída zatížení „V“).
 - f) Vzhledem k faktu, že budou stavební akcí dotčeny objekty protipovodňové ochrany - požadujeme, aby byl v dalším stupni PD předložen detailní stavební postup zásahů do OH. Jedná se zejména o místo zavázání pilířů na návodním líci (způsob založení a provedení opevnění tělesa hráze, postup hutnění atd. Upozorňujeme, že na provedení prací, které se dotýkají OH musí dohlížet geotechnik, který vyhotoví k dané činnosti závěrečnou hodnotící zprávu a osvědčí kvalitní a bezpečné provedení a zkoušky zhutnění.
 - g) Dále je nutno v DSP zvolit hydraulicky vhodný tvar pilířů a doložit jeho výkresové parametry.

Upozorňujeme:

- V rámci plánované stavby PPO Pobečví má v dané lokalitě dojít výhledově ke změně v řešení PPO. Stávající hráz má být odtěžena, terén bermy zahlouben a má být vybudována nová ochrana blíže u stávajícího průmyslového areálu. Tomuto faktu je nutné přizpůsobit založení stavby pilířů estakády (dostupný návrh řešení PPO připojujeme v příloze).
- Stávající ochranná hráz Bečvy má být v roce 2018 - 19 opravována. V roce 2017 má

probíhat projekční příprava opravy.

- Z půdorysné situace D.2.2. vyplývá, že pilíře nejsou umístěny souběžně s osou toku, ale jsou vyoseny do koryta, což není vhodné řešení a může to způsobovat nadměrné namáhání objektu OH Dluhonice. Dle ČSN 736201 Projektování mostních konstrukcí – musí být zvolen hydraulicky vhodný tvar spodní stavby mostu ve vztahu k říční proudnici. U důležitých staveb a ve složitých poměrech má být tato věc posouzena modelem. V koordinační situaci D.2.3. jsou pilíře řešeny v souběhu s osou koryta toku a s osou hráze. Požadujeme tedy ujasnit finální způsob řešení a v případě vyosení pilířů bychom požadovali posouzení vlivu daného řešení při převádění povodňových průtoků.
- Požadujeme posoudit možnost posunutí pilířů mimo hrázové těleso.

2. Sběrač SO 315 – křížení OH Dluhonice

- a) V rámci křížení toků musí být splněna norma pro křížení a souběhy vodních toků ČSN 752130.
- b) Požadujeme prověřit možnost zaústění do původního koryta Strhance, které je v bezprostřední blízkosti sběrače. Tímto řešením by nebyla dotčena OH Dluhonice.
- c) V případě dotčení OH – musí být tato opravena na náležitou niveletu. Upozorňujeme na fakt, že hráz má být v letech 2018 – 19 opravována ze strany Povodí Moravy, s. p.
- d) Požadujeme předložit výkres výstního objektu do koryta toku.
- e) V blízkosti vodních toků budou případné objekty (šachty, vyústění, potrubí aj.) provedeny ve vazbě na původní terén a odolné k případnému pojezdu těžké techniky do hmotnosti 25 t, a to do vzdálenosti min. 8 m od vzdušné paty OH Dluhonice (třída zatížení „V“).
- f) Vzhledem k faktu, že bude stavební akcí dotčen objekt protipovodňové ochrany – požadujeme, aby byl v dalším stupni PD předložen detailní stavební postup zásahu do OH (sklony hran výkopů, pažení, postup hutnění, chránička do vzdálenosti 8 m od vzdušné paty apod.). K tomuto požadujeme předložení náležité výkresové dokumentace a upozorňujeme, že na provedení prací, které se dotýkají OH musí dohlížet geotechnik, který vyhotoví k dané činnosti závěrečnou hodnotící zprávu a osvědčí kvalitní a bezpečné provedení a zhutnění.

3. SO 203 Most přes Moštěnku (VVT Moštěnka a DVT Dobřický potok)

- a) V rámci křížení toků musí být splněna norma pro křížení a souběhy vodních toků ČSN 752130.
- b) Komunikace kříží VVT Moštěnka a její pobřežní ochranné hráze. V PD tyto hráze nejsou vyznačeny - požadujeme opravit.
- c) Zemní OH pod mostovkou budou buďto nahrazeny protipovodňovou zdí nebo bude upraven jejich povrch (např. kamen. dlažbou) tak, aby se zajistila jejich odolnost proti vodní erozi.
- d) Přeložka Dobřického potoka musí být navržena tak, aby nebyla snížena míra ochrany pozemků za vzdušní patou levobřežní hráze Moštěnky a korespondovala s návrhovými parametry úpravy Moštěnky, tzn. tak, aby nedocházelo k rozlivům do zahrázového prostoru v místě zaústění Dobřického potoka při nižším průtoku v Moštěnce, než je Q_{50} , pokud to podmínky budou umožňovat.
- e) Dotčené ochranné hráze Moštěnky musí být opraveny na původní, kolaudovanou niveletu. Tyto údaje doporučujeme vyžádat v archivu provozu Přerov.
- f) Stabilita opevnění a jeho dimenzace bude posouzena pro zatěžovací povodňové stavy n-letých průtoků řeky Moštěnky a Dobřického potoka. Dle posouzení projektanta budou doplněny případné zavazovací betonové prahy opevnění, či jiné úpravy, které budou předmětem dalšího stupně PD. Opevnění musí odolat i maximálním povodňovým průtokům, což bude ověřeno výpočtem. Z pohledu správce toku je preferováno pružnější opevnění, a to zejména ve dně (rovnanina, urovnaný zához). Je nutno prokázat, že toto odolá převádění povodňových průtoků. Opevnění musí být zapuštěno a žádná jeho část nesmí zasahovat do průtočného profilu.
- g) V rámci DSP nám budou předloženy k vyjádření a odsouhlasení detailní výkresy staveb dotýkajících se vodních toků a vodních děl. Budou navíc předloženy konkrétní stavební postupy realizace stavebních objektů, které se dotýkají koryta toku (zakládání opevnění apod.).

- h) V blízkosti vodních toků budou případné objekty (šachty, vyústění, potrubí aj.) provedeny ve vazbě na původní terén a odolné k případnému pojezdu těžké techniky do hmotnosti 25 t a to do vzdálenosti 8 m od vzdušné paty ochranných hrází Moštěnky a 6 m od břehové hrany Dobřického potoka (třída zatížení „V“).
 - i) Vzhledem k faktu, že budou stavební akcí dotčeny objekty OH Moštěnky - požadujeme, aby byl v dalším stupni PD předložen detailní stavební postup zásahů do OH. Jedná se zejména o místa zavázání pilířů, způsoby založení a zpětné sanace tělesa hráze, postup hutnění atd. K tomuto požadujeme předložení výkresové dokumentace, tvaru pilířů, sklonů hran pilířů apod. Upozorňujeme, že na provedení prací, které se dotýkají OH musí dohlížet geotechnik, který vyhotoví k dané činnosti závěrečnou hodnotící zprávu a osvědčí kvalitní a bezpečné provedení a zhutnění.
 - j) Součástí DSP bude detailní řešení přeložky a stavební postup v místě navázání Dobřického potoka do ochranných hrází Moštěnky a stavební postup sanace v místě původního koryta Dobřického potoka.
 - k) Součástí DSP bude detailní řešení přeložky Dobřického potoka – návrh profilu, sklon, opevnění apod.
 - l) V blízkosti mostního objektu LB hrází Moštěnky prochází další objekt odvodnění - SO 302 a 332 a PB hrází prochází SO 333 a SO 303. Řešení těchto objektů je nutno v rámci DSP náležitě rozpracovat – včetně popisu provádění (sklony hran výkopů, pažení, hutnění apod.) a postupu sanace narušené hráze.
- 4. SO 204 Most přes Mlýnský náhon**
- a) Požadujeme změnit druh opevnění dna koryta toku Mlýnský náhon. Navrhované tvrdé opevnění dna by mělo být nahrazeno pružnějším typem opevnění (kamenná rovinanina, kamenný zához s urovnáním líce atd.) z důvodu možných pozdějších úprav na toku a problémy se sklonem dna. Opevnění musí být náležitě zapuštěno do terénu, aby nezasahovalo do průtočného profilu. V rámci DSP musí být řešení navrženo ve vazbě na původní projektovaný stav, který doporučujeme zjistit v archivu provozu Přerov.
 - b) V blízkosti vodních toků budou případné objekty (šachty, vyústění, aj.) provedeny v návaznosti na původní terén a odolné k případnému pojezdu těžké techniky do hmotnosti 25 t, a to do vzdálenosti 6 m od břehové hrany toku (třída zatížení „V“).
- 5. SO 205 Most přes Svodnici**
- a) Požadujeme změnit druh opevnění dna koryta toku Svodnice. Navrhované tvrdé pevné opevnění by mělo být nahrazeno pružnějším typem opevnění (kamenná rovinanina, kamenný zához atd.) z důvodu možných pozdějších úprav na toku a problémy se sklonem dna. Opevnění musí být posouzeno pro převádění n-letých povodňových průtoků a dle potřeby upraveno. Opevnění musí být náležitě zapuštěno do terénu, aby nezasahovalo do průtočného profilu. V rámci DSP musí být řešení navrženo ve vazbě na původní projektovaný stav, který doporučujeme zjistit v archivu provozu Přerov.
 - b) V blízkosti vodních toků budou případné objekty (šachty, vyústění, aj.) provedeny v návaznosti na původní terén a odolné k případnému pojezdu těžké techniky do hmotnosti 25t, a to do vzdálenosti 6 m od břehové hrany toku (třída zatížení „V“).
 - c) Dále požadujeme předložit projektovou dokumentaci přeložky Svodnice – návrh profilu, sklon, opevnění apod.
- 6. Stavba D1 nesmí ohrozit funkci a bezpečnost stávajících protipovodňových staveb (úprava koryta a ochranné hráze).
 - 7. Zásahy do ochranných hrází musí být v souladu se zásadami uvedenými v ČSN 752410.
 - 8. Stavba nesmí zhoršit odtokové poměry a zvýšit riziko povodňových škod (zejména v zastavěných plochách).
 - 9. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
 - 10. Případné kácení břehového porostu podél vodního toku je nutno odsouhlasit s příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem toků.

11. Majetkoprávní vztahy budou řešeny dle dokumentu „Rámcová smlouva – Pravidla organizačního zabezpečení nakládání s majetkem v rámci investiční činnosti ŘSD ČR“.
12. DSP zahrnující výše uvedené připomínky nám bude předložena k vyjádření.

III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že navržený záměr bude realizován na pozemcích státu, kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., pro vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je nutné získat práva k dotčeným pozemkům.

Majetkoprávní vztahy budou řešeny dle dokumentu „Rámcová smlouva – Pravidla organizačního zabezpečení nakládání s majetkem v rámci investiční činnosti ŘSD ČR“.

Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku závodu Horní Morava (U Dětského domova 263, 773 03 Olomouc, ☎ 585711211, fax 585711215).

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat písemnou žádost příslušnému závodu s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- stupeň projektové dokumentace,
- pozemky, kterých se akce dotýká, k.ú., případně další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) – rozsah dotčení (zábor dočasný a trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat,
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky)
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci,
- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení vyjádření útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (kopie tohoto stanoviska).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Biza

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy, s.p., provoz Přerov (elektronicky)



Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 134406902-16619-201216124929 převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 6 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 16.12.2020 v 12:48:27. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 16.12.2020 11:28:48. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 50 C5 9B, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Pavel Bíza, vedoucí útvaru správy povodí, útvar správy povodí, OC50324, Povodí Moravy, s.p.. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 16.12.2020 v 12:48:27. Údaje o časovém razítku: datum a čas 10.12.2020 12:50:04, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 71 A2, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Vystavil: Jihomoravský kraj

Pracoviště: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

V Brně dne 16.12.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

SILVIE HRUBEŠOVÁ

Otisk úředního razítka:



Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.



SPRÁVA SILNIC OLOMOUCKÉHO KRAJE

DOPRAVOPROJEKT BRNO	Číslo krž - 2020 - 004028
Dělo dne 18-12-2020	Přiděleno AG /gh.

Držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Středisko údržby Jih

Kostelecká 55, 796 56 Prostějov

Tel. 582 406 000, fax: 582 331 616, e-mail: sujih@ssok.cz

Bankovní spojení: KB Prostějov, č.účtu 11338701/0100

Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13
602 00 Brno

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
SSOK-JH 28828/2020
7.12.8/V5

Vyřizuje
ing. Pecha tel. 736613724
pecha@ssok.cz

V Hranicích dne
15.12.2020

Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice- Přerov – prodloužení platnosti stanovisek k DÚR

SSOK organizace oprávněná hospodařit se svěřeným majetkem Olomouckého kraje (na základě zřizovací listiny příspěvkové organizace Olomouckého kraje č.j. H-325/2002 ze dne 1.3.2002)

Souhlasí s prodloužením platnosti stanoviska č.j. SSOK JH – 26594/2015 ze dne 11.1.2016 a č.j. SSOK JH – 7987/2016 ze dne 18.4.2016 na výše uvedenou stavbu o další 2 roky, tj. do prosince 2022.

Ing. Radomír Zapletal
Ing. Radomír Zapletal
Vedoucí TSÚ

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
Středisko údržby Jih
Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov

Sídlo a kontaktní údaje organizace, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Lipenská 120, 772 11 Olomouc

IČ: 70960399, DIČ: CZ70960399

Telefon : 585 170 311 Fax: 585 311 115 e-mail: ssok@ssok.cz www.ssok.cz

DOPRAVOPROJEKT BRNO	Číslo k2) - 2020-04044
Doslo dne 21-12-2020	Přiděleno 46

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 23698/2020-SŽ-OŘ OLC/KIJ
Č. spisu 214/2015/OPD
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Jiří Klimeš
Telefon
Mobil +420 607 097 778
E-mail Klimesj@spravazeleznic.cz

Datum 15. prosince 2020

Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13
602 00 Brno

**Dodatek č. 1 k Souhrnnému stanovisku Správy železnic, státní organizace
ke změně územního rozhodnutí**

Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc (dále jen „Správa železnic“ a „OŘ Olomouc“), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, tento

**Dodatek č. 3 k souhrnnému stanovisku
pro stavbu:**

Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov

Dodatek č. 3 se týká prodloužení platnosti Souhrnného stanoviska k uvedené stavbě, které bylo vydáno Správou železnic, OŘ Olomouc dne 14. 4. 2016 pod č.j. 3233/2016-SŽDC-OŘ OLC-OPS/SrO.

Platnost výše uvedeného Souhrnného stanoviska se tímto Dodatkem č. 3 prodlužuje do 31. 12. 2021. Veškeré podmínky uvedeného Souhrnného stanoviska zůstávají v platnosti.

S pozdravem

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Kounicova 1, 279 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ 70994234

Ing. Ladislav Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Olomouc



ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 13 /271
65830 Brno
CZ

Č.j.: 015219-20-701

Vaše č.j.: -

Vyřizuje: Zeinert Pavel
Email: zeinert@caa.cz

Tel.: 225 422 276

11.01.2021

Úřad pro civilní letectví jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o civilním letectví), na základě žádosti č.j. - ze dne 21.12.2020 žadatele Dopravoprojekt Brno a.s., Ondráčková Milena, IČ , se sídlem , vydává dle § 40 (zřizování staveb a provádění činnosti v OP) a § 95 zákona o civilním letectví a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující závazné stanovisko k akci

Prodloužení platnosti vyjádření Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov - změna ÚR

Toto stanovisko prodlužuje platnost stanoviska ÚCL č.j. 11703-18-701 ze dne 15.10.2018 v původním znění tj:

Předmětnou stavbou nejsou dotčeny zájmy civilního letectví a ÚCL nemá námitek proti její realizaci. Realizace předmětné akce se povoluje za předpokladu dodržení projektové dokumentace (situování, výška, rozsah atd.). Stanovisko je platné i pro další stupně projektu i pro další řízení. Žadatel je oprávněn pořizovat kopie tohoto stanoviska za účelem jeho dalšího šíření dotčeným subjektům v rámci správní ekonomie, tak aby se zamezilo duplicitnímu projednávání. Stanovisko je konečné a platné dva roky.

Odůvodnění

Odůvodnění není potřeba, jestliže bylo správním orgánem žadateli v plném rozsahu vyhověno.

"otisk úředního razítka"

Ing. Pavel Zeinert
Inspektor oddělení letišť

Příloha:

Na vědomí:

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **134990436-16619-210113130932** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **1** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.


Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 13.01.2021 v 13:09:24. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 13.01.2021 11:58:08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 50 BA 5D**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. Pavel Zeinert, 65, Úřad pro civilní letectví**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl opatřen vícenásobnou zaručenou elektronickou pečeti založenou na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické pečeti a platnost zaručené elektronické pečeti byla ověřena dne 13.01.2021 v 13:09:24. Zaručená elektronická pečeť byla shledána platnou ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 13.01.2021 11:58:08. Údaje o zaručené elektronické pečetě č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť **01 50 56 3E**, kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro pečetiící osobu **Potvrzení doručení, Úřad pro civilní letectví**. Elektronická pečeť nebyla označena časovým razítkem.

Vystavil: **Jihomoravský kraj**
Pracoviště: **Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno**
V Brně dne **13.01.2021**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
SILVIE HRUBEŠOVÁ

Otisk úředního razítka:



Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 50 BA 5D, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 50 56 3E, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



ID 4xbdrqj

**Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru**

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp. zn.: 106898/2020-1150-OÚZ-BR
MO 6034/2021-1150

Brno 8. ledna 2021

Dopravoprojekt Brno, a.s.
Kounicova 13
602 00 Brno

**Závazné stanovisko pro změnu územního rozhodnutí stavby
Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov
k.ú. Říkovice u Přerova, Dobřice, Horní Moštěnice, Bochoř, Věžky u Přerova, Lověšice
u Přerova, Přerov, Dluhonice, Předmostí u Přerova
K čj. KPO-2020-002141**

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, **Ministerstvo obrany**, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru výstavby "Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice-Přerov v k.ú. Říkovice u Přerova, Dobřice, Horní Moštěnice, Bochoř, Věžky u Přerova, Lověšice u Přerova, Přerov, Dluhonice, Předmostí u Přerova" tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci při dodržení následujících podmínek:

Tři týdny před zahájením akce požadujeme zaslat plánovaný termín zahájení a ukončení stavby na adresu:

Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc
Dobrovského 6

771 11 Olomouc

nebo faxem na tel. č. 973 401 556 (kontaktní osoby Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, prap. Regmund - tel. 973 401 554, mob. 724 006 068, email: vd_olomouc@army.cz).

- u SO 401 budou nejvyšší vodič vedení a stožáry č. 248 a 249 po obou stranách komunikace D1 a I. tř. č. 55 v souladu s předpisem Ministerstva obrany Let 1-6/L14 (předpisem Ministerstva dopravy L14) opatřeny denním výstražným překážkovým značením (tj. vedení červenými kulovými značkami a stožáry červenobílým nátěrem - červená RAL 3020, bílá RAL 9016) v místě křížení obou komunikací;

- u SO 402 budou nejvyšší vodič vedení a stožáry č. 24 a 25 po obou stranách komunikace v souladu s předpisem Ministerstva obrany Let 1-6/L14 (předpisem Ministerstva dopravy L14) opatřeny denním výstražným překážkovým značením (tj. vedení červenými kulovými značkami a stožáry červenobílým nátěrem - červená RAL 3020, bílá RAL 9016) v místě křížení dálnice D1;

- u SO 403 budou nejvyšší vodič vedení a stožáry č. 4 a 5 po obou stranách komunikace D1 v souladu s předpisem Ministerstva obrany Let 1-6/L14 (předpisem Ministerstva dopravy L14) opatřeny denním výstražným překážkovým značením (tj. vedení červenými kulovými značkami a stožáry červenobílým nátěrem - červená RAL 3020, bílá RAL 9016) v místě křížení komunikace. V místě souběhu vedení s dálnicí D1 budou pouze stožáry a to č. 5a -7 opatřeny denním výstražným překážkovým značením (tj. červenobílým nátěrem - červená RAL 3020, bílá RAL 9016).

- před vydáním kolaudačního souhlasu žádáme o zaslání potvrzení investora, že stavba je opatřena denním výstražným překážkovým značením.

Ministerstvo obrany požaduje zaslat k posouzení projektovou dokumentaci pro další stupeň řízení o povolení (realizaci) stavby.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Ministerstvo obrany ČR neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Žádost byla posouzena v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Stavba nebrání leteckému provozu ani neohrožuje jeho bezpečnost za předpokladu splnění výše uvedených podmínek. (viz ÚAP – jev 119).

Stavební záměr nekoliduje s ochranou dalších zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP – jev 82a.). Před vydáním kolaudačního souhlasu musí Ministerstvo obrany obdržet potvrzení o realizaci denního výstražného překážkového značení pro ověření splnění závazné podmínky a pro zanesení realizovaného značení do leteckých map a související databáze.

Realizace stavebního záměru neohroží naplnění veřejného zájmu ve smyslu zajištění obrany a bezpečnosti státu pouze za předpokladu plného respektování a splnění výše uvedených podmínek Ministerstva obrany ČR, které musí být z důvodu ochrany veřejného zájmu uvedeny v rozhodnutí stavebního úřadu, které bude doručeno Ministerstvu obrany ČR v

jednom výtisku. Dále je požadováno, aby tyto podmínky byly uvedeny v projektu a ve stavebním deníku a byli s nimi seznámeni odpovědní pracovníci dodavatelské firmy a investora.

Toto závazné stanovisko Sp. zn.: 106898/2020-1150-OÚZ-BR Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Marie Šlézarová, tel. 973402778

Ing. Lenka Martykánová
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 106898/2020-1150-OÚZ-BR tohoto stanoviska Ministerstva obrany ČR.

Adresa pro doručování:
Ministerstvo obrany ČR
Sekce nakládání s majetkem
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
oddělení ochrany územních zájmů
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
IČO: 60162694

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **134990687-193033-21011313125** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 13.01.2021 v 13:12:49. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 13.01.2021 08:28:07. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **50 15 8A ED**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **ACAeID3.1 - Issuing Certificate, eIdentity a.s.** pro podepisující osobu **Ing. Lenka Martykánová, Vedoucí Oddělení (3630693), 1150, MINISTERSTVO OBRANY**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 13.01.2021 v 13:12:49. Údaje o časovém razítku: datum a čas **08.01.2021 12:23:43**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **27 B3 99 2E**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **ACAeID3 - Root Certificate, eIdentity a.s.**

Vystavil: **Jihomoravský kraj**

Pracoviště: **Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno**

V Brně dne **13.01.2021**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

JANA MAKOVSKÁ

Otisk úředního razítka:



134990687-193033-210113131257

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



DOPRAVOPROJEKT BRNO	Číslo 6P-2024-00005
Došlo dne - 5 - 01 - 2021	Přijímáno 46 #

Dopravoprojekt Brno, a.s.
Ing. Milena Ondrášková ✓
Kounicova 271/13
602 00 Brno

věc: **Vyjádření k projektové dokumentaci**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

3.12.2020

NAŠE ZNAČKA

1111985716

VYŘIZUJE / LINKA

Lukáš Tomčík / 800850860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Přerov / 29.12.2020

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s.

Údaje o stavbě:

Název stavby: „D1 0136 Říkovice - Přerov“

Kat. území: Předmostí, Dluhonice, Lověšice, Bochoř, Říkovice,
Horní Moštěnice, Přerov-
město

Parc.číslo:

Dle PD

Č. map. listu:

Předložené podklady:

Žádost, situace stavby atd

Po prověření Vámi zaslané dokumentace jsme zjistili, že nově navržená dostavba dálnice D1 0136 Říkovice - Přerov je situována do ochranného pásma (OP) stávajícího:

- venkovního vedení velmi vysokého napětí 110kV (VVN)
- venkovního vedení vysokého napětí 22kV (VN)
- zemního kabelového vedení vysokého napětí 22kV (VN)
- elektrické stanice 22/0,4kV (DTS)
- zemní kabelové vedení nízkého napětí 0,4kV (NN)
- nedaleko se nachází venkovní vedení nízkého napětí 0,4kV (NN).

ČEZ Distribuce, a.s., souhlasí s územním a stavebním řízením pro výše uvedenou stavbu pouze při dodržení následujících podmínek:

- Před samotnou realizací je nutné provést přeložky vedení NN, VN a VVN a elektrických stanic dle žádosti č. 8120053904 s označením stavby IZ-12-8000756
- Požadujeme dodržení minimálních vzdáleností silnice od nadzemního vedení, dle PNE 33 3301 a PNE 33 3302.
- Při stavební činnosti nesmí dále dojít k odkrytí základu podpěrných bodů nadzemního vedení bez jeho zajištění z důvodu narušení statiky.
- Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám, nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska.
- Před započítím stavby zajistí zhotovitel vytýčení kabelového vedení (servisní organizace ČEZ Distribuce) a ruční vykopání sond pro přesné zjištění polohy a hloubky uložení kabelů v terénu. Zemní práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny ručně. Jestli byly vykopány ručně sondy pro přesné zjištění místa a hloubky uložení všech kabelových vedení, je možno provádět výkopové práce bagrem již od 0,5 metru od kraje kabelového vedení. Před záhozem výkopů je nutné přizvat příslušného technika servisní organizace ČEZ Distribuce ke kontrole uložení kabelového vedení. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.

- **K tomuto vyjádření je nutno pro stavební úřad doložit:** Aktuální údaje o existenci zařízení energetické společnosti ČEZ Distribuce a.s. Vyjádření k existenci sítě je k dispozici na webových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (geoportál) nebo je možno požádat na kterémkoliv Call centru společnosti ČEZ a.s.

Toto stanovisko má platnost 12 měsíců od data vydání a lze ho použít pro účely územního a stavebního řízení.

Při dalším kontaktu uvádějte číslo stanoviska 1111985716.

S pozdravem



Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení správy energetického majetku

Přílohy:

1. Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení
2. Podmínky pro provádění činností v OP nadzemních vedení
3. Podmínky pro provádění činností v OP elektrických stanic



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího lince obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
- 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- 8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- 11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a vybušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případně nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 839858/20

Číslo žádosti: 0120 974 590 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov, akt. DÚR	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Územní řízení	
Žadatel	Dopravoprojekt Brno a.s., kontaktní osoba: Milena Ondráčková, Kounicova 271/13, Brno, 60200	
Stavebník	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, 14000	
Zájmové území	Okres	Přerov
	Obec	Bochoř, Dobřčice, Horní Moštěnice, Přerov
	Kat. území / č. parcely	Bochoř; Dobřčice; Horní Moštěnice; Dluhonice; Lověšice u Přerova; Předmostí; Přerov; Přestavky u Přerova; Říkovice u Přerova
Platnost Vyjádření	14. 12. 2022 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

Číslo jednací: 839858/20

Číslo žádosti: 0120 974 590

- V souladu s podmínkami Rámcové smlouvy o přípravě a provádění překládek veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyvolaných výstavbou a stavebními úpravami silniční sítě I. třídy a dálnic, se kterými je příslušné hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR uzavřené mezi ŘSD a CETIN dne 29. 7. 2015 (Rámcová smlouva), bude smlouva o realizaci překládky uzavřena mezi CETIN a ŘSD ve výběrovém řízení vybraným zhotovitelem stavby, která vyvolala překládku SEK. Pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, která vyvolala překládku SEK bude ŘSD předložen cenový a technický návrh překládky SEK a návrh smlouvy o realizaci překládky, jejíž znění je uvedeno v Rámcové smlouvě; a
- (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájemové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájemového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájemové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájemové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 14. 12. 2020.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„CETIN“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„Den“ je kalendářní den;

„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Jiří Ježek, tel.: 602 786 435, e-mail: jiri.jezek@cetin.cz;

„Pracovní den“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 14. 12. 2020 pod č.j. 839858/20;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započátkem jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započátkem jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti provedení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 839858/20

Číslo žádosti: 0120 974 590

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení SEK společnosti CETIN se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže:

CETIN a.s. - středisko Morava střed

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238461640 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: Stupkova 952/18, 77900 Olomouc
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

CLAK s.r.o.

se sídlem: Rozvadovice 66 784 01 Litovel
IČ: 63323290 DIČ: CZ63323290
kontakt: Emil Kvapil, mobil: 602428805, e-mail: kvapil.e@iol.cz

ELTEKO, spol. s r.o.

se sídlem: bří Jaroňků 4063, 760 01 Zlín
IČ: 46342401 DIČ:
kontakt: Pavel Hrabovský, mobil: 603 226 502, e-mail: vytycovani@seznam.cz

FRANTIŠEK DOLEŽAL - Vytyčování sítí

se sídlem: Norská 222/46, 779 00 Olomouc
IČ: 12676829 DIČ: CZ6408020564
kontakt: František Doležal, mobil: 777 777 011, e-mail: posta@vytycovani.cz

Kabelový servis spol. s r.o.

se sídlem: Kyselovská 211/82, 783 01 Olomouc
IČ: 60322268 DIČ: CZ60322268
kontakt: František Doležal, mobil: 777 777 011, e-mail: posta@kabelovyservis.cz
František Buchta, mobil: 777 777 012

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

NOVOMONT s.r.o.

se sídlem: 8.května 31, 787 01 Šumperk
IČ: 25394525 DIČ: CZ25394525
kontakt: Oldřich Slavíček, mobil: 777333596, e-mail: o.slavicek@atlas.cz

Rostislav Synek

se sídlem: Komenského 538, 798 52 Konice
IČ: 48465518 DIČ:
kontakt: Rostislav Synek, mobil: 776578678, e-mail: rostislav.synek@seznam.cz



Číslo jednací: 839858/20

Číslo žádosti: 0120 974 590

Sitel, spol. s r.o., středisko Zlín


se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Karel Kutra, mobil: 725 584 166, email: kkutra@sitel.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

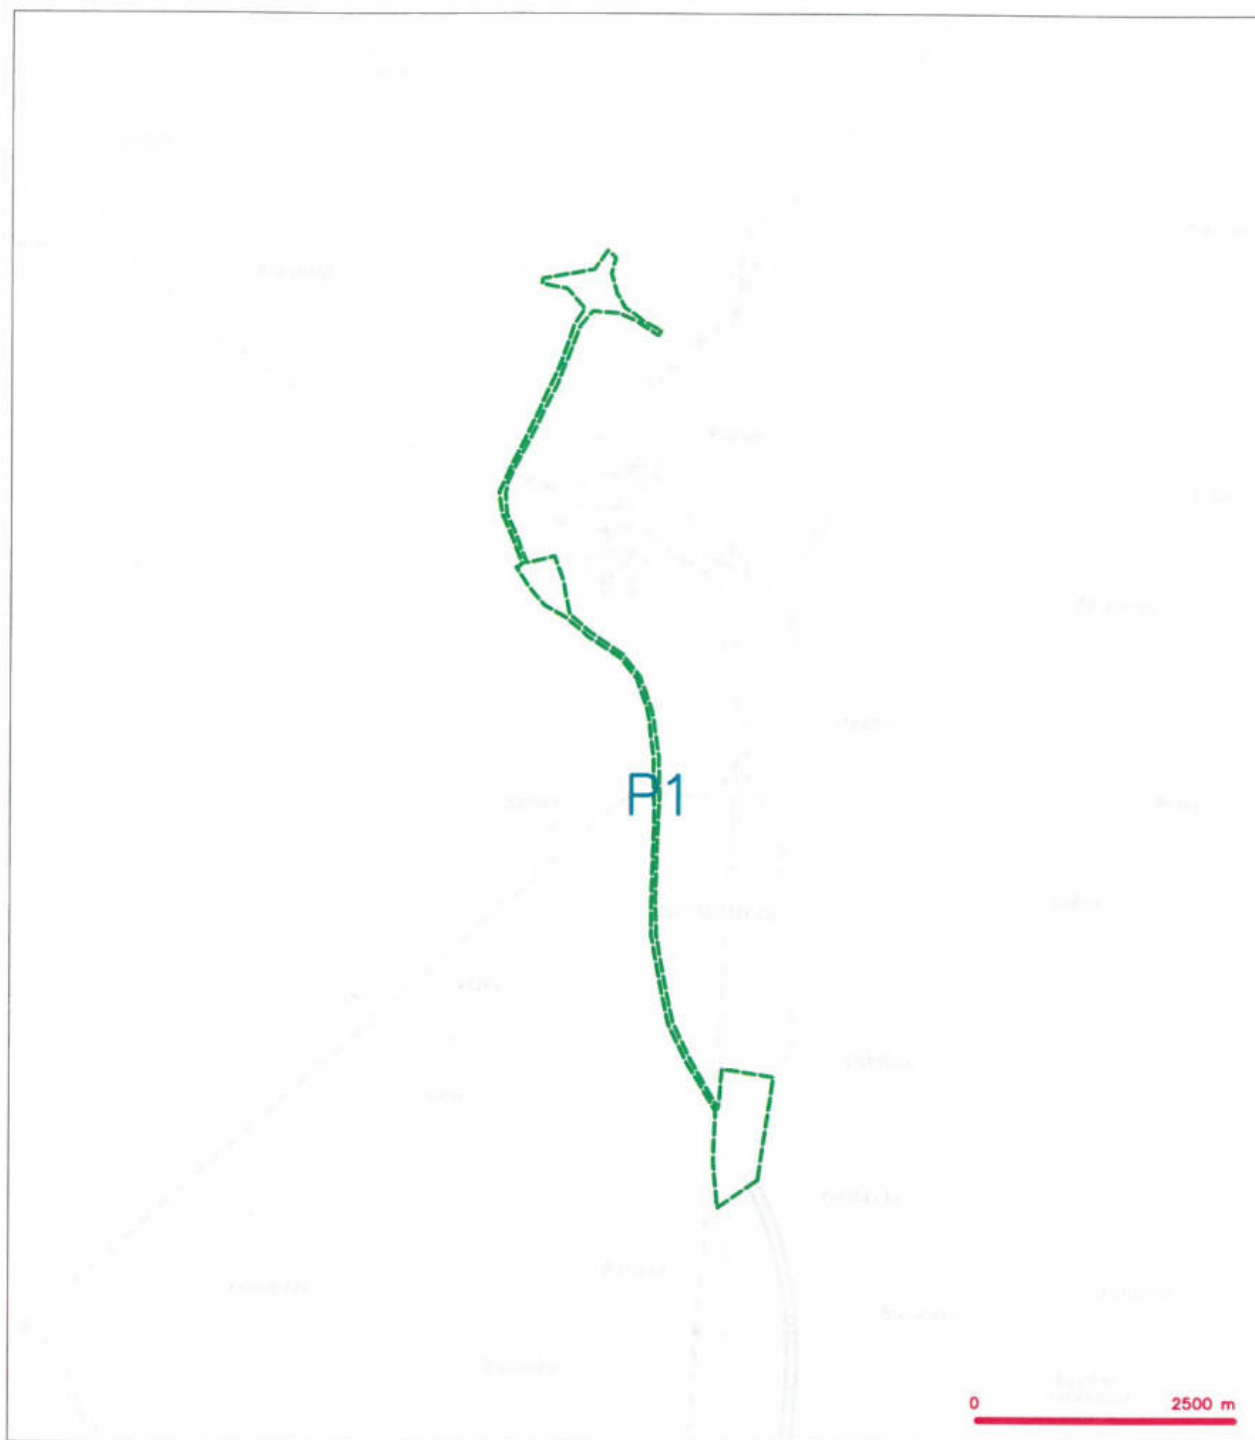


LEGENDA

----- Zájmové území k vyjádření

Kaš
 CETIN a.s.
 Česká Opatovská 2510/19, Libeň
 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ04084063
 102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

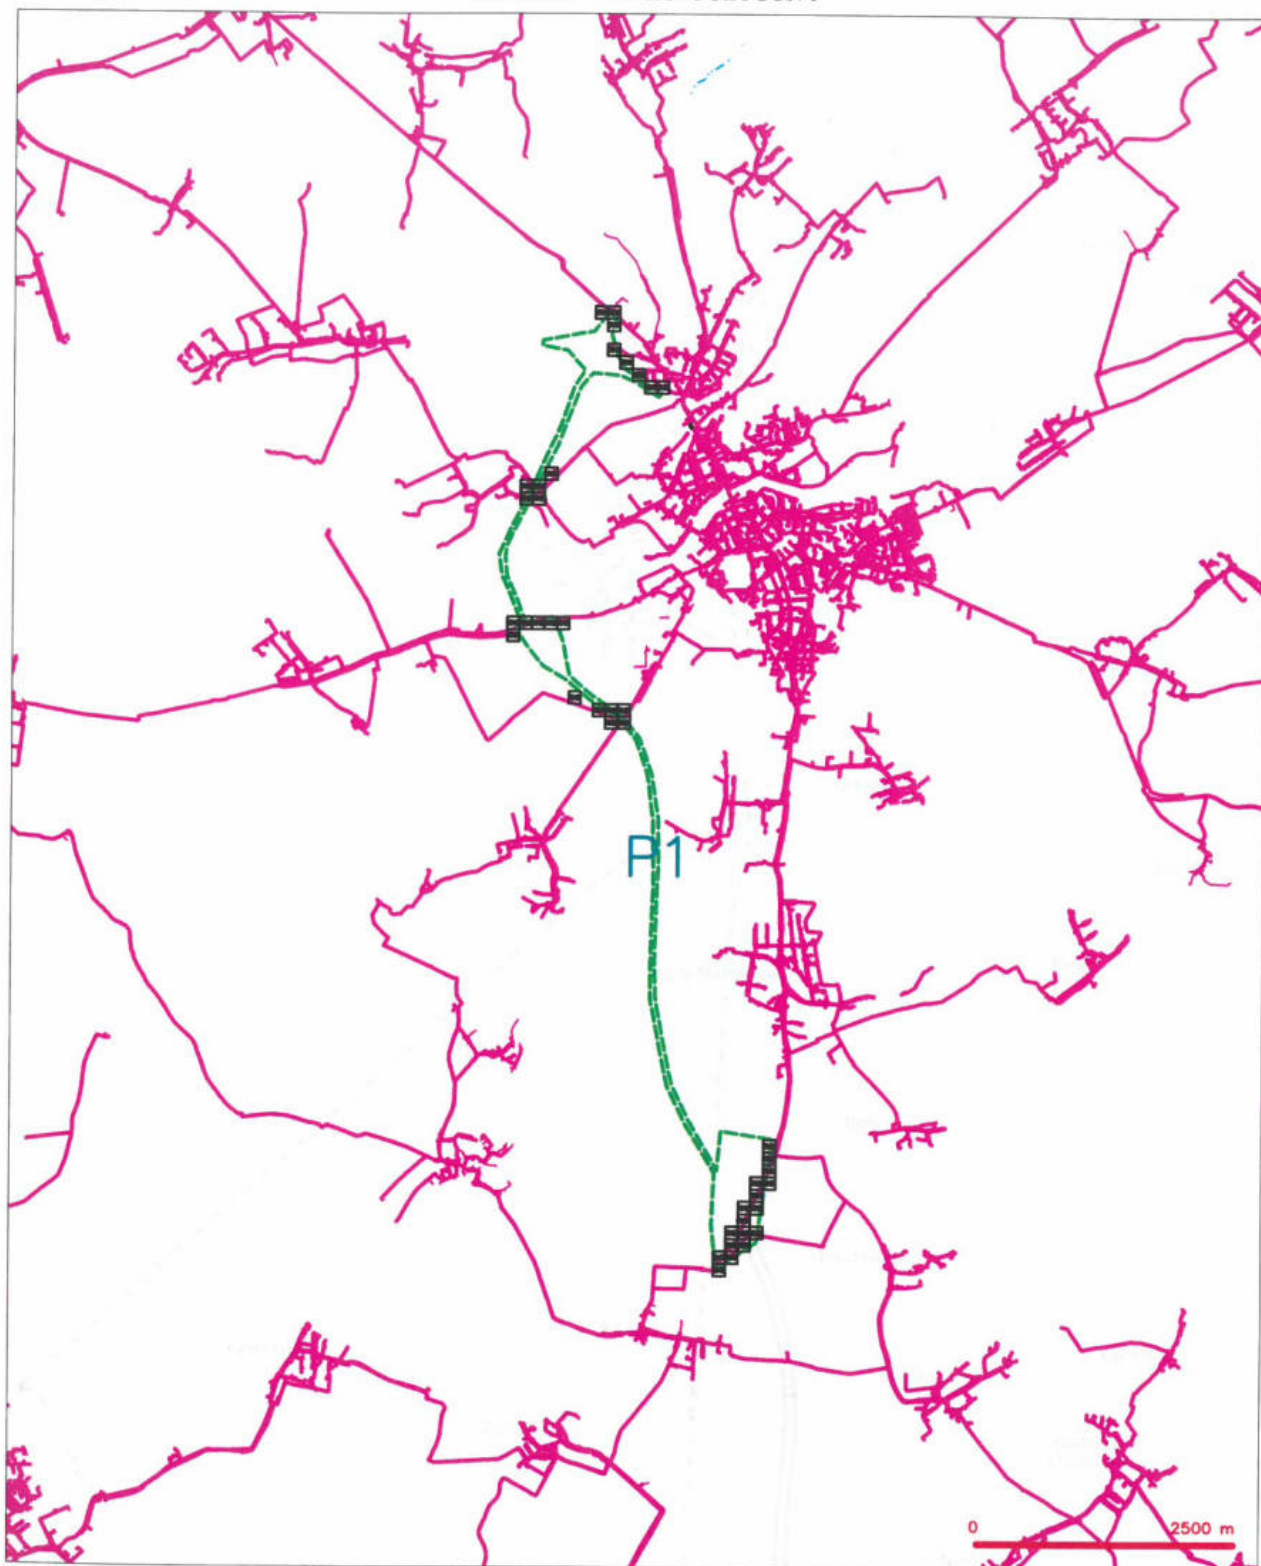

LEGENDA

- | | |
|--|--|
| — hranice příslušného území k vyjádření | — nezaměřený průběh optického kabelu, NEPEC trubky |
| — A1 příjezd, území z A1 příjezdu CETIN | — nebo součástí optického a metalického kabelu |
| — zaměřený průběh metalického kabelu | — rozvodné síť, ochranná pásmo rozvodné síť |
| — zaměřený průběh optického kabelu, NEPEC trubky | — napájecí síť |
| — nebo součástí optického a metalického kabelu | — napájecí síť |
| — nezaměřený průběh metalického kabelu | — rozvodná síť |
| — — — — — napájecí síť sítě | — síť sítě |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1




Technical drawing of a road layout. The drawing shows a pink line with circular markers, likely representing a road or path. The line starts from the top left and runs diagonally towards the bottom right. There are several green lines and shapes, possibly representing other roads or features. Annotations include 'SRM139', 'SRM138', and 'SRM137'. A scale bar at the bottom right indicates a distance of 25 m. A north arrow is located in the bottom right corner.

LEGENDA

- Aravica rájmarého území z vyhlášení
- NR přírůstek, území z NR přírůstkou CETN
- Jemnější prázdné metalické kabely
- Jemnější prázdné optické kabely, NEVE dráty nebo kabely optické z metalického kabelu
- Načernější prázdné metalické kabely
- Načernější síťová

	nerozmíření anižby bylo složeno kabelem, NEPÉ trubky
	nová soustava optická s metalizovaným kabelem
	radová síť, ochranná pásma radová síť
	rozšířená síť
	rozšířovaná síť
	podlešená síť cizí
	síť s NV

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3

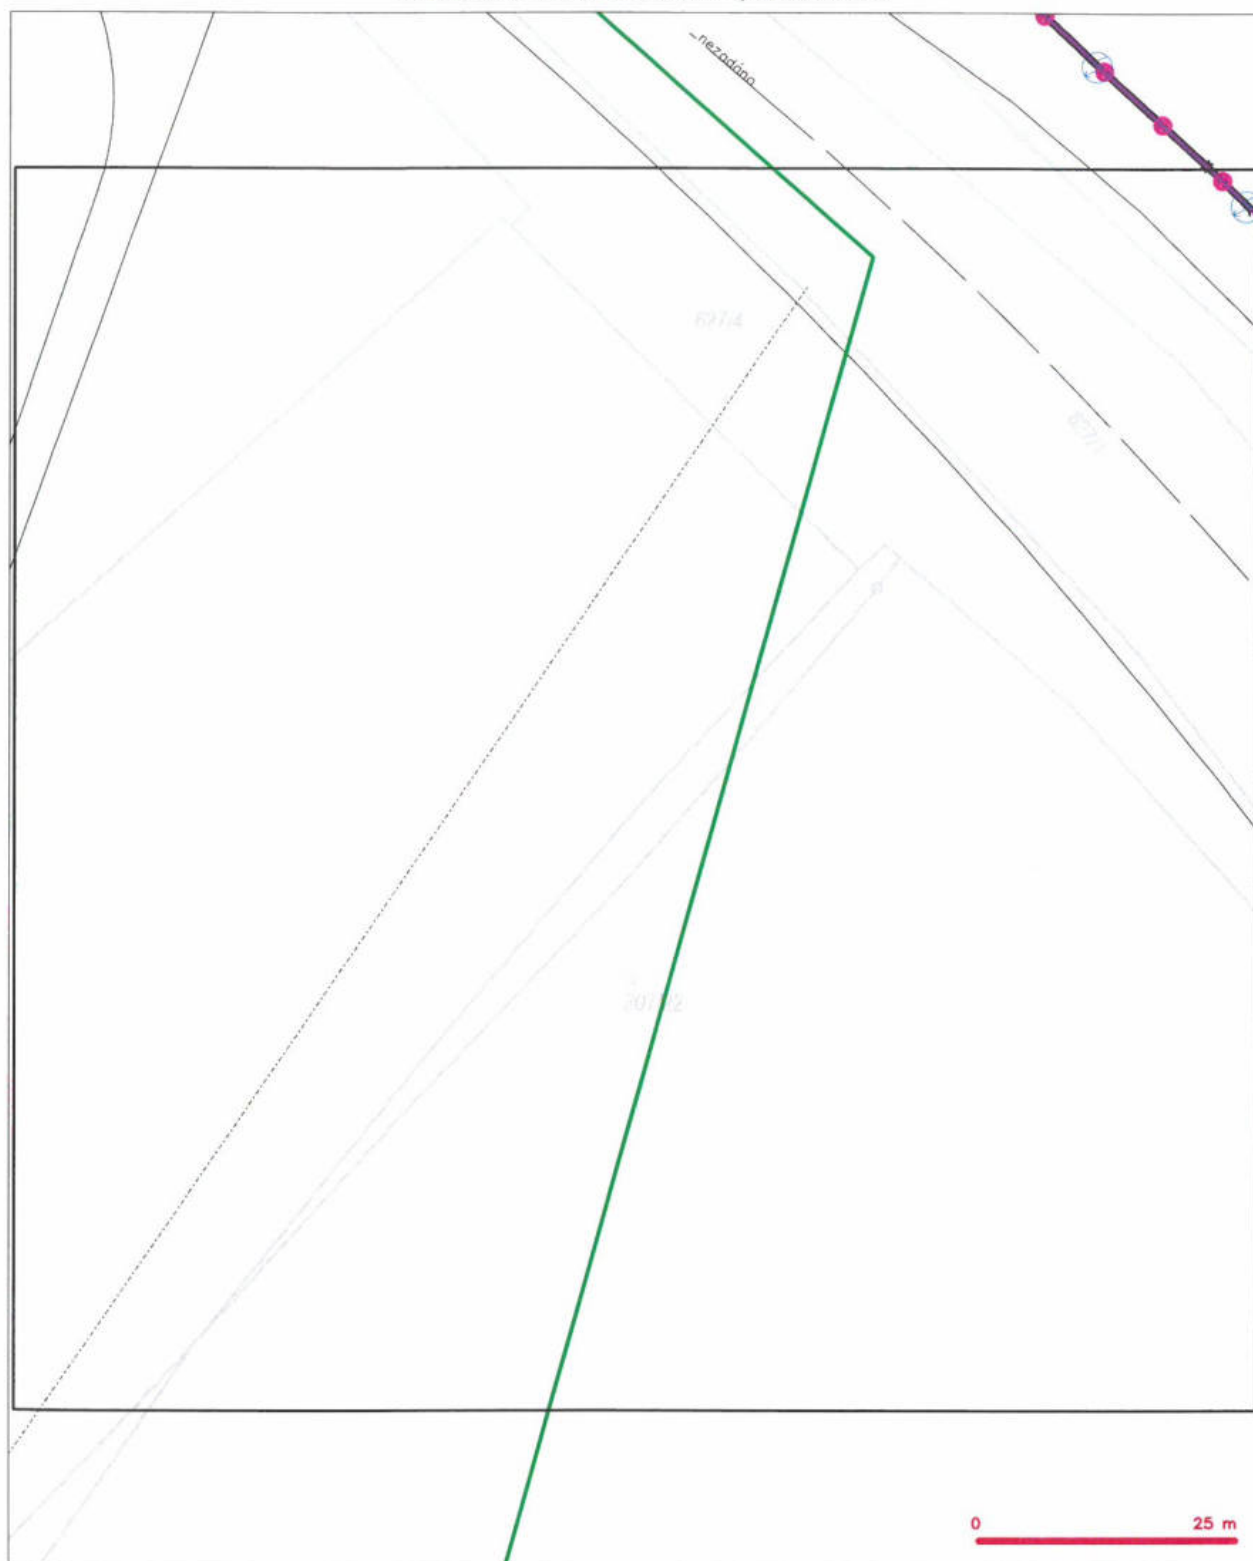

 hranice zájmového území a vyjádření
 NV přípojek, území a NV přípojek CE/IN
 záměrný průběh metalického kabelu
 záměrný průběh optického kabelu, HEPE trasy
 nebo součástí optického a metalického kabelu
 nezamýšlený průběh metalického kabelu
 označením "old cavi"


 rozhraní průběh optického kabelu, HDPE trubky
 nebo kabelů optického a metalického kabelu

 radové síť, ochranné pásmo radové sítě


 nastřemí síť

 neprováděcí síť 
 kabel (ov), kabel (vod)

 podzemní síť cín

 síť s AN


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4

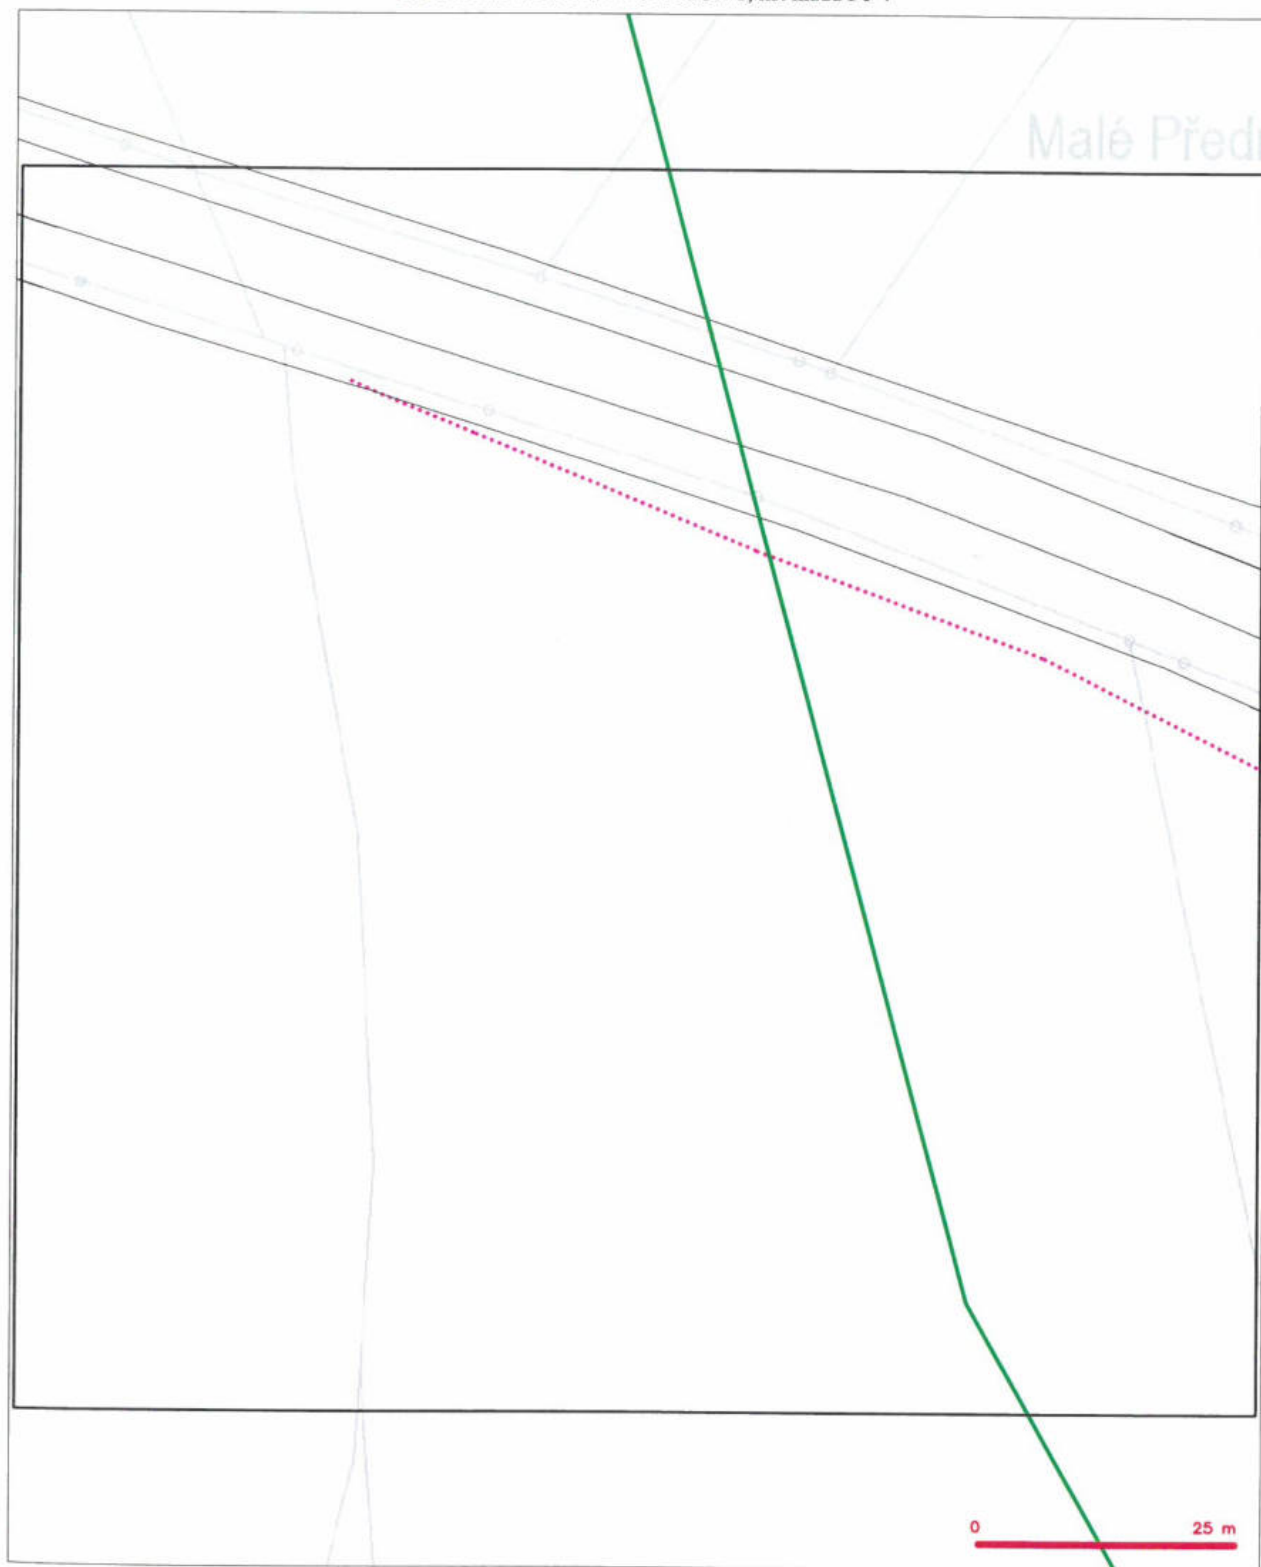

LEGENDA

- | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|--|
| — (green dashed line) | hranice zájmového území a vyznačení | — (red dashed line with square) | neuzavřený průběh optického kabelu, NDT* trubky nebo soustředěná optická a metalická kabely |
| — (blue dashed line) | NV přípojka, území a NV přípojka CETIN | — (red solid line with square) | rozdělovací síť, ochranná pásmo rozdělovací síť |
| — (red solid line with square) | rozdělovací průběh metalického kabelu | — (red solid line) | rozdělovací průběh optického kabelu, NDT* trubky nebo soustředěná optická a metalická kabely |
| — (red solid line with square) | rozdělovací průběh optického kabelu, NDT* trubky nebo soustředěná optická a metalická kabely | — (red solid line with square) | neuzavřený průběh metalického kabelu |
| — (red solid line with square) | neuzavřený průběh metalického kabelu | — (red solid line with square) | podzemní síť sítě |
| — (red solid line with square) | podzemní síť sítě | — (red solid line with square) | síť z NDT |
| | | — (red solid line with square) | naprogramovaný síť |
| | | — (red solid line with square) | podzemní síť sítě |
| | | — (red solid line with square) | síť z NDT |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5

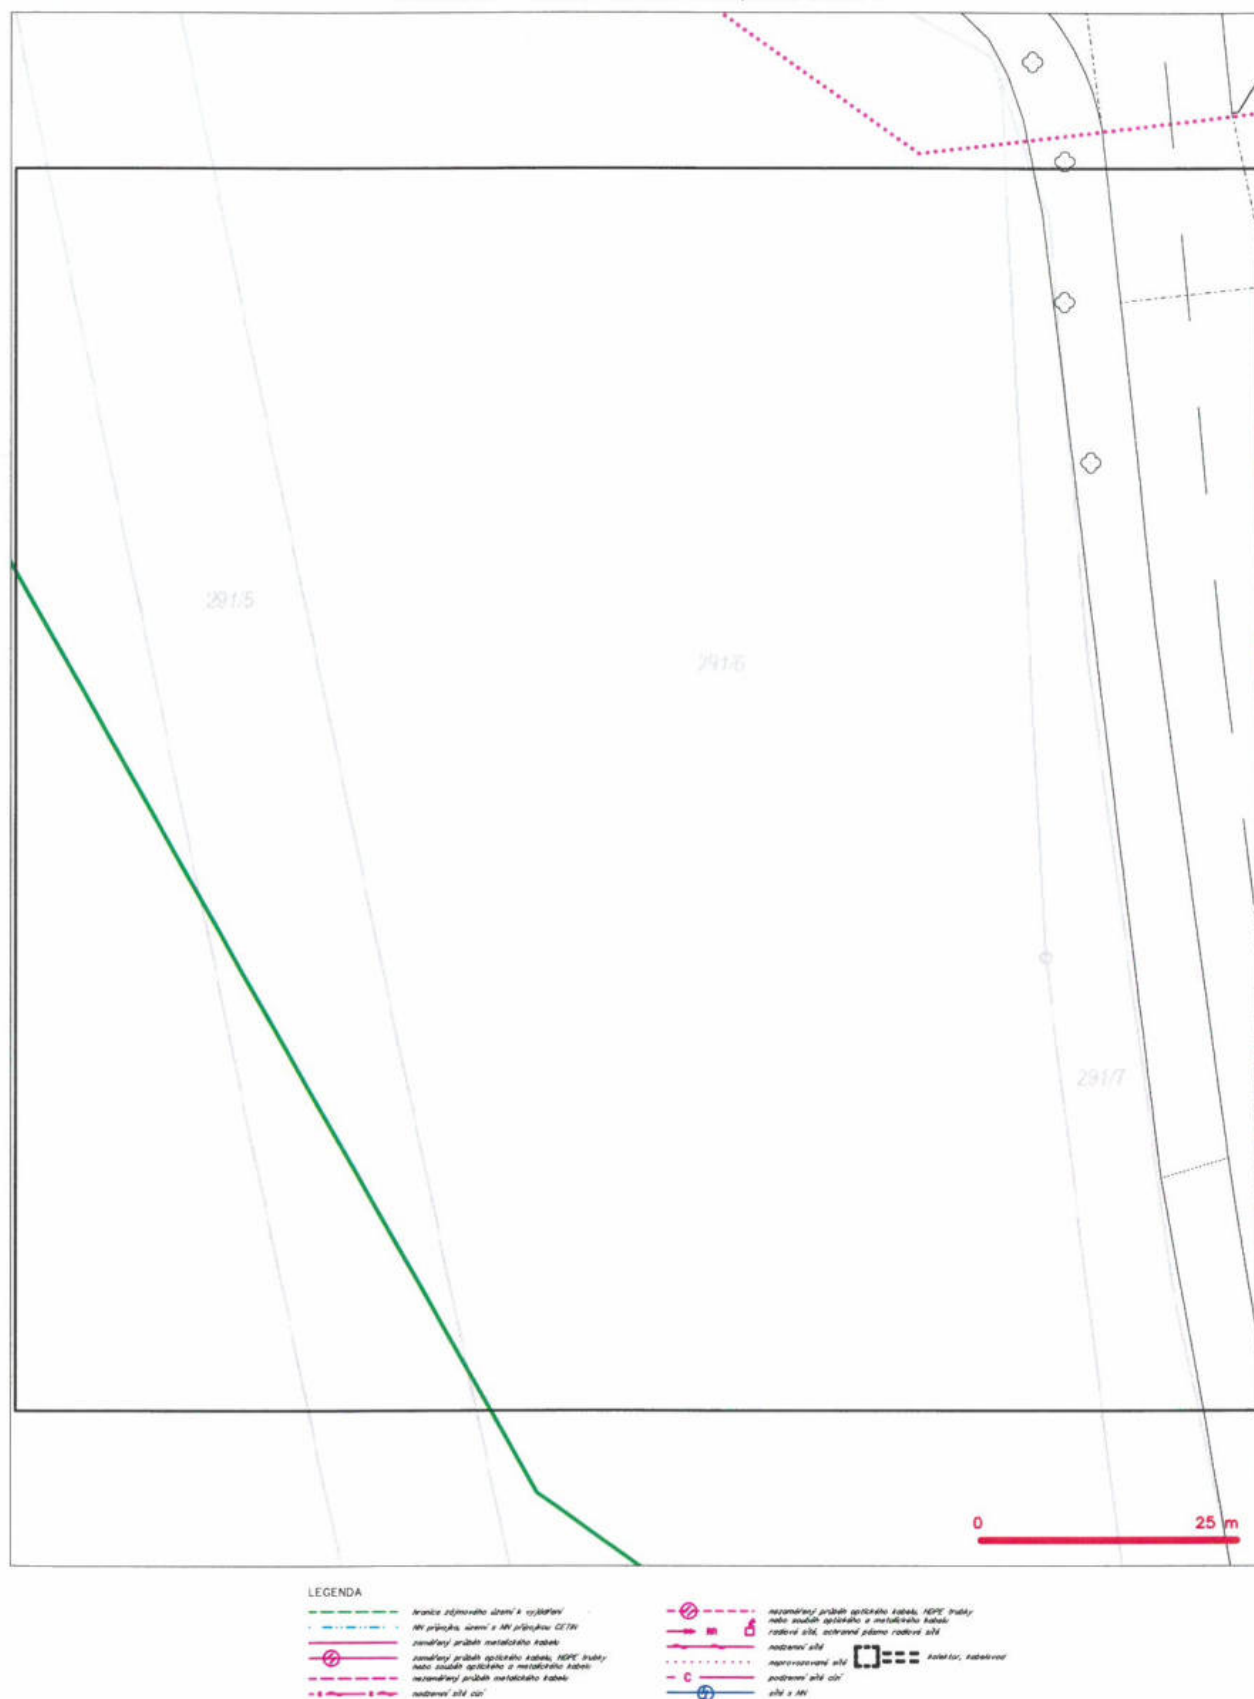

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6

[illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, list kladu P1-7



LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| — (green dashed line) | hranice zájmového území k vytyčení | — (red dashed line with cross) | nezaměřený průběh optického kabelu, NGV trasy |
| — (blue dashed line) | HN přípojka, území a HN přípojka CETIN | — (red dashed line with cross and dot) | nebo součástí optického a metalického kabelu |
| — (red dashed line with cross) | zaměřený průběh metalického kabelu | — (red dashed line with cross and dot) | rozdělovací skříň, odvětvová skříň, rozdělovací skříň |
| — (red dashed line with cross and dot) | zaměřený průběh optického kabelu, NGV trasy | — (red dashed line with cross and dot) | podzemní skříň |
| — (red dashed line with cross and dot) | nebo součástí optického a metalického kabelu | — (red dashed line with cross and dot) | naprojektovaná skříň |
| — (red dashed line with cross and dot) | nezaměřený průběh metalického kabelu | — (red dashed line with cross and dot) | podzemní skříň |
| — (red dashed line with cross and dot) | podzemní skříň | — (red dashed line with cross and dot) | skříň a HN |

LEGENDA


- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | hranice zájmového území A "výhledové" |  | nezastavěný pruhový optický kabel, NEPVE trubky |
|  | ME přípojek, území s ME přípojkou OCTN |  | nově soustředěná optická a metalická kabely |
|  | zanedbný pruhový metalická kabely |  | radnice síly, svazkové pásmo radnice síly |
|  | zanedbný pruhový optický kabel, NEPVE trubky |  | podzemní síla |
| | nově soustředěná optická a metalická kabely | | naprovozní síla |
| | nezastavěný pruhový metalická kabely | | podzemní síla síla |
|  | podzemní síla síla |  | síla s ME |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9



- [illegible]


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10

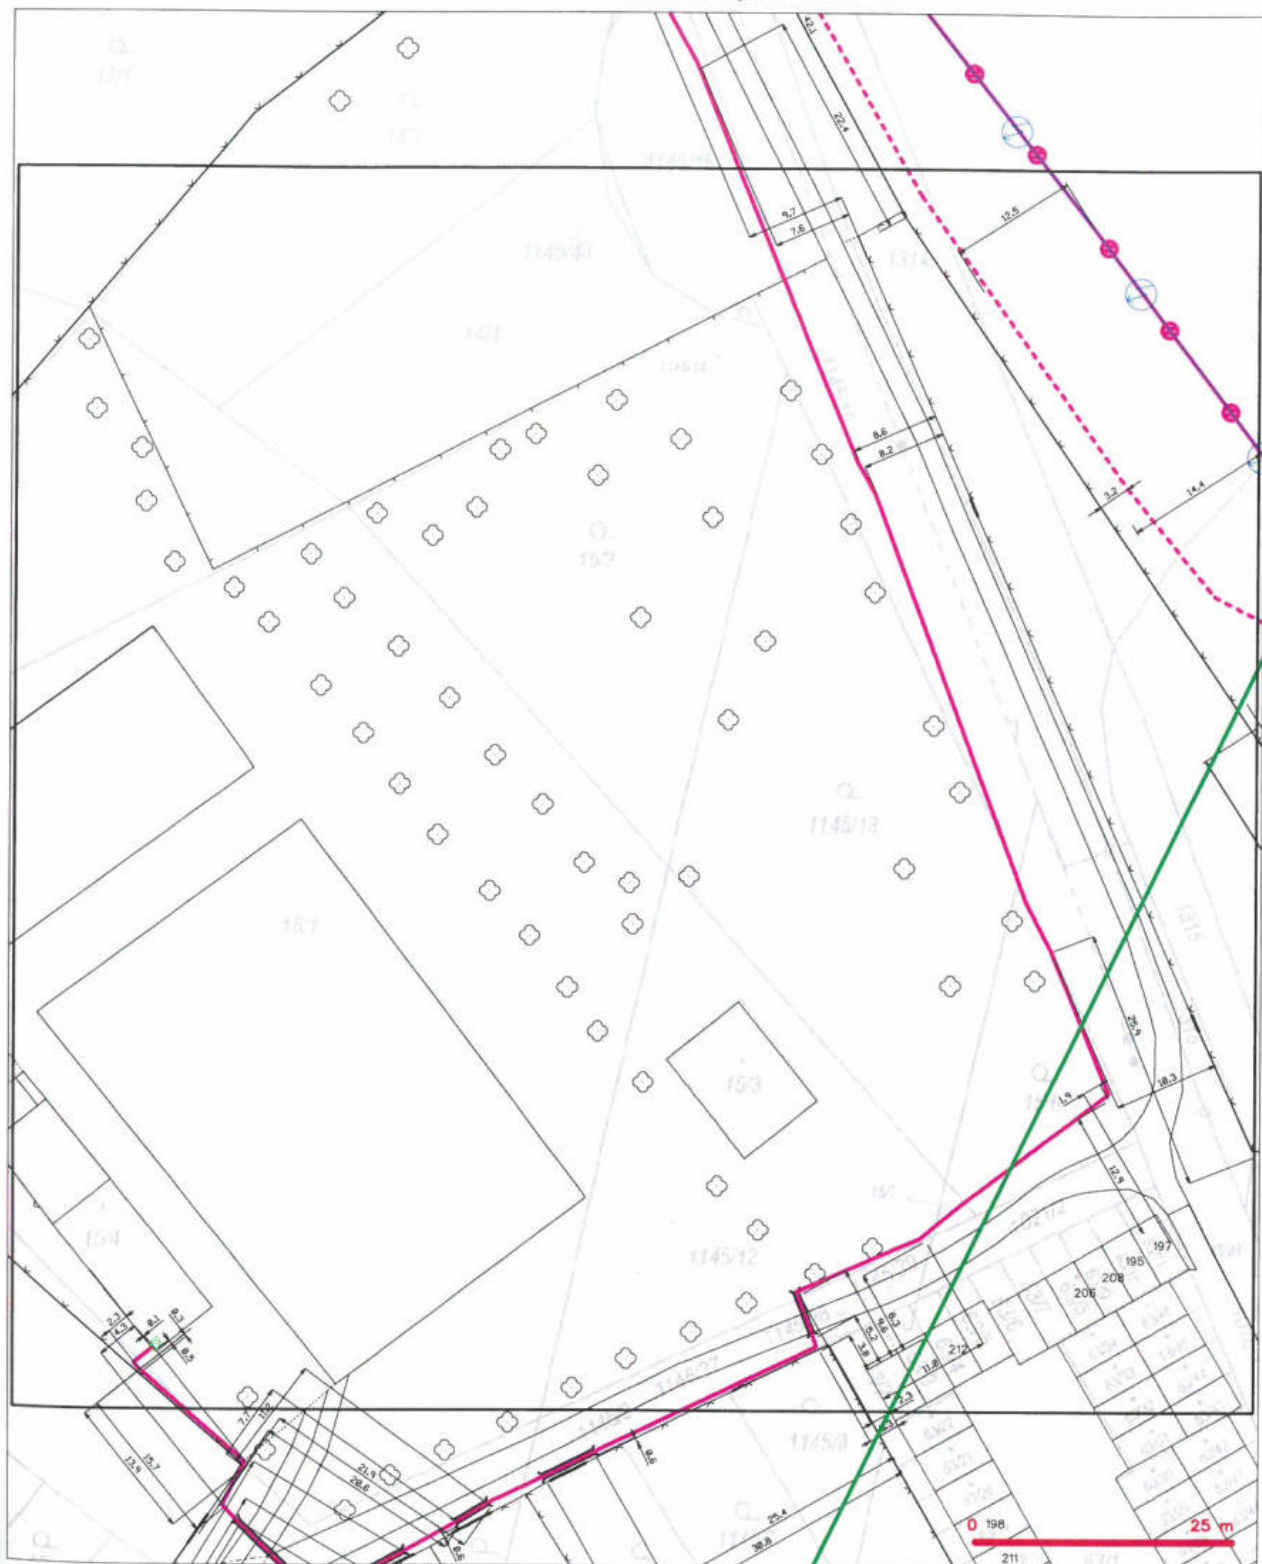

LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | hranice příslušného území k vyjádření | | neusměrňující přírůstky optického kabelu, NEVE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu |
| | hranice přírůstku území z MV příslušnou CETIN | | radikální síť, ochranné pásmo radikální síť |
| | záměrný přírůstek metalického kabelu | | podzemní síť |
| | záměrný přírůstek optického kabelu, NEVE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu | | naprovozaný síť |
| | neusměrňující přírůstky metalického kabelu | | podzemní síť sítě |
| | podzemní síť sítě | | sítě z MV |
| | | | kanalizace, kabelovody |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-11

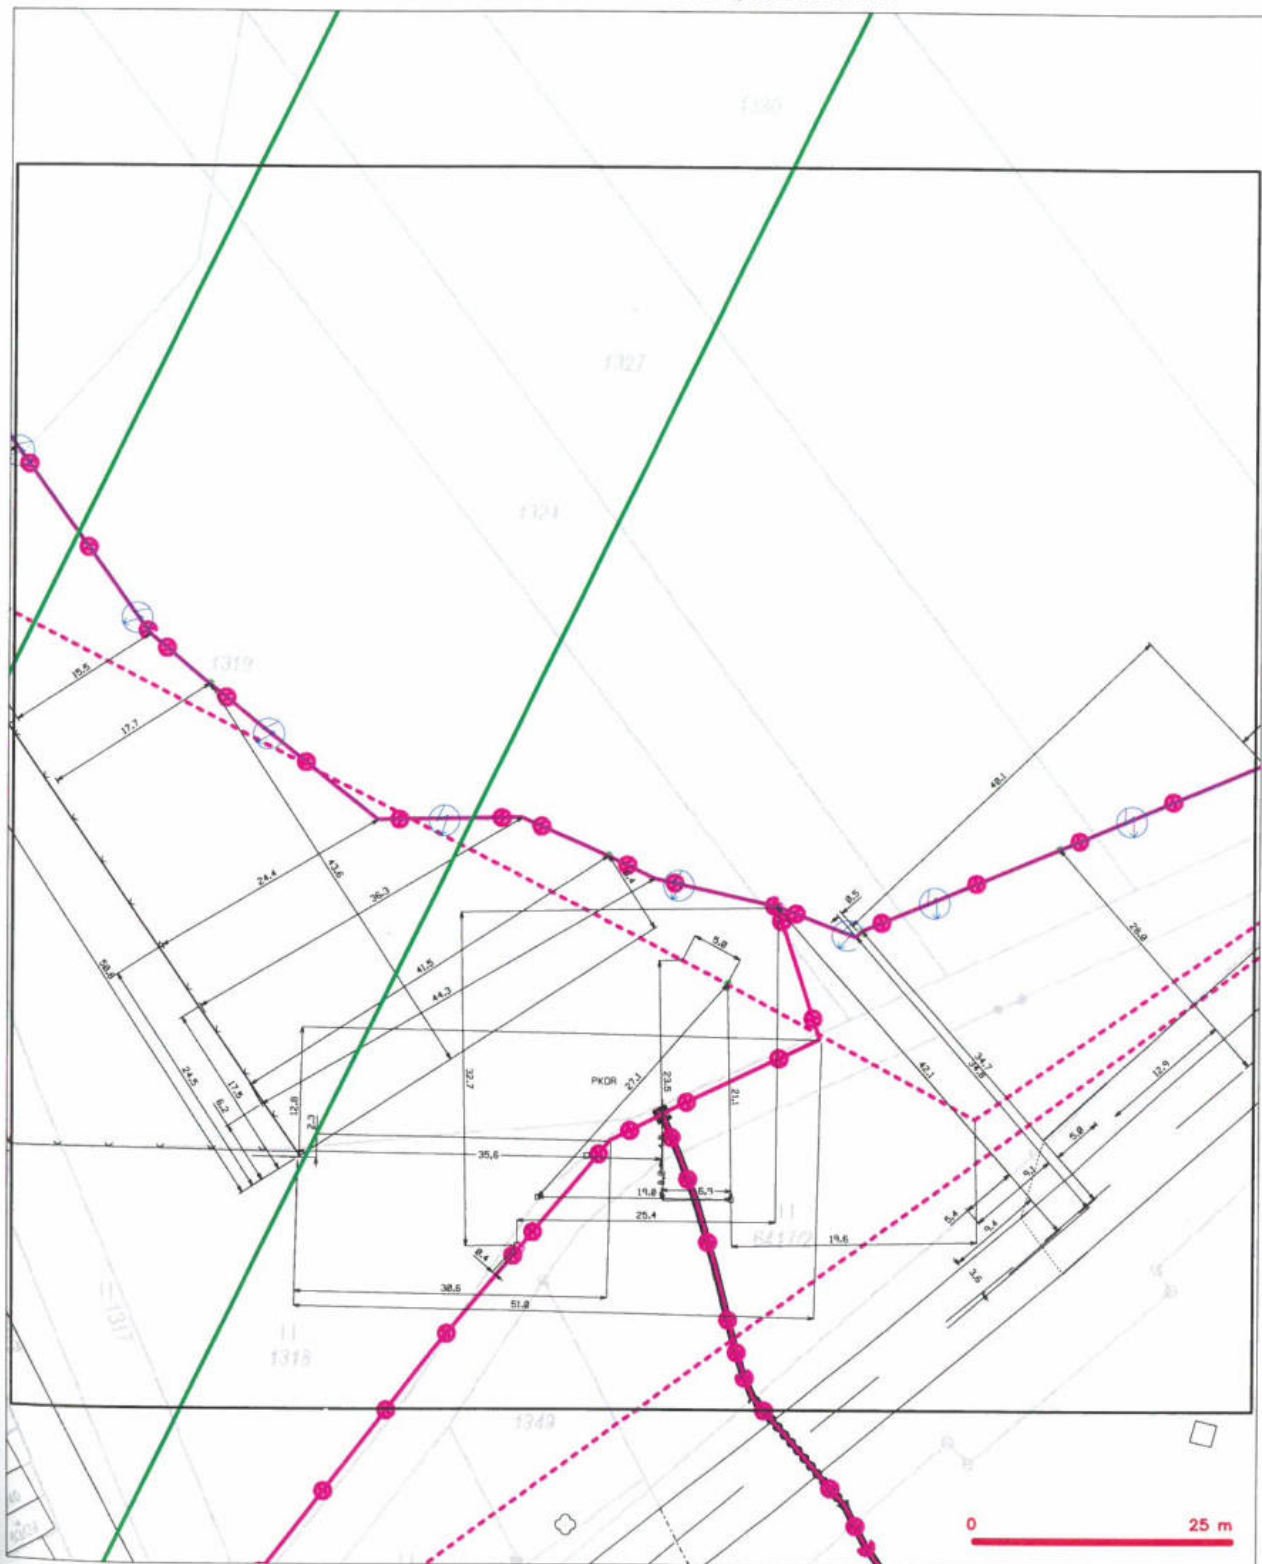

LEGENDA


- | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| — (green line) | hranice příslušného území s výškou | — (dashed magenta line with circles) | nevyhodnotěný průběh optického kabelu, NDPE trubky nebo soustředěný optický a metalizační kabel |
| — (dashed green line) | NI příslušného území s NI příslušnou CETIN | — (dashed magenta line) | radarové síť, ochranné pásmo radarové síť |
| — (solid magenta line with circles) | vyhodnotěný průběh metalizačního kabelu | — (dotted magenta line) | radarové síť |
| — (dashed magenta line with circles) | vyhodnotěný průběh optického kabelu, NDPE trubky nebo soustředěný optický a metalizační kabel | — (dotted magenta line with circles) | napájecí kabel |
| — (dashed magenta line with circles) | nevyhodnotěný průběh metalizačního kabelu | — (dotted magenta line with circles) | napájecí kabel |
| — (dashed magenta line with circles) | radarové síť | — (dotted magenta line with circles) | podzemní síť |
| — (dashed magenta line with circles) | radarové síť | — (dotted magenta line with circles) | síť s NI |

Technical drawing of a cadastral map showing a proposed road layout. The map includes building footprints, property boundaries, and a network of roads. A red line indicates the proposed road alignment, with a dashed red line showing a specific segment. Green lines represent existing roads. The drawing is annotated with numerous numerical values, likely representing distances or dimensions. A scale bar at the bottom right indicates 0 to 25 meters.

Aránie zdĺmového ústia s krytím
NH príloha, ústia s NH prílohou CETN
zamŕznutí prúdi metakrystického kabele
zamŕznutí prúdi optického kabele, NEPE trúbky
nebo súvisí optického s metakrystického kabele
nezamŕznutí prúdi metakrystického kabele
neodmrazí silu cín

- | | |
|---|--|
|  | nezapárnený pár s optickým káblom, MOVE tržby
nebo soubor optického a metalického káblu |
|  | rodové síť, ochranné pásmo rodové síť |
|  | rodové síť |
|  | nezapárnený síť |
|  | podzemní síť síť |
|  | síť s NN |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-13

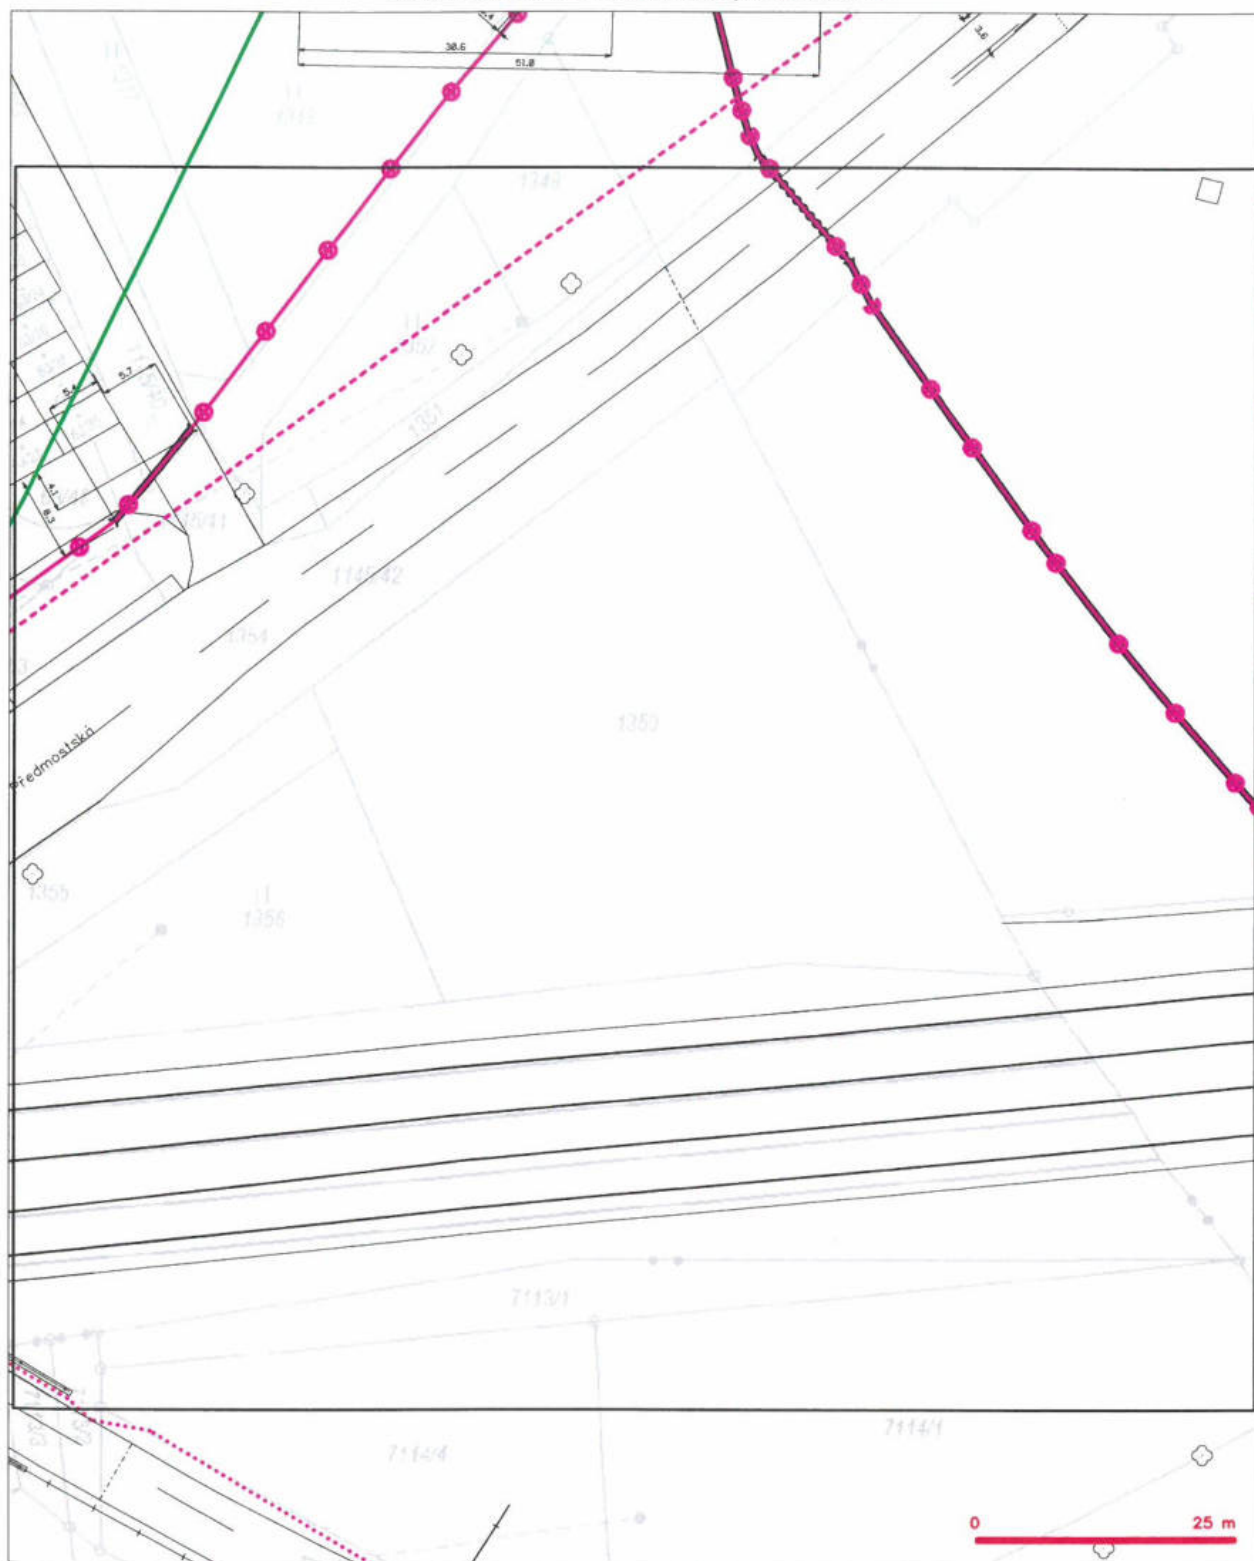


LEGENDA

- | | |
|---|--|
| | Aránie zdĺmerého úrami s výšľami |
| | NH príloha, úrami s NH prílohou CETN |
|  | zamŕňvaný prúžok metalického kabeľu |
|  | zamŕňvaný prúžok optického kabeľu, NEPE trúbky |
|  | nato stlačené optického a metalického kabeľu |
|  | namŕňvaný prúžok metalického kabeľu |
|  | namŕňvaný sila cín |

- 
- nezaměřený průřez optického kabelu: *ADPE* štruktura
 nebo součet optického a metalického kabelu
 radové síle, ochranná pásmo radové síle
 podrobná síle
 nepřesně naměřená síle
 podrobná síle *coi*
 síle z *NN*
- 
 kabel štr., kabel vod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-14

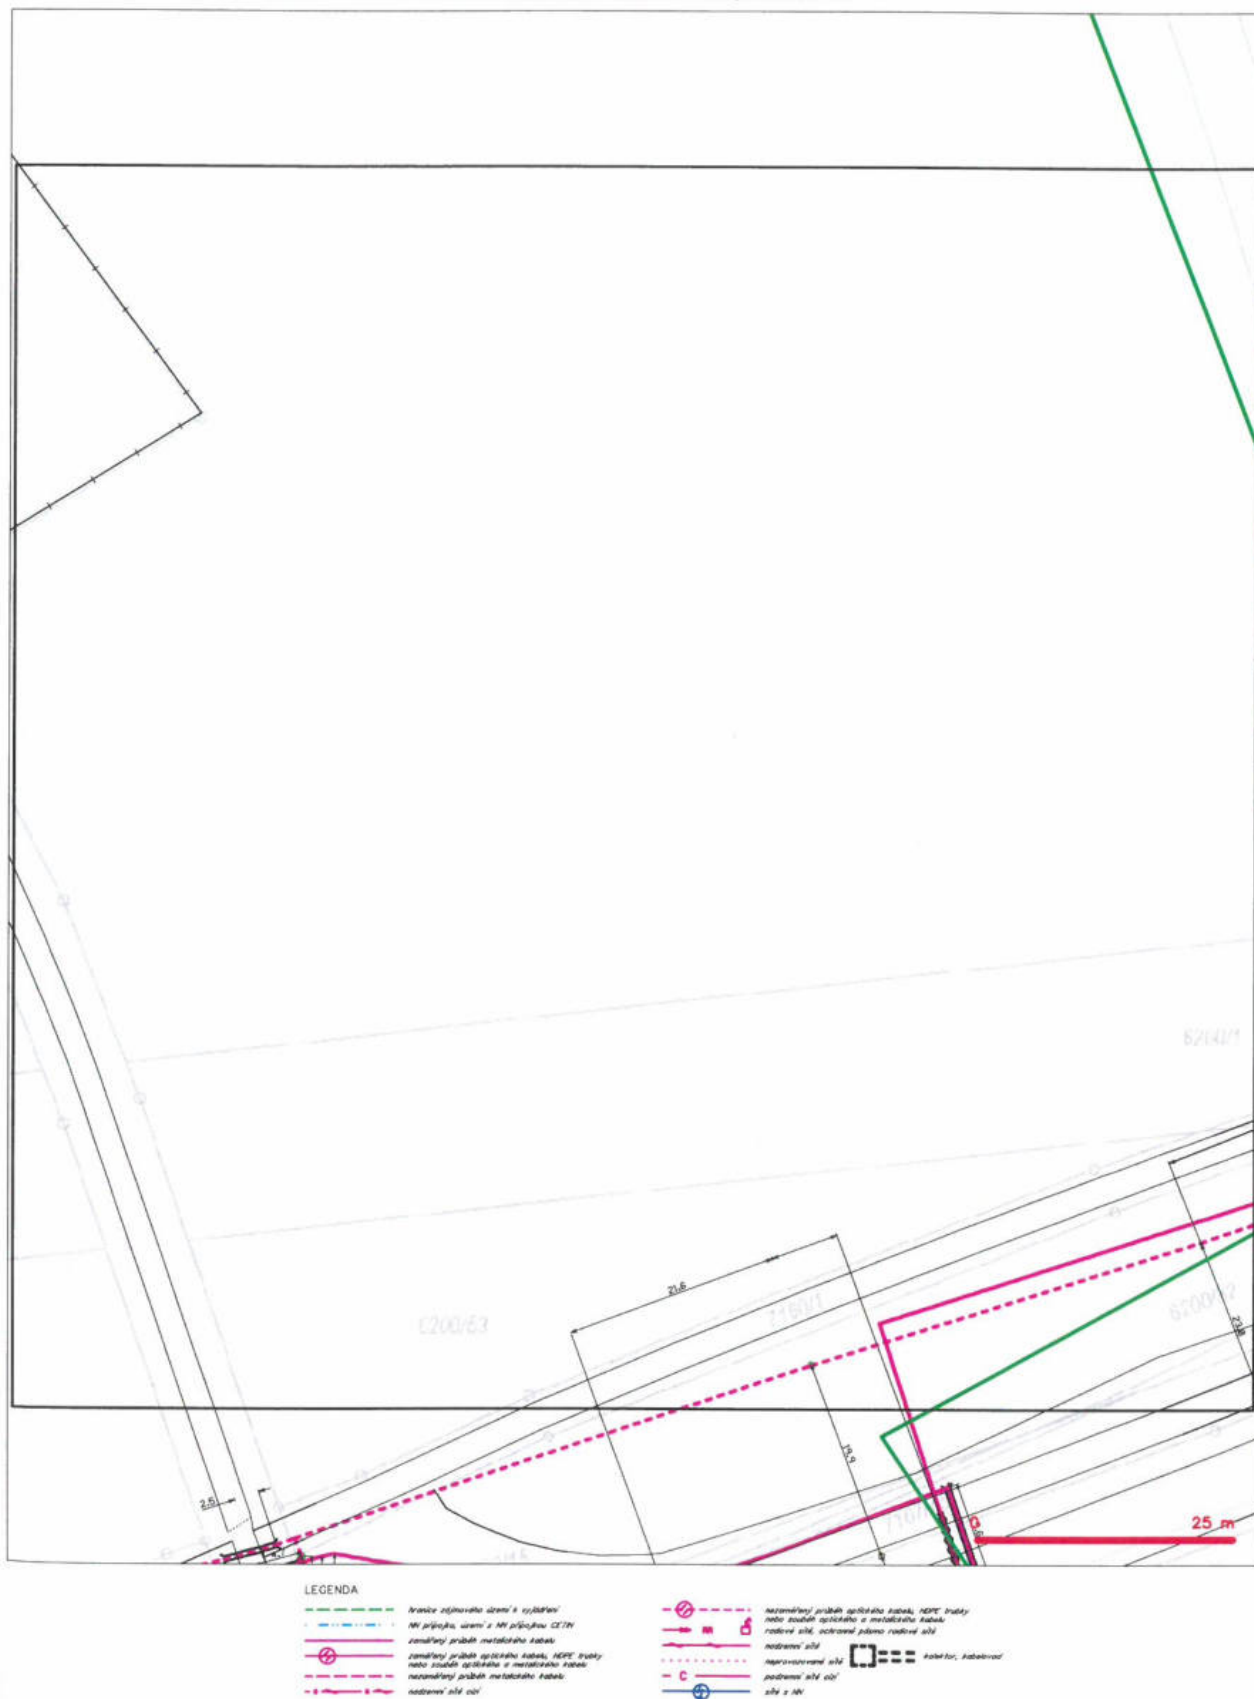

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-15




SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-16

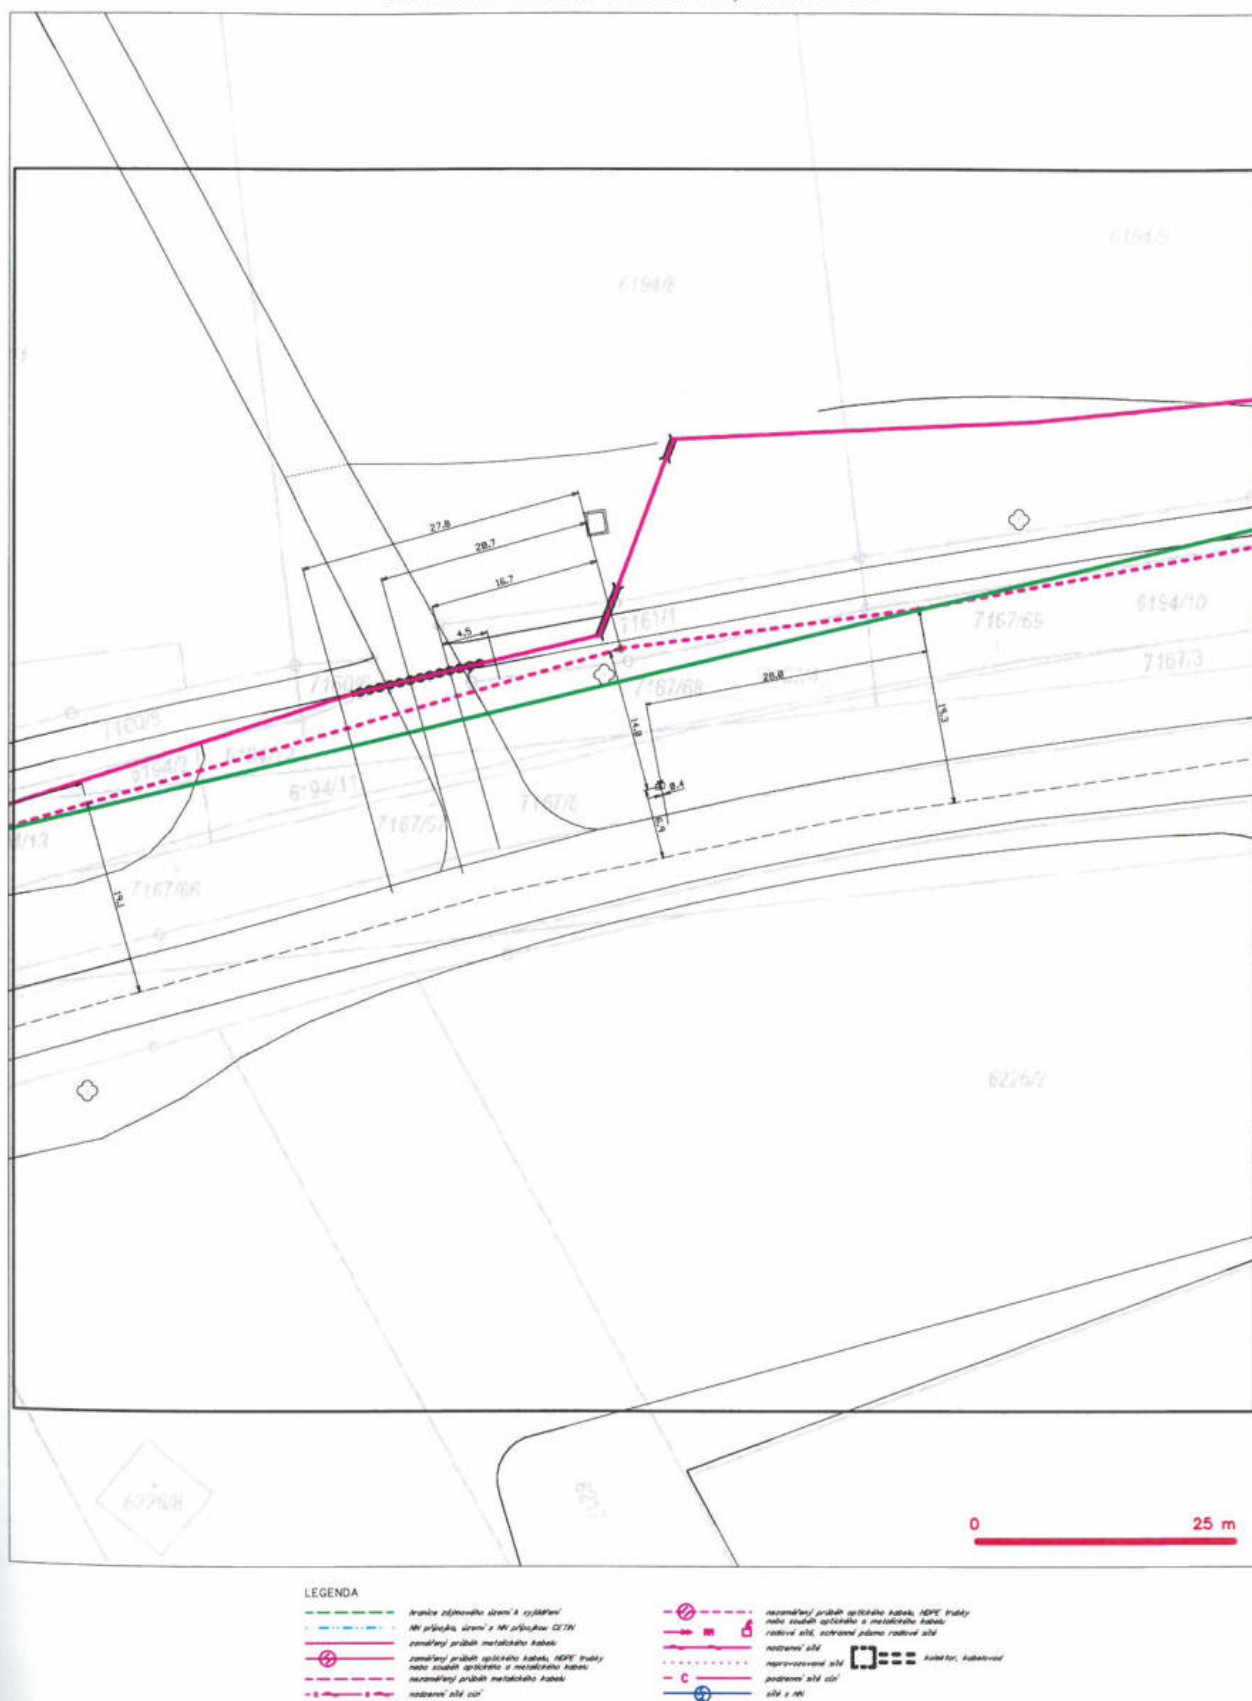

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-17



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-18

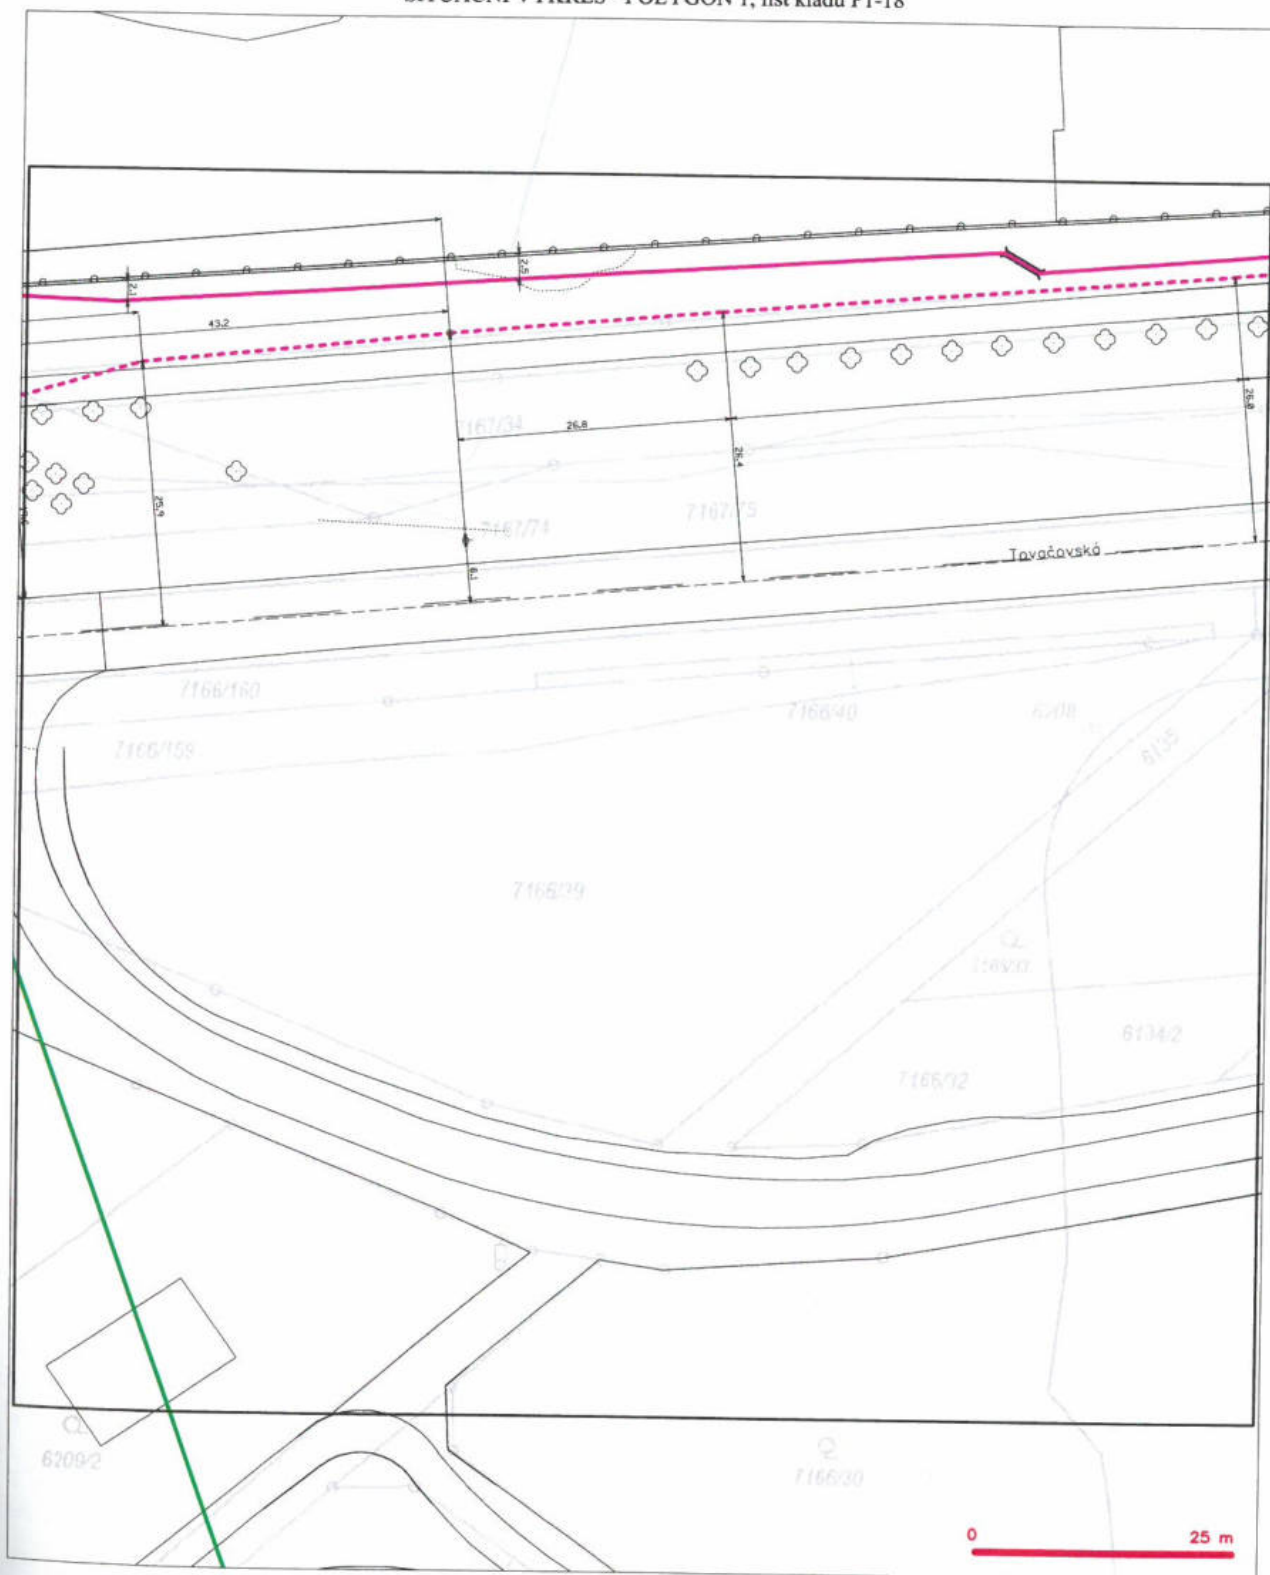


LEGENDA

- | | |
|---|---|
| — hranice referenčního území a vyznačení | — nezaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky |
| — NI přípojná území a NI přípojnou CETIN | — nebo součástí optického a metalizovaného kabelu |
| — zaměřený průběh metalizovaného kabelu | — rozvodní síť, rozvodní pásmo rozvodní síť |
| — zaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky | — rozvodní síť |
| — nebo součástí optického a metalizovaného kabelu | — napájecí vedení síť |
| — nezaměřený průběh metalizovaného kabelu | — podzemní síť síť |
| — rozvodní síť síť | — síť a NI |

LEGENDA

- | LEGENDA | | | |
|---------|--|--|--|
| | hranice zjednotene územia v rozšírení | | nezamýšľaný prístup spoločnosti k tabuľke, NEPČ úhrady |
| | hranice zjednotene územia v MVR príslušnou ČC/IN | | tabuľka zostatku spoločnosti v metadátach tabuľky |
| | rozhraní prístupu metadátach tabuľky | | radová sála, ošetrovanie pásmu radová sála |
| | zamýšľaný prístup spoločnosti k tabuľke, NEPČ úhrady | | podrobnosť sála |
| | tabuľka zostatku spoločnosti v metadátach tabuľky | | nezamýšľaný prístup spoločnosti k tabuľke |
| | podrobnosť sála sála | | podrobnosť sála sála |
| | podrobnosť sála sála | | podrobnosť sála sála |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-20

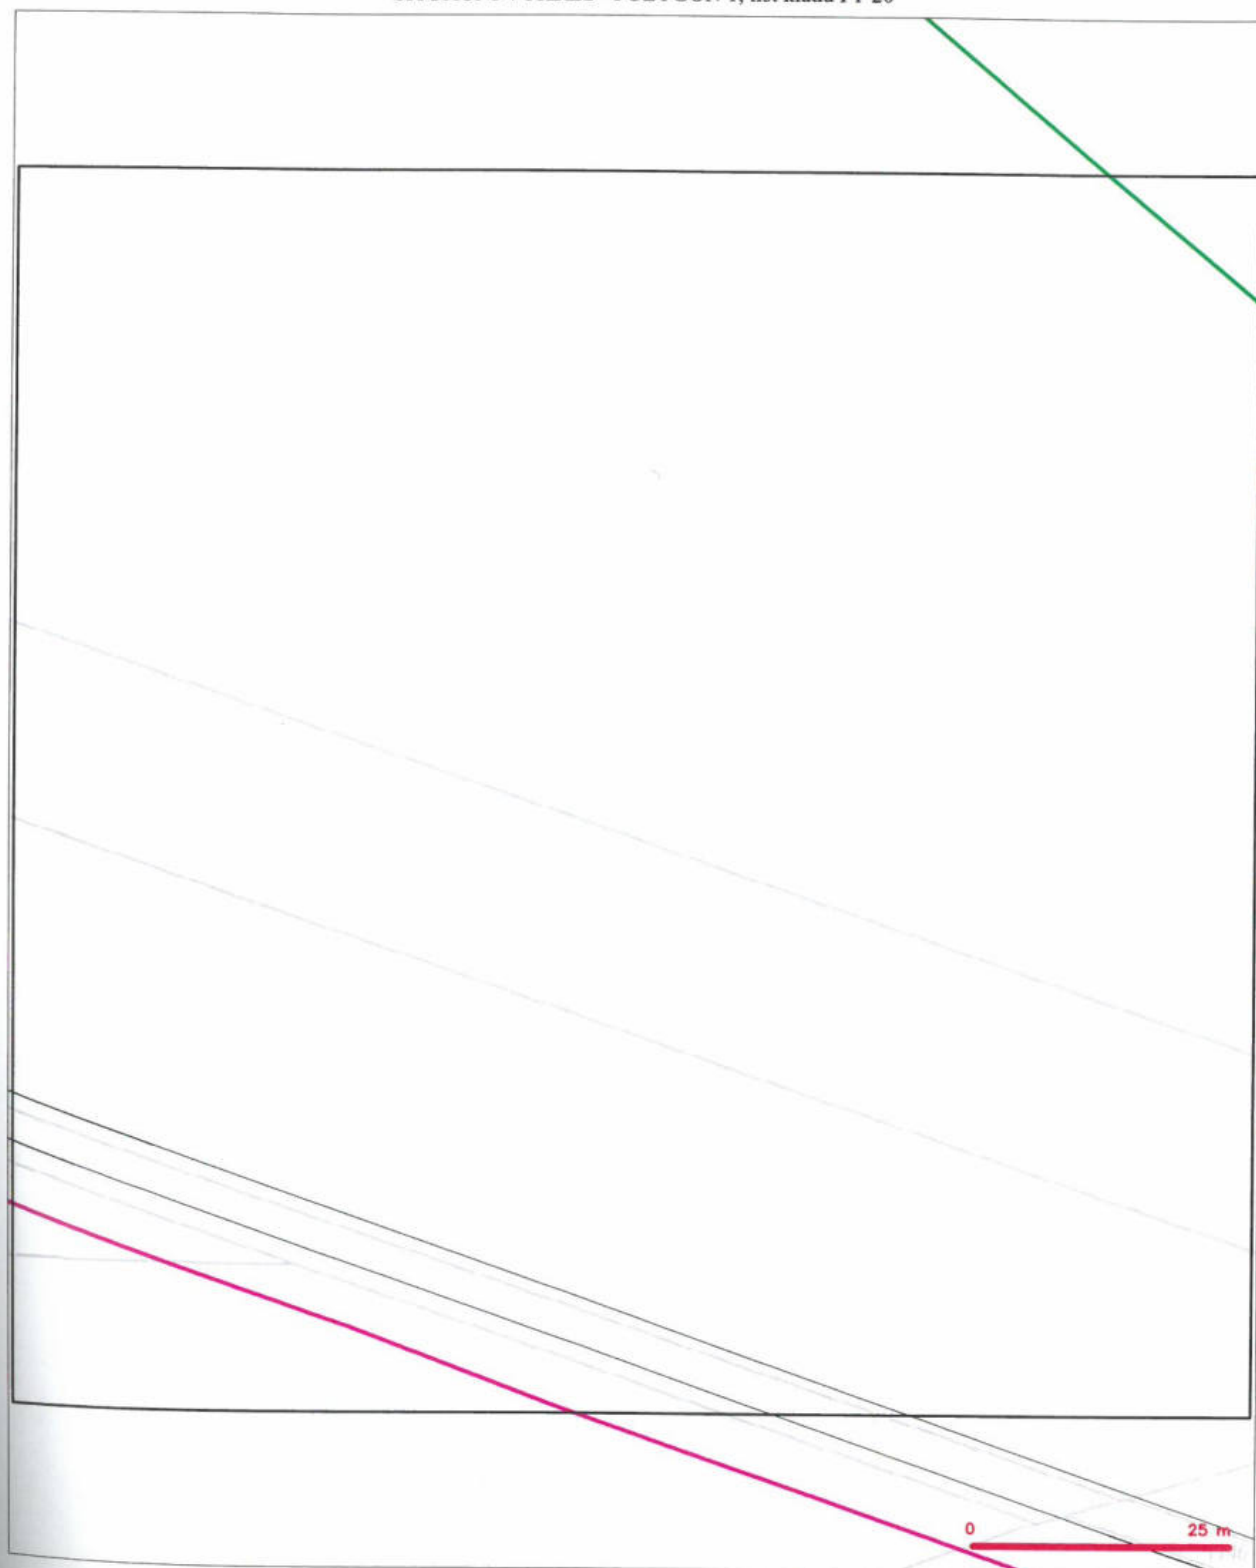


LEGENDA

- hranice příslušného území k vyjádření
- NI příloha, území a NI příloha CETIN
- rozdílný průběh metalického kabele
- rozdílný průběh optického kabele, NEVY tržky
- nebo součástí optického a metalického kabele
- rozdílný průběh metalického kabele
- rozdílný průběh optického kabele
- rozdílný průběh optického kabele

- rozdílný průběh optického kabele, NEVY tržky
- nebo součástí optického a metalického kabele
- rozdílný průběh metalického kabele
- rozdílný průběh optického kabele
- rozdílný průběh optického kabele
- rozdílný průběh optického kabele
- rozdílný průběh optického kabele
- rozdílný průběh optického kabele


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, list kladu P1-21

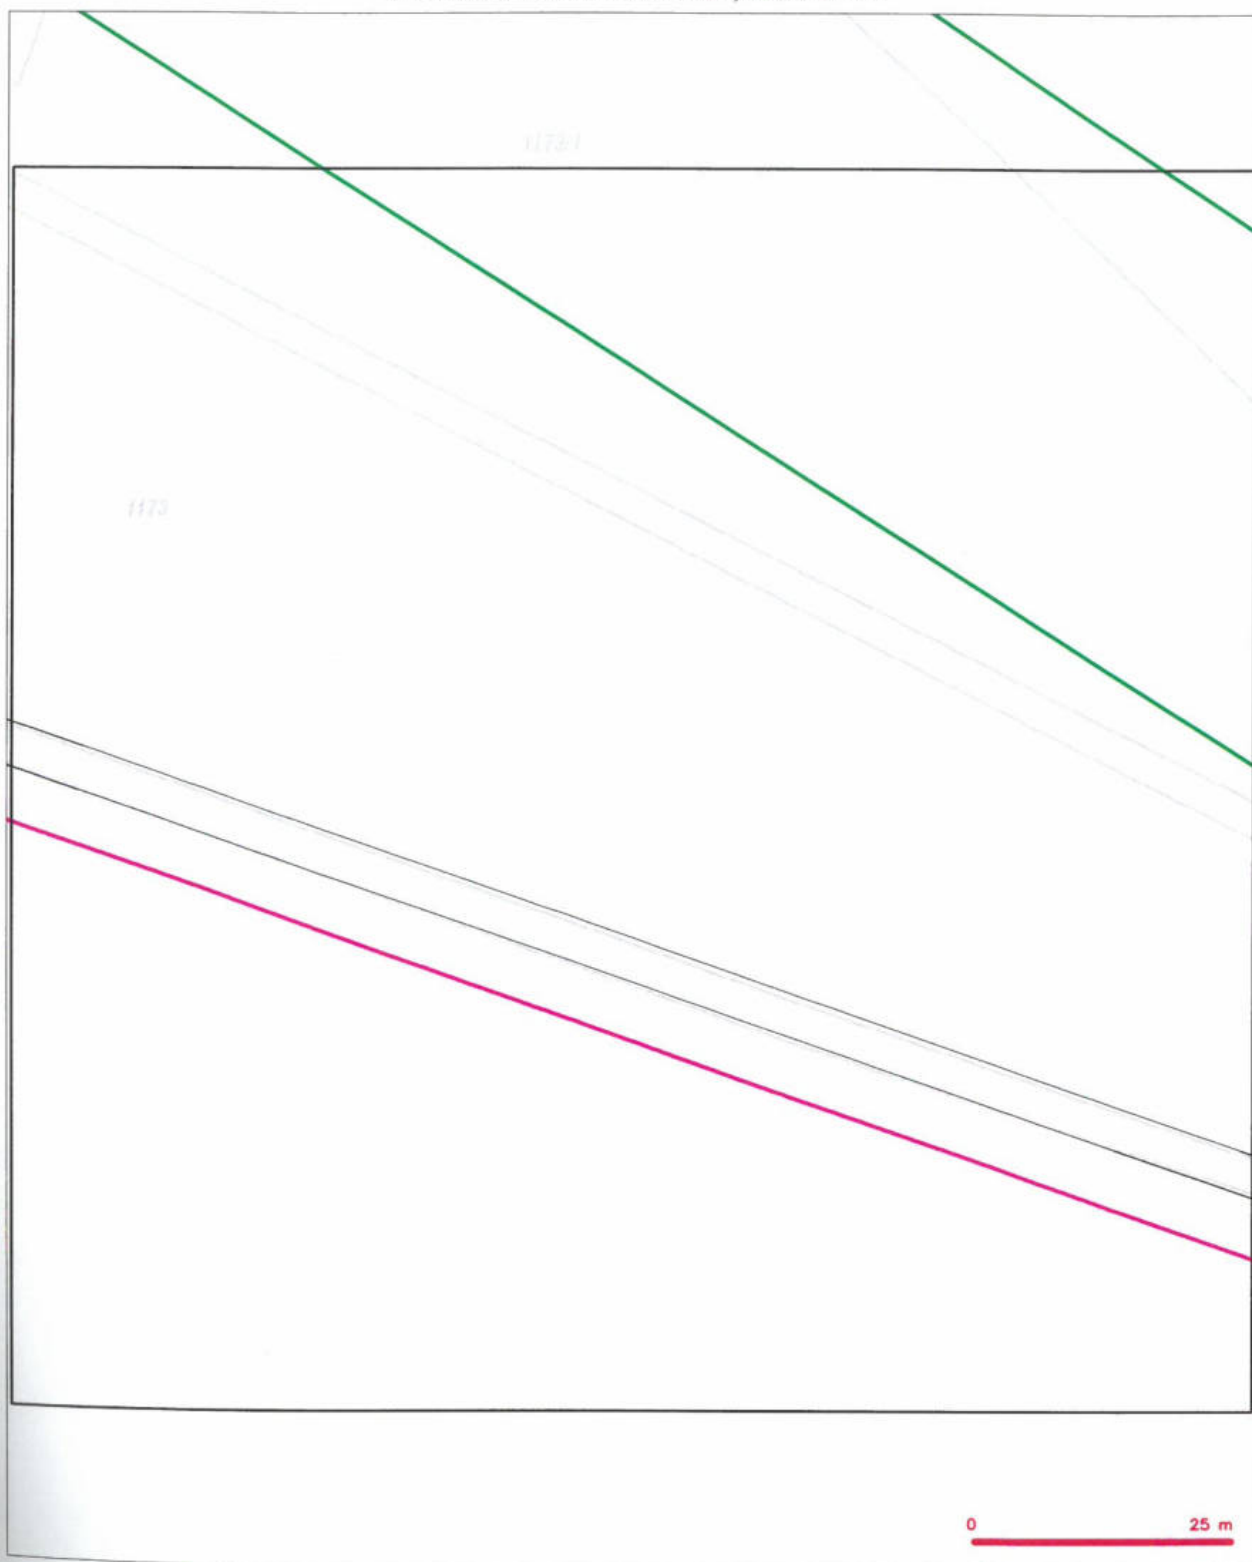

LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, NEPVE trubky nebo soustředěný optický a metalický kabel |
| | NV přípojka, území a NV přípojka CETIN | | radlové síti, ochranné pásmo radlové síti |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní síť |
| | zaměřený průběh optického kabelu, NEPVE trubky nebo soustředěný optický a metalický kabel | | naprojektovaná síť |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní síť opt. |
| | podzemní síť opt. | | síť a NV |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-22

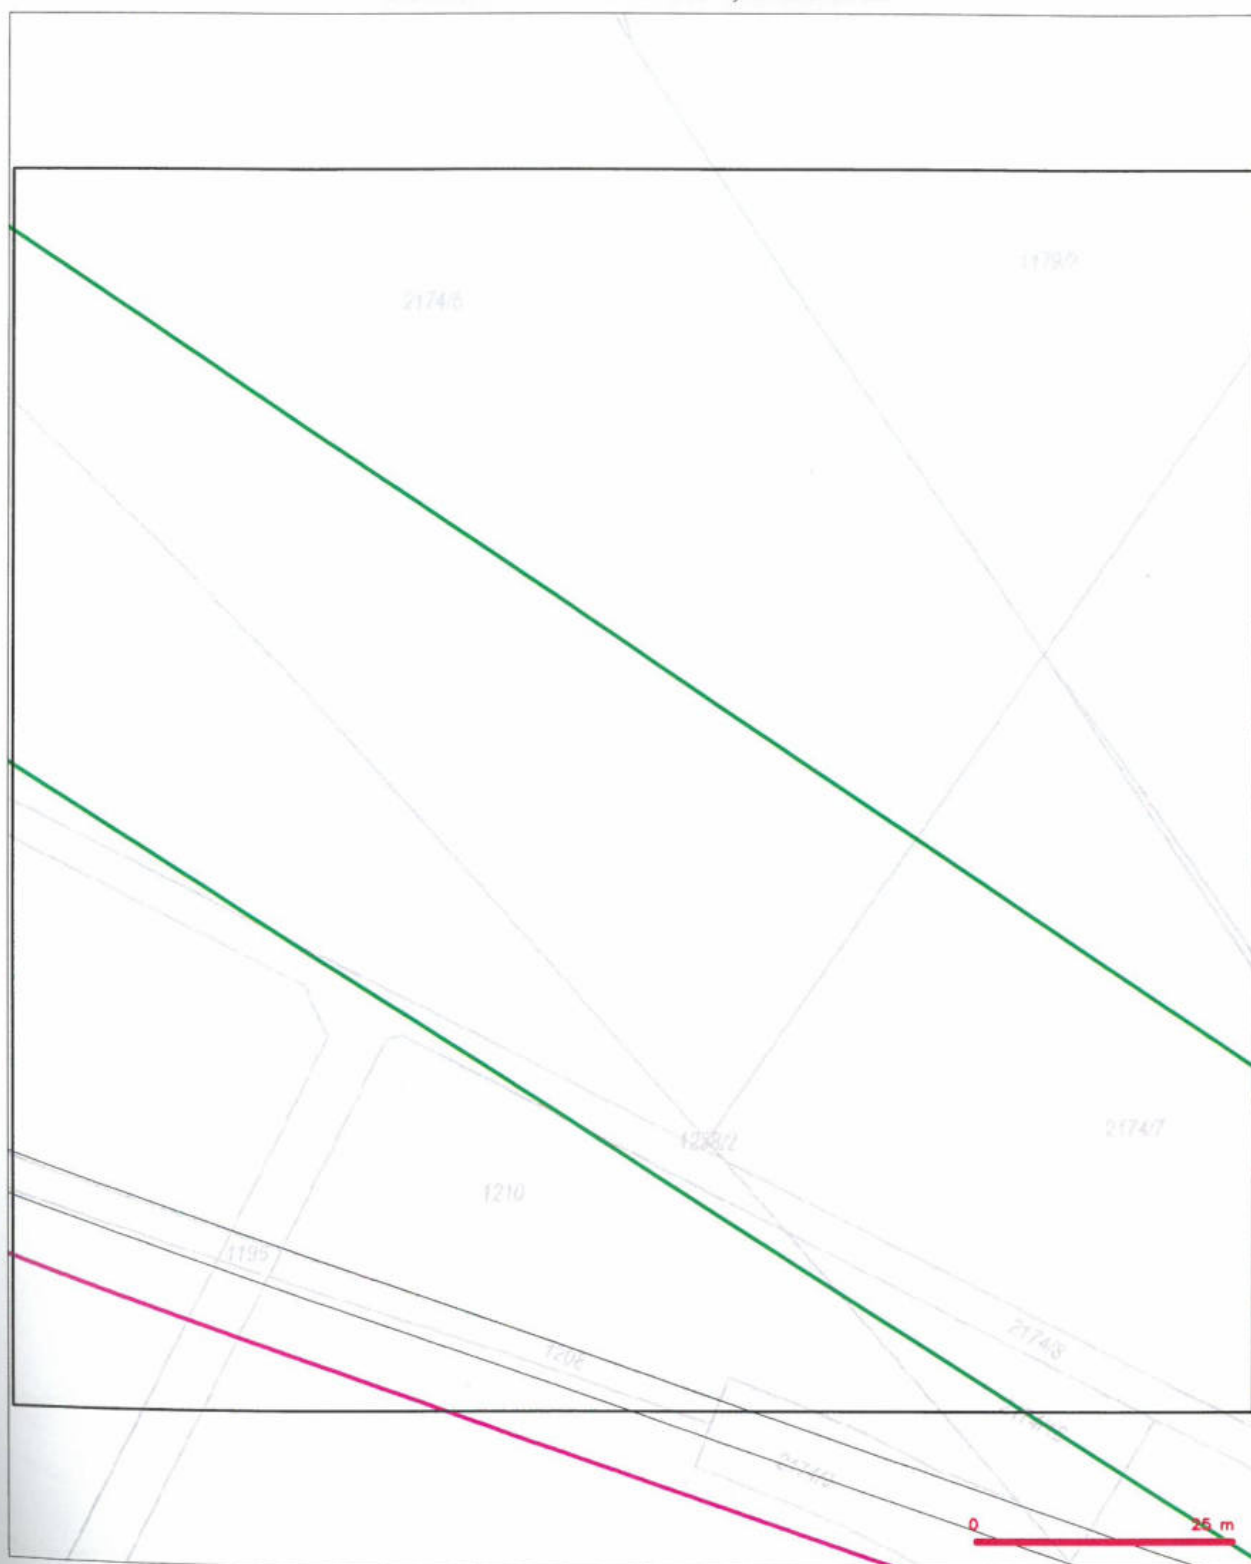

LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | hranice rájového území s výhledem | | nerozdílný právní apričtá tabuľka, NRVÚ úhrady |
| | NI prípojná, území s NI prípojnou ČSÚ | | nerozdílný právní apričtá a metalistická tabuľka |
| | rozdielny právní metalistická tabuľka | | rozdielny území, nerozdielny právní rozdielny území |
| | rozdielny právní apričtá tabuľka, NRVÚ úhrady | | rozdielny území |
| | rozdielny území apričtá a metalistická tabuľka | | nerozdielny právní metalistická tabuľka |
| | rozdielny území území | | rozdielny území území |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-23

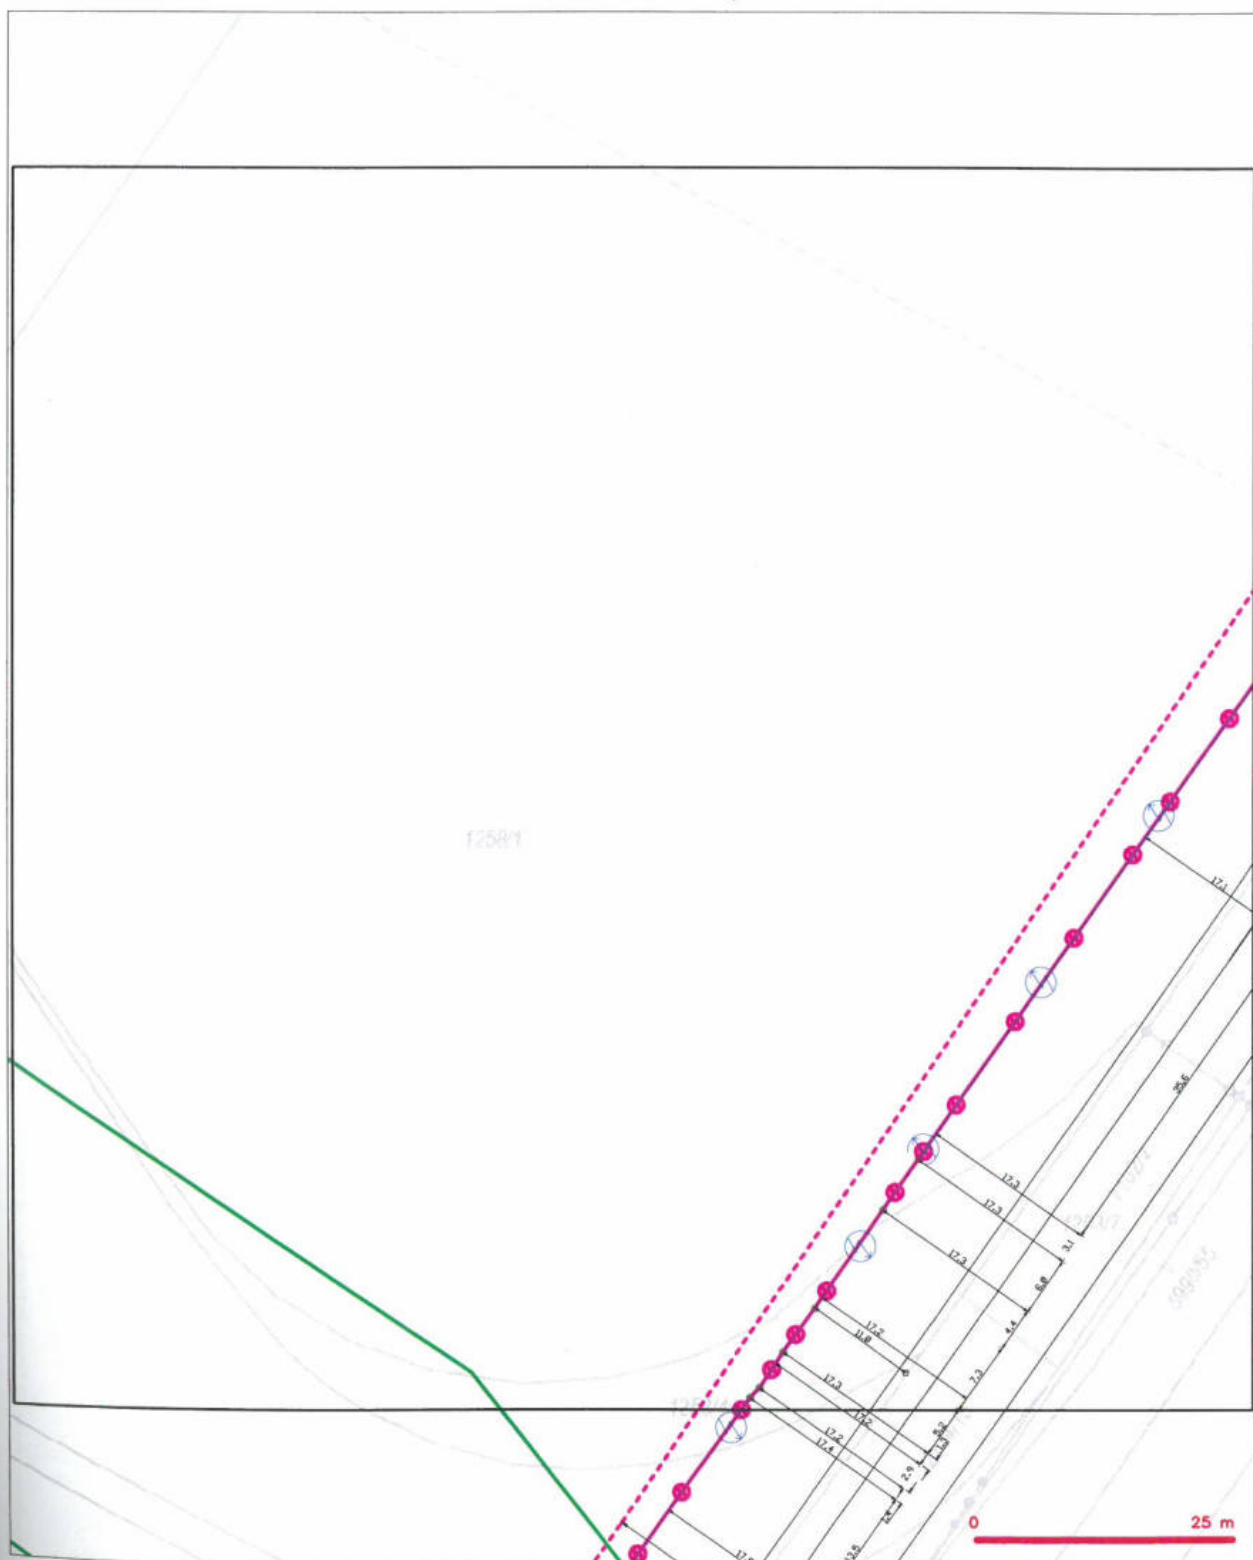

LEGENDA

- | | |
|--|--|
| — hranice zájmového území s 12581 | — nezaměřený průběh optického kabelu, HDP* trubky nebo svazků optických a metalizačních kabelů |
| — NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | — rozvaděč sítě |
| — zaměřený průběh metalizačního kabelu | — napájecí sítě |
| — zaměřený průběh optického kabelu, HDP* trubky nebo svazků optických a metalizačních kabelů | — podzemní sítě |
| — nezaměřený průběh metalizačního kabelu | — sítě s NV |
| — nezaměřený sítě | |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-24

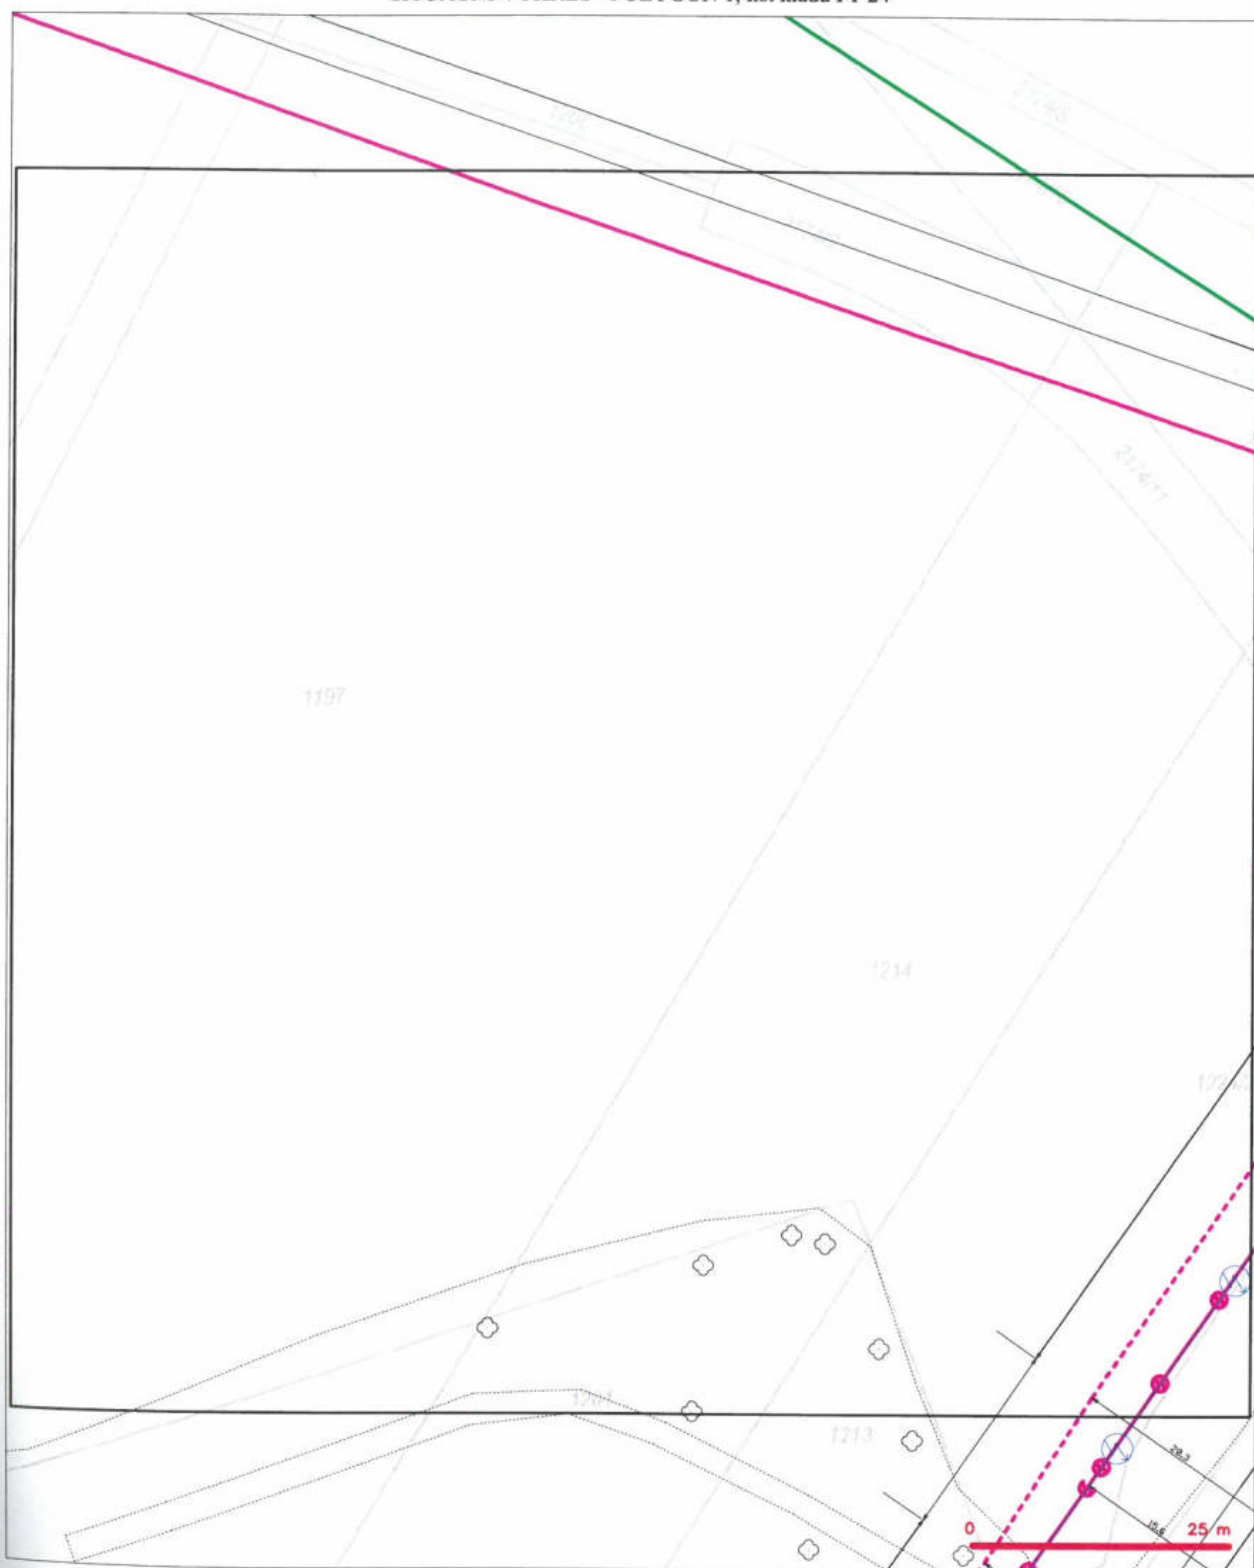


LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | hranice zjednotené území a vyznačení | | nezaměnitelný prvek optického kabelu, NEPE trubky |
| | NH přípojka, území a NH přípojka CČTN | | náboj svazků optického a metalického kabelu |
| | zaměnitelný prvek metalického kabelu | | radnice sítě, svazkové puzení radnice sítě |
| | zaměnitelný prvek optického kabelu, NEPE trubky | | natěsnění sítě |
| | náboj svazků optického a metalického kabelu | | naprogramovaný sít |
| | nezaměnitelný prvek metalického kabelu | | podzemní sít' cív' |
| | natěsnění sít' cív' | | sít' a NH |

LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|--|
| | hranice příslušného území a 123456789 | | nezaměřený průběh optického kabelu, NEPÉ tržby |
| | NN přípojná území a NN přípojná ČSTN | | nábo souasn optického a meteoletického kabelu |
| | zaměřený průběh meteoletického kabelu | | radialní síť, odstavce pomůcky radialní síti |
| | zaměřený průběh optického kabelu, NEPÉ tržby | | nádrzemí síti |
| | nábo souasn optického a meteoletického kabelu | | naprovozovalní síť |
| | nezaměřený průběh meteoletického kabelu | | podzemní síť cív |
| | nádrzemí síti cív | | síť a NN |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-26

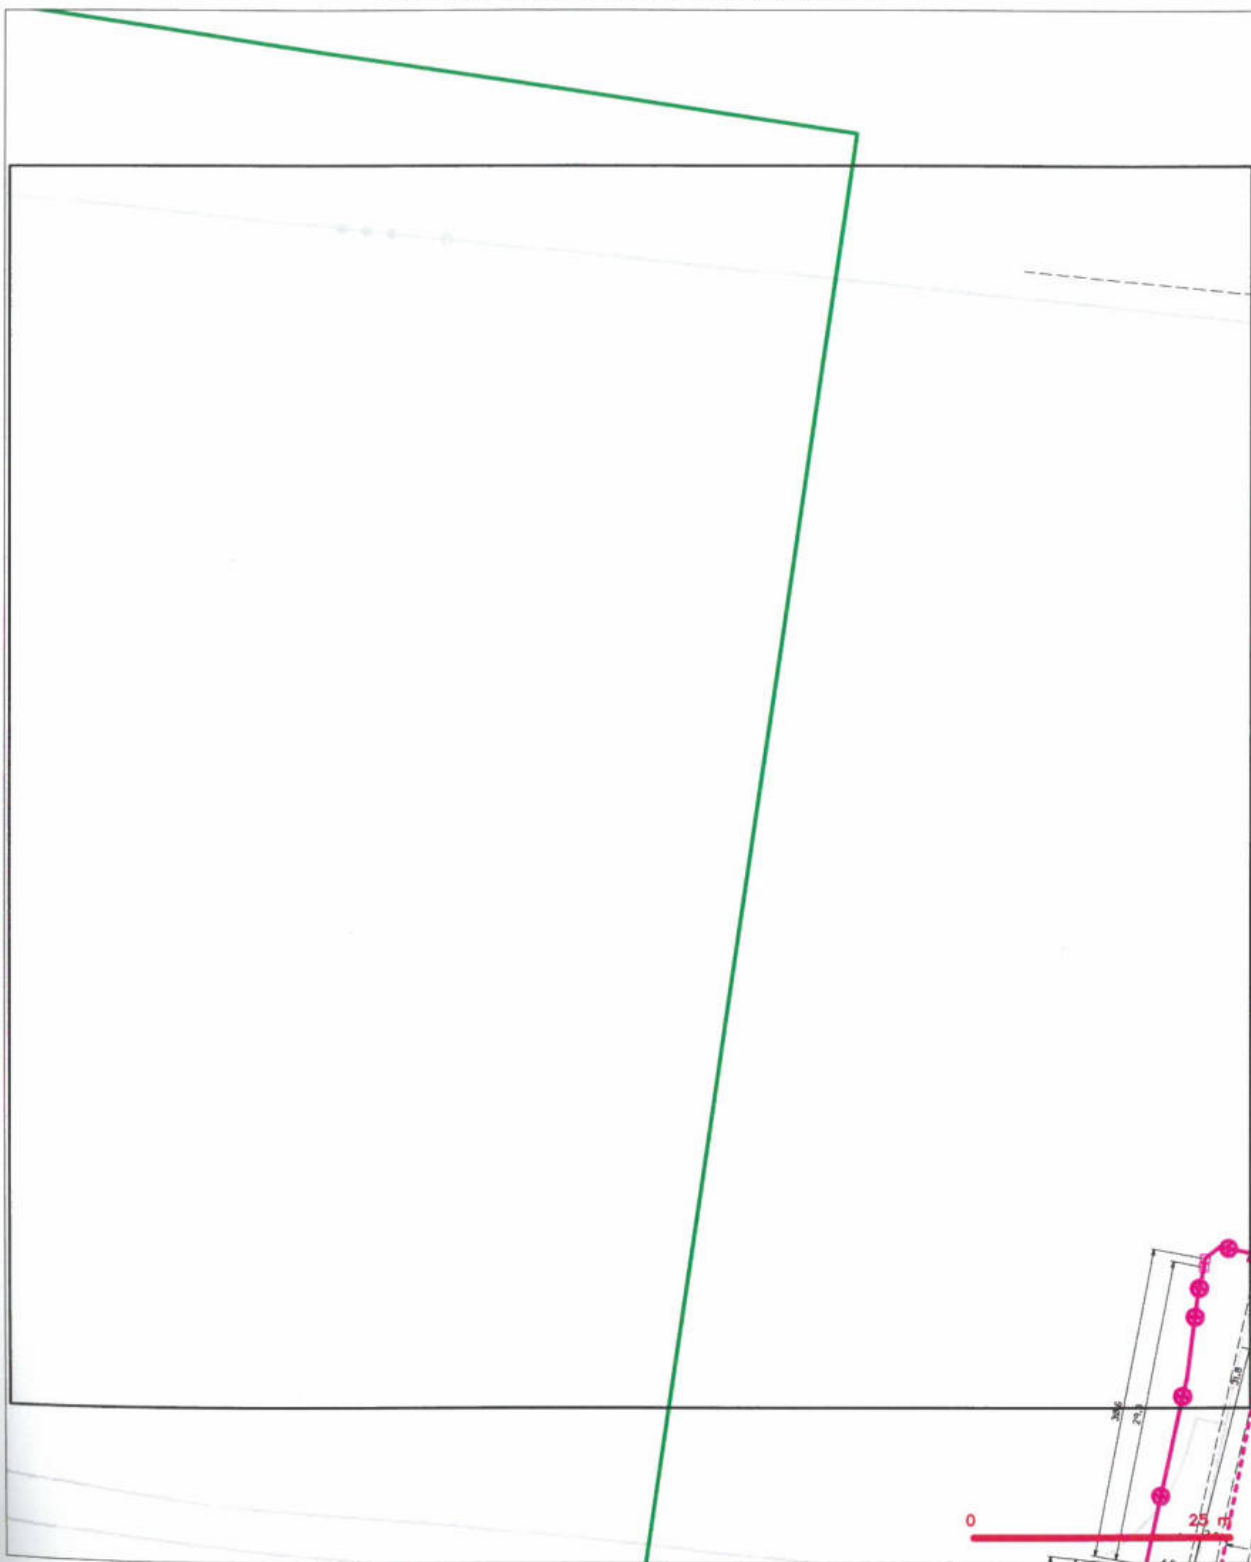

LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|--|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | neuzaměřený průběh optického kabelu, NEPTE trubky nebo soustavy optického a metalického kabelu |
| | NV přípojná území a NV přípojnou CETIN | | radlové síti, ochranné pásmo radlové síti |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní síť |
| | zaměřený průběh optického kabelu, NEPTE trubky nebo soustavy optického a metalického kabelu | | naprovozená síť |
| | neuzaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní síť sítí |
| | podzemní síť sítí | | síť a NV |


LEGENDA

- [illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-28




SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-29

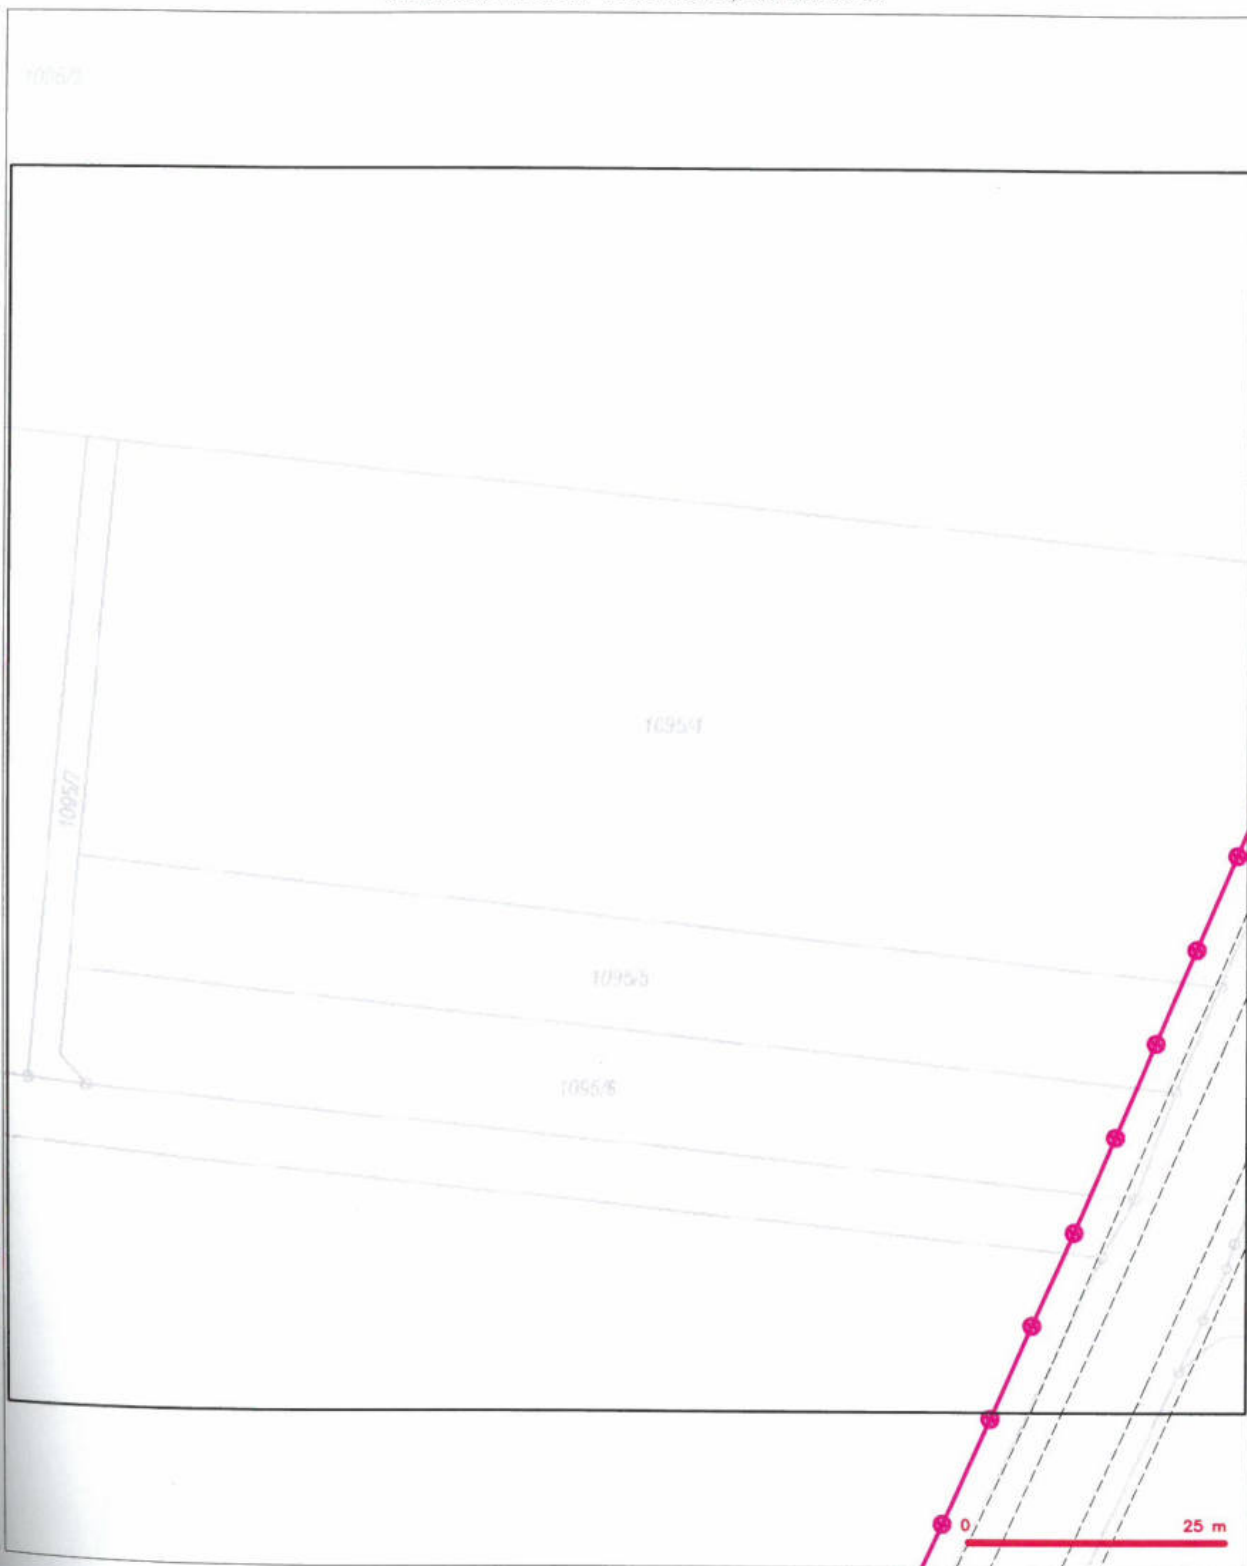

LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | hranica záhradného územia k susedovi | | nezastavaný prístup opožičného kabátu, NEPE Prásky |
| | ME prípojkou, území s ME prípojkou ČEZN | | nabito súdny opožičný a metakabát kabát |
| | zastavaný prístup metakabátu kabátu | | rovnice súdny, zastavaný prístup rodnice súdny |
| | zastavaný prístup opožičného kabátu, NEPE Prásky | | nezastavaný súdny |
| | nabito súdny opožičný a metakabát kabátu | | nezastavaný súdny |
| | nezastavaný prístup metakabátu kabátu | | nezastavaný súdny |
| | nezastavaný súdny súdny | | nezastavaný súdny |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-30

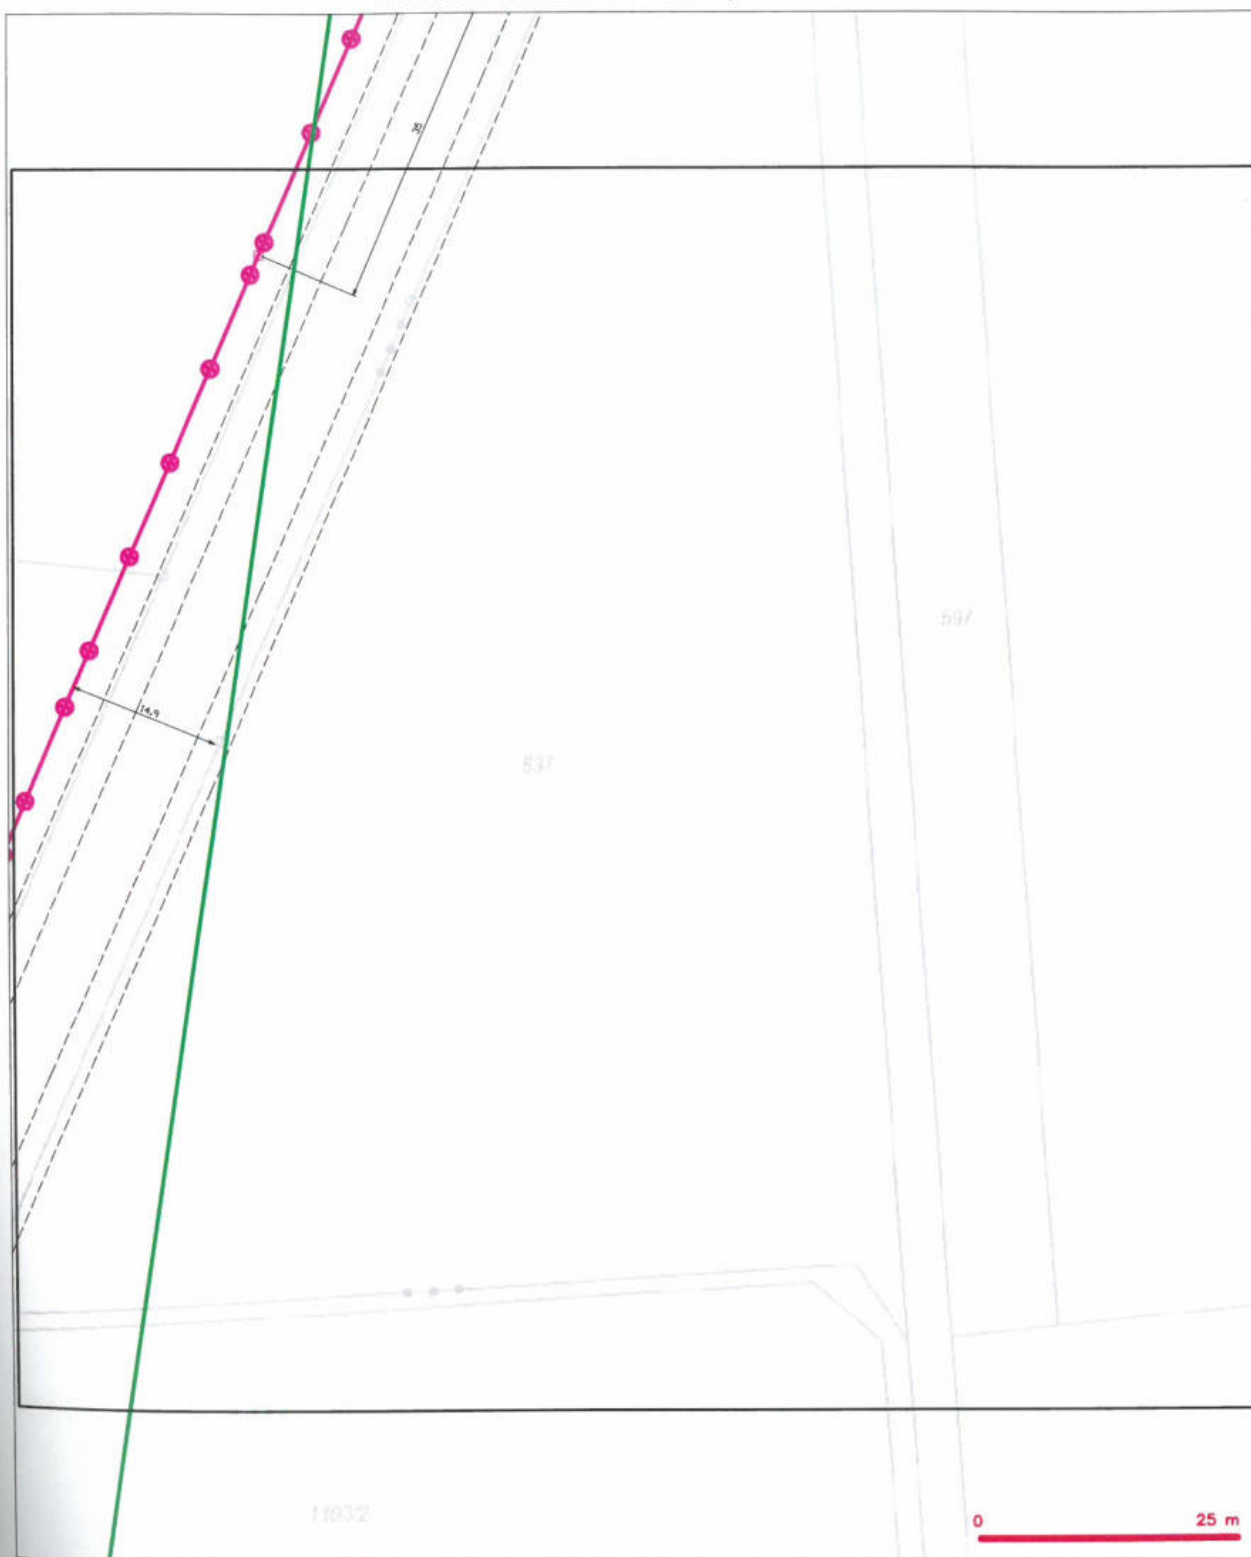


LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | hranice příslušného území s vytyčením | | neuzavřený průběh optického kabelu, NEPV, trubky nebo součet optického a metalického kabelu |
| | NP příslušná, území s NP příslušná CETIN | | rozdělovací síť, ochranná pásmo rozdělovací síť |
| | uzavřený průběh metalického kabelu | | rozdělovací síť |
| | uzavřený průběh optického kabelu, NEPV, trubky nebo součet optického a metalického kabelu | | naprojektovaná síť |
| | neuzavřený průběh metalického kabelu | | projednaná síť sítí |
| | rozdělovací síť sítí | | síť s NP |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-31

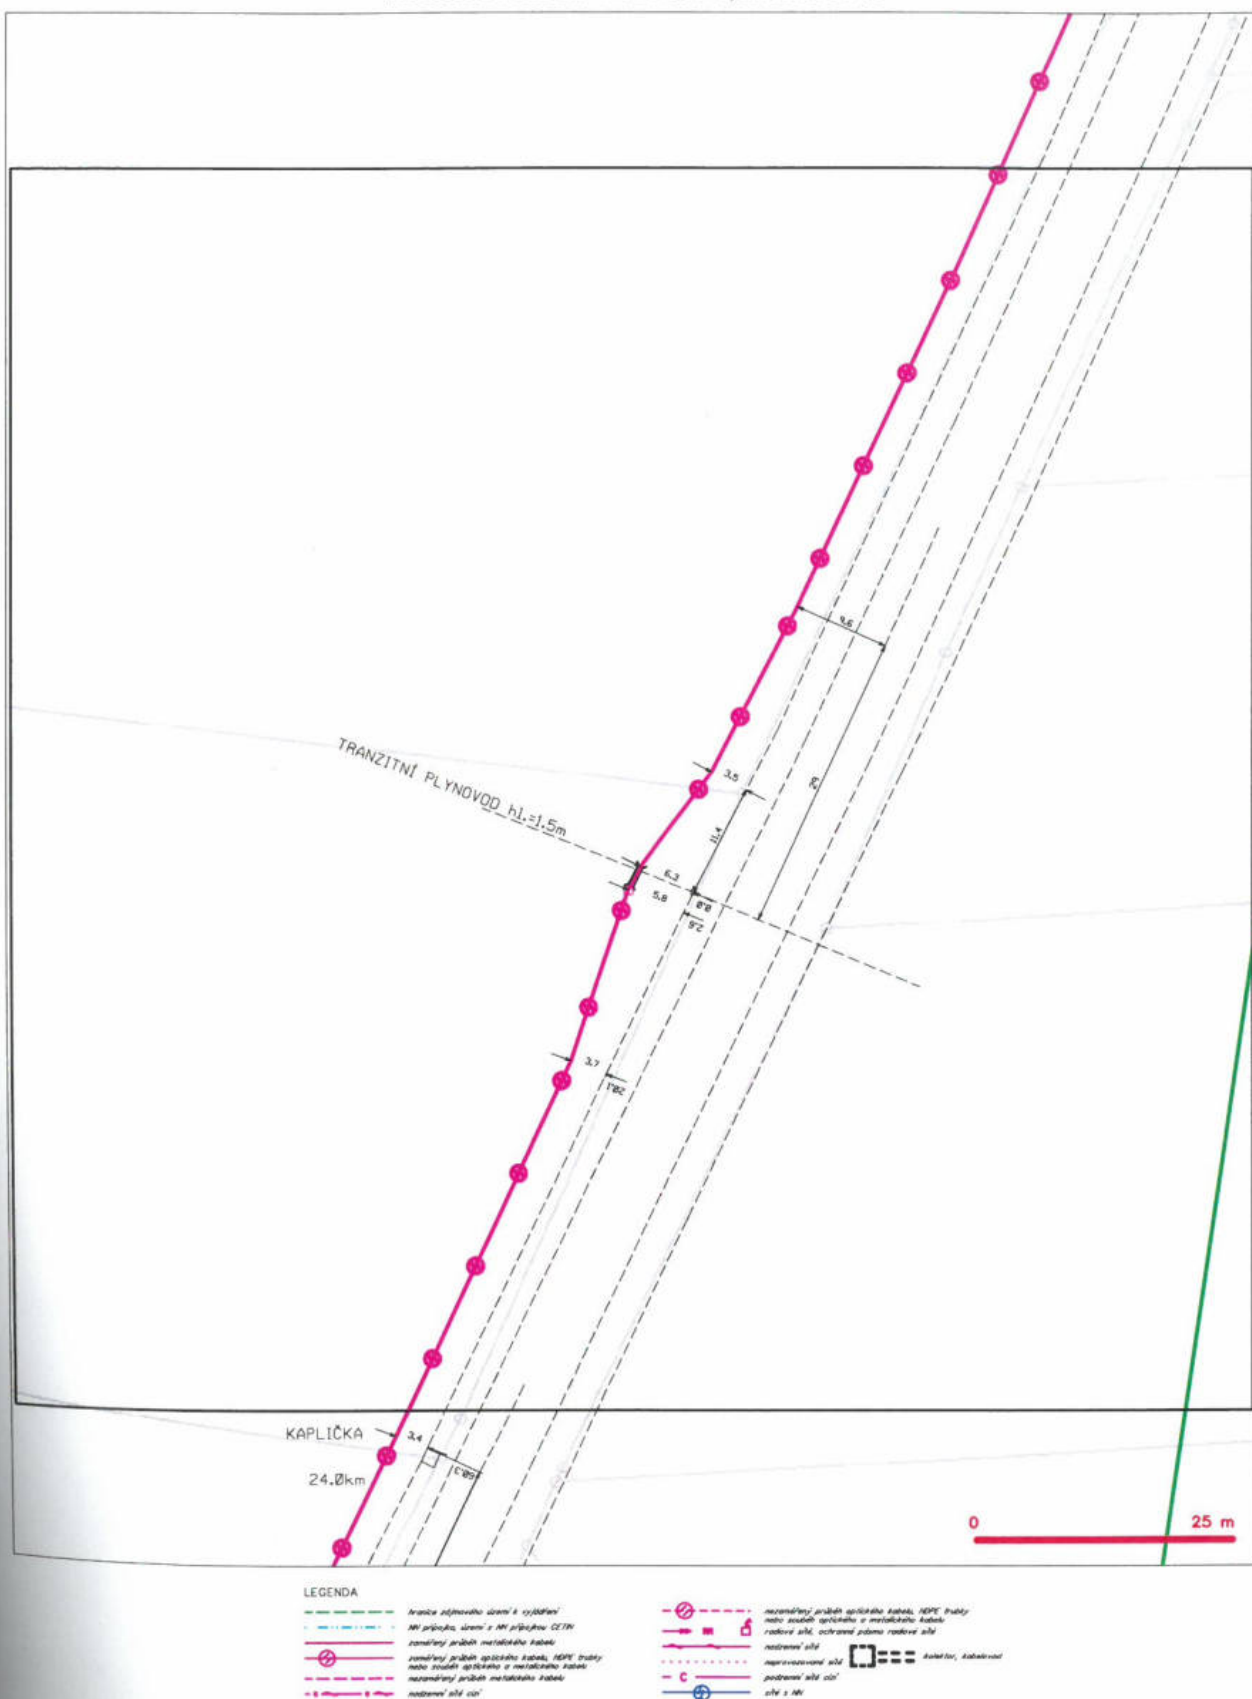

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-32

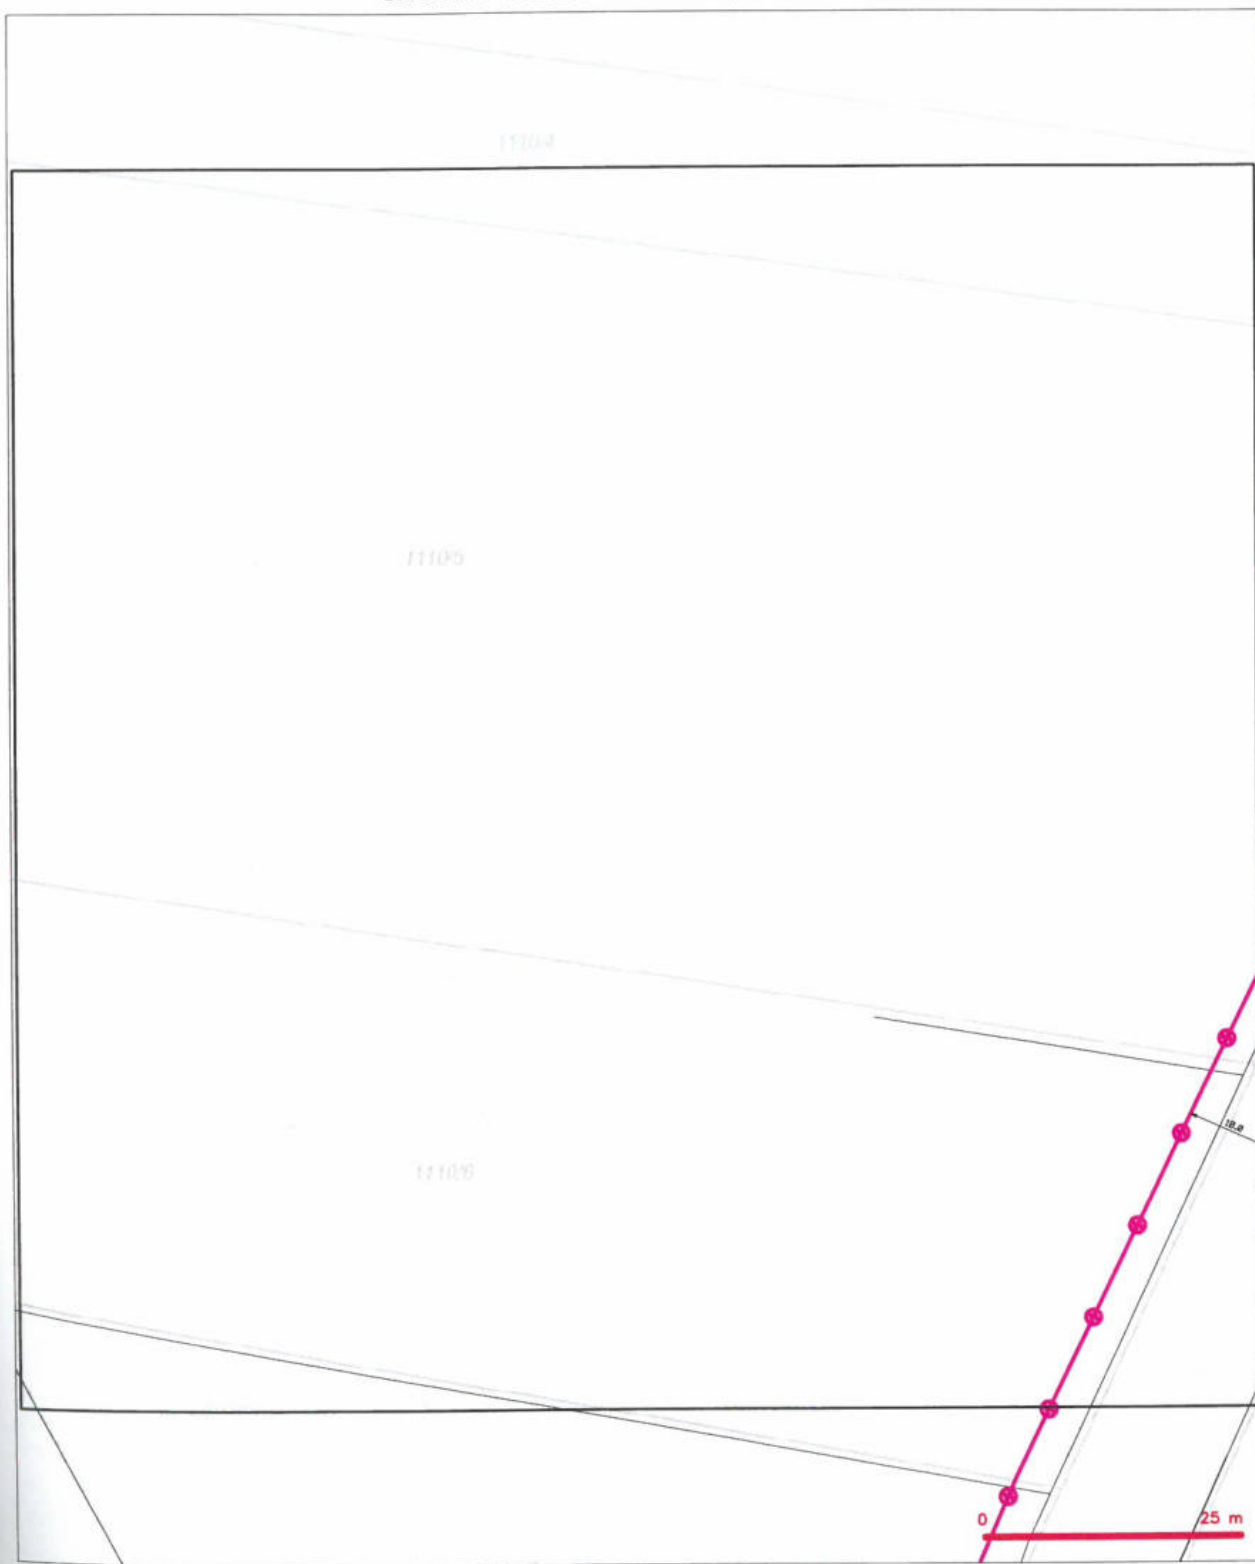

LEGENDA

- hranice přírůstkové území a výhledů
- NP přírůstka, území a NP přírůstky CETIN
- záměrný přírůstek metalického kabelu
- záměrný přírůstek optického kabelu, NEVY tržky nebo součet optického a metalického kabelu
- záměrný přírůstek metalického kabelu
- záměrný přírůstek

- záměrný přírůstek optického kabelu, NEVY tržky nebo součet optického a metalického kabelu
- radlice síla, odstraňování pomocí radlice síla
- odstraňování síla
- odstraňování síla
- odstraňování síla
- odstraňování síla


CETN s.r.l., Cămineni nr. 25/019, Liteni, 19600 Prahova, România, www.cetn.ro
agent vândător exclusiv în România al produselor CETN în vânzare la preț redus, în condițiile unui contract de distribuție exclusivă

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-34



- | | | | |
|---|--|---|---|
| | hranica rážňového území s výhledem | | nezamýšľaný prístup apod. k tabuľke, NDPV tržby |
| | NK príslušná území s NK príslušnou CC/N | | nemožno súdiť apod. k tabuľke a metadátom kábel |
| | rozhraní prístup metadátom kábelu | | rozhraní súd. apod. kábelu prístup súdov |
| | rozhraní prístup apod. k tabuľke, NDPV tržby | | nezamýšľaný súd |
| | nemožno súdiť apod. k metadátom kábelu | | nezamýšľaný súd |
| | nezamýšľaný prístup metadátom kábelu | | nezamýšľaný súd |
| | nezamýšľaný súd súd | | nezamýšľaný súd |
| | nezamýšľaný súd súd | | nezamýšľaný súd |
| | nezamýšľaný súd súd | | nezamýšľaný súd |
|  | nezamýšľaný súd súd |  | nezamýšľaný súd |
|  | nezamýšľaný súd súd |  | nezamýšľaný súd |
|  | nezamýšľaný súd súd |  | nezamýšľaný súd |
|  | nezamýšľaný súd súd |  | nezamýšľaný súd |
|  | nezamýšľaný súd súd |  | nezamýšľaný súd |
|  | nezamýšľaný súd súd |  | nezamýšľaný súd |
|  | nezamýšľaný súd súd |  | nezamýšľaný súd |
| | nezamýšľaný súd súd | | nezamýšľaný súd |
| | nezamýšľaný súd súd | | nezamýšľaný súd |
| | nezamýšľaný súd súd | | nezamýšľaný súd |
| | nezamýšľaný súd súd | | nezamýšľaný súd |
| | nezamýšľaný súd súd | | nezamýšľaný súd |
| | nezamýšľaný súd súd | | nezamýšľaný súd |
| | nezamýšľaný súd súd | | nezamýšľaný súd |
| | nezamýšľaný súd súd | | nezamýšľaný súd |
| | nezamýšľaný súd súd | | nezamýšľaný súd |
|  | nezamýšľaný súd súd |  | nezamýšľaný súd |
|  | nezamýšľaný súd súd |  | nezamýšľaný súd |
|  | nezamýšľaný súd súd |  | nezamýšľaný súd |
|  | nezamýšľaný súd súd |  | nezamýšľaný súd |
|  | nezamýšľaný súd súd |  | nezamýšľaný súd |
|  | nezamýšľaný súd súd |  | nezamýšľaný súd |
|  | nezamýšľaný súd súd |  | nezamýšľaný súd |
| | nezamýšľaný súd súd | | nezamýšľaný súd |
| | nezamýšľaný súd súd | | nezamýšľaný súd |
| | nezamýšľaný súd súd | | nezamýšľaný súd |
| | nezamýšľaný súd súd | | nezamýšľaný súd |
| | | | |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-35

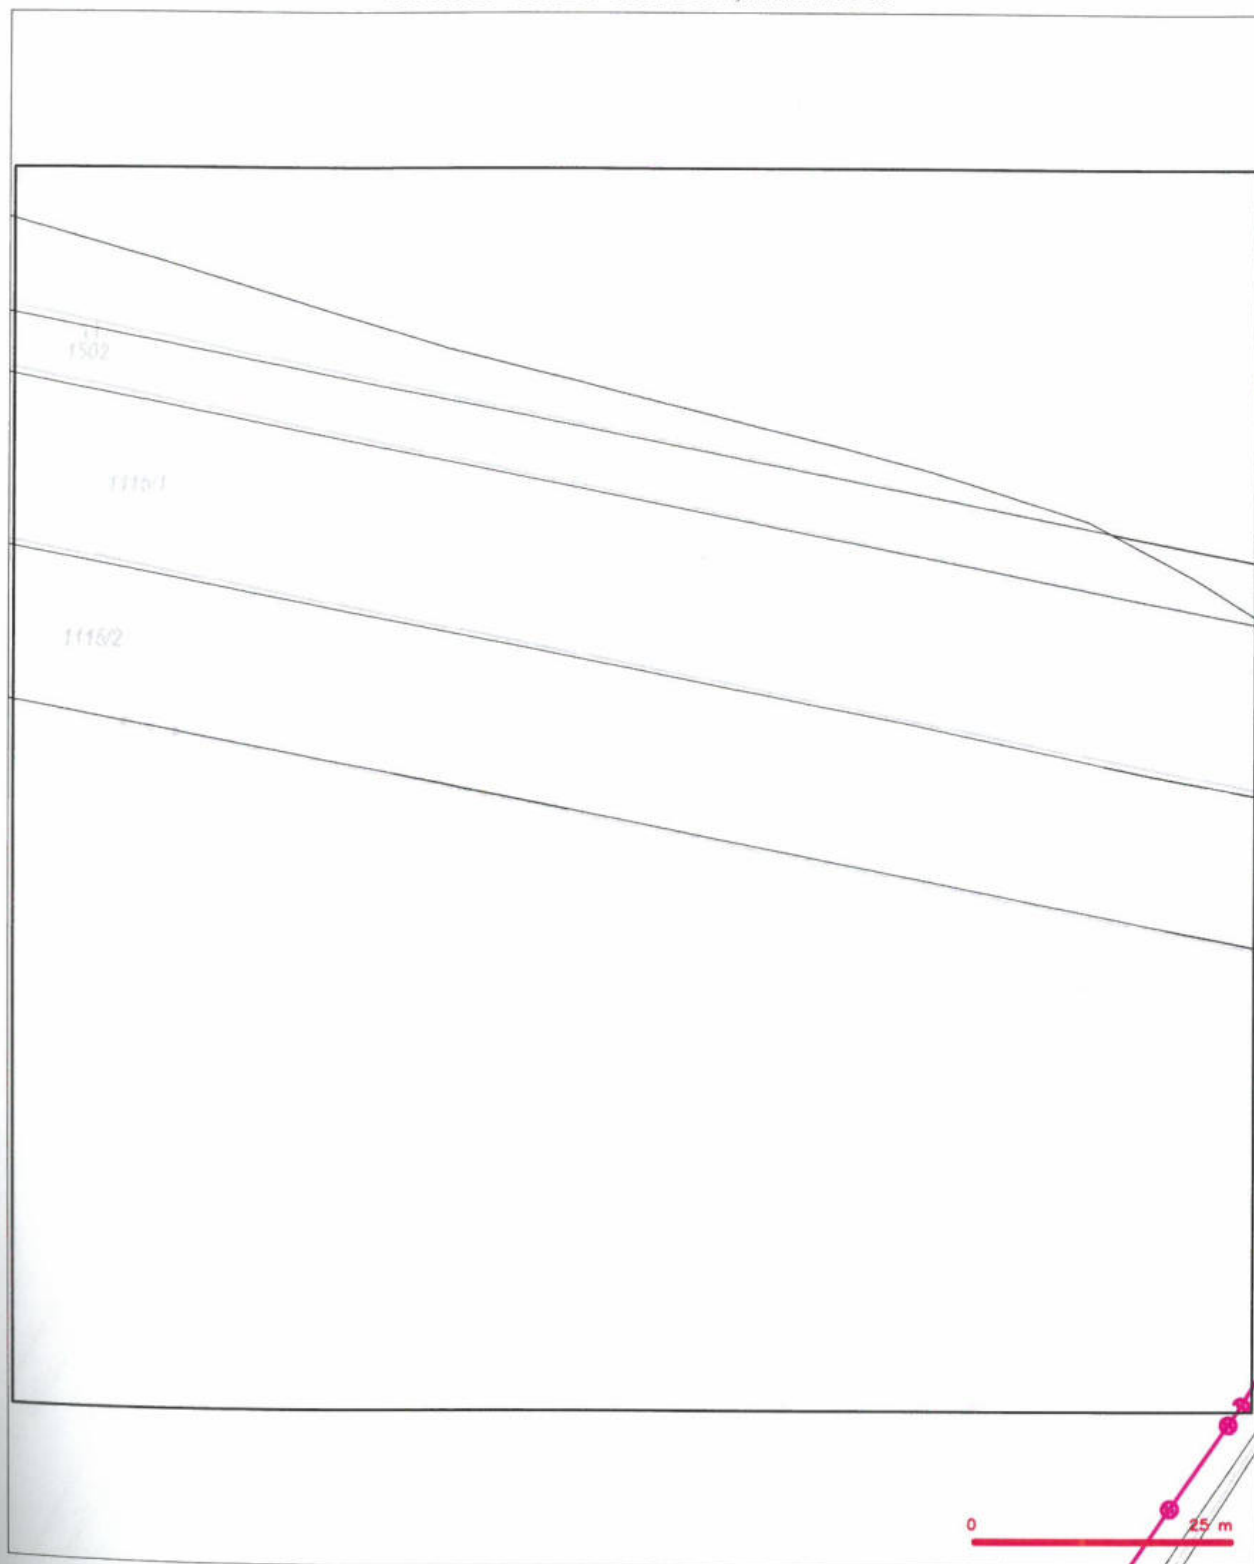

LEGENDA

	hranice příslušného území s vegetací		nepravidelný průběh optického kabelu, NEVE tržky nebo subtržky optického a metalického kabelu
	NE příslušný území a NE příslušný CETIN		rozdělovací síť, ochranná pásmo rozdělovací síť
	zastřežení průběhu metalického kabelu		podzemní síť
	zastřežení průběhu optického kabelu, NEVE tržky nebo subtržky optického a metalického kabelu		naprovozaná síť
	nepravidelný průběh metalického kabelu		podzemní síť sítí
	podzemní síť sítí		síť s NE
			kollektor, žabotrans

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-36

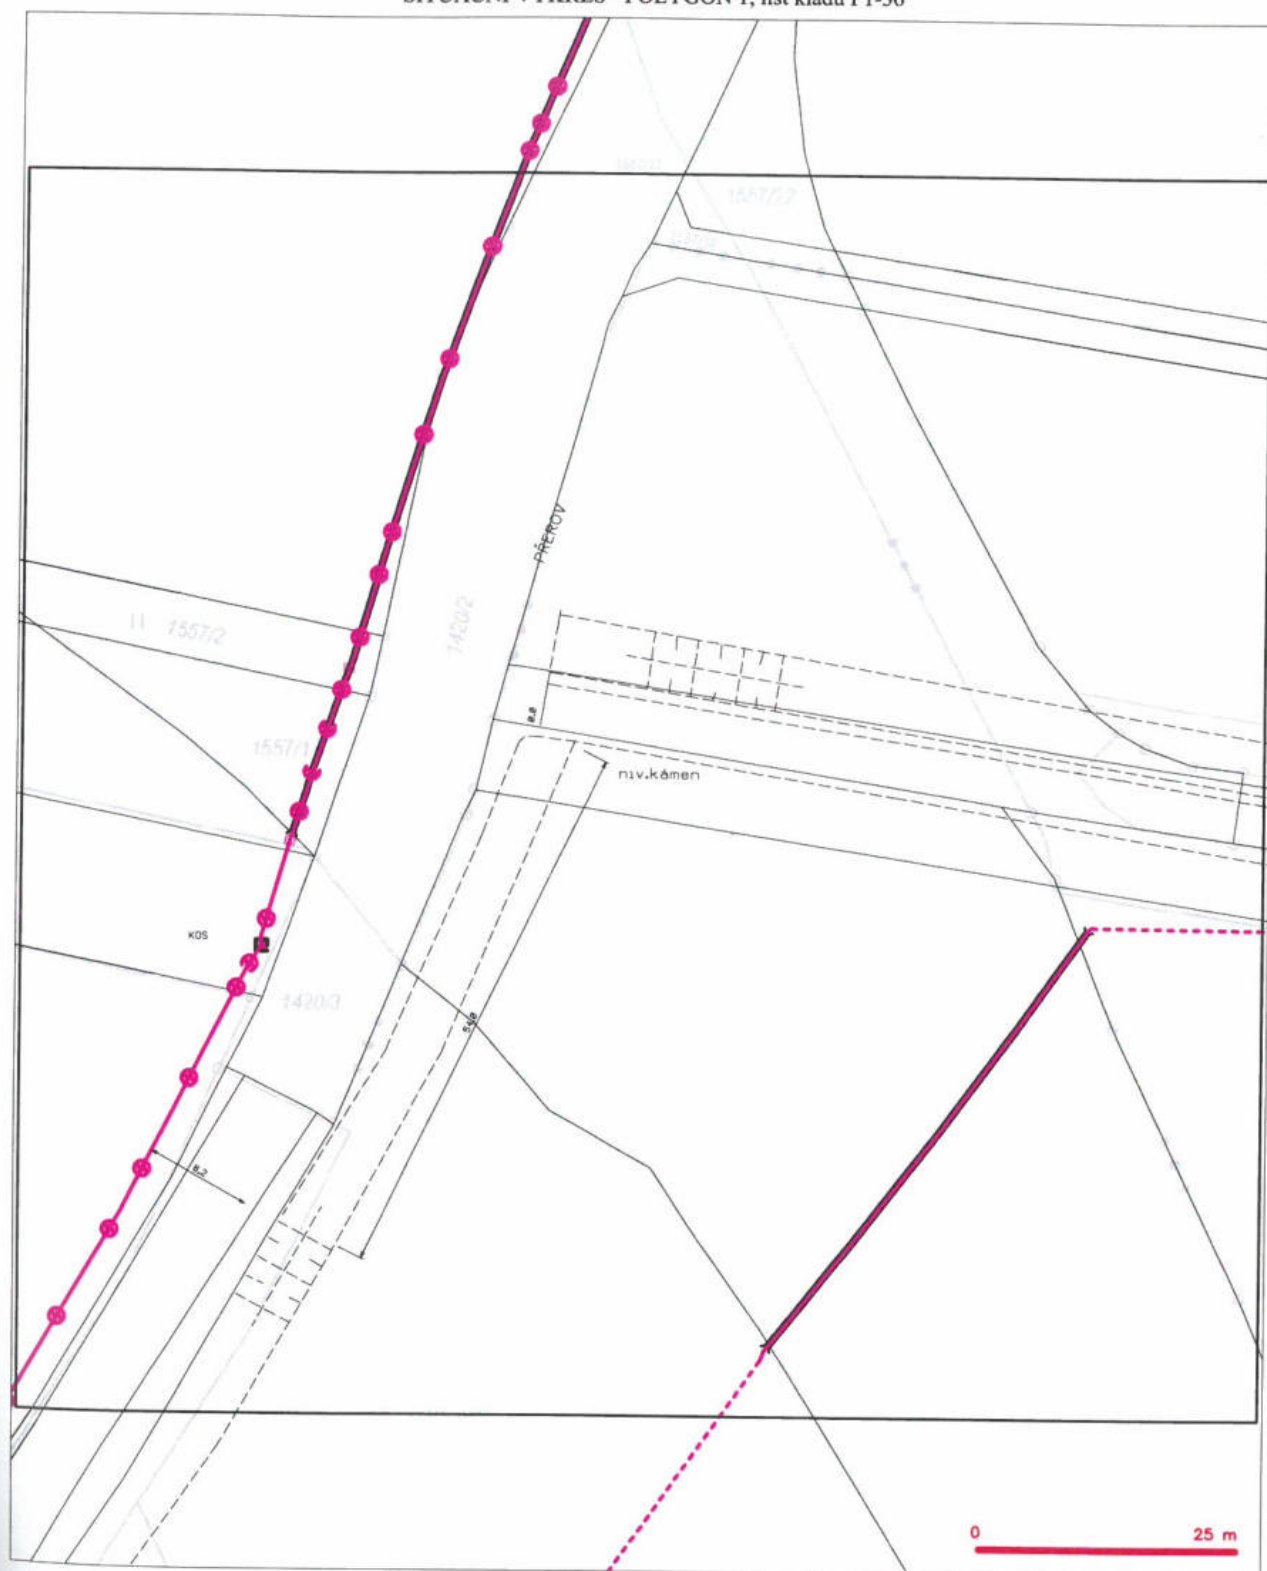


LEGENDA

- | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| — (green dashed line) | hranice příhrančího území a vyjádření | — (pink dashed line with circles) | nerozměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky |
| — (blue dashed line) | NV příhrančího území a NV příhrančího CETIN | — (pink solid line with circles) | nebo součástí optického a metalického kabelu |
| — (pink dashed line) | rozměřený průběh metalického kabelu | — (pink solid line with circles) | rozměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky |
| — (pink dashed line with circles) | rozměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky | — (pink solid line with circles) | nebo součástí optického a metalického kabelu |
| — (pink dashed line with circles) | nerozměřený průběh metalického kabelu | — (pink solid line with circles) | nerozměřený průběh metalického kabelu |
| — (pink dashed line with circles) | nerozměřený průběh optického kabelu | — (pink solid line with circles) | nerozměřený průběh optického kabelu |
| — (pink dashed line with circles) | nerozměřený průběh optického kabelu | — (pink solid line with circles) | nerozměřený průběh optického kabelu |
| — (pink dashed line with circles) | nerozměřený průběh optického kabelu | — (pink solid line with circles) | nerozměřený průběh optického kabelu |

LEGENDA

- | | | | |
|---|--|---|--|
| | hranice zjednoteného území s vyhláškou | | nezamýšľaný prístup optického kábela, NEPE trasy |
|  | ME pripojka, území s ME pripojkou CEN |  | neto súasť optického a metalického kábela |
|  | ramenný prístup metalického kábela |  | rozdvoje súl, rozdvoje pásmo rozdvoje súl |
| | ramenný prístup optického kábela, NEPE trasy | | rozdvoje súl |
|  | neto súasť optického a metalického kábela |  | napravný súl |
|  | nezamýšľaný prístup metalického kábela |  | zabíjajúci súl |
| | rozdvoje súl súl | | podporný súl súl |
| | | | území s ME |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-38

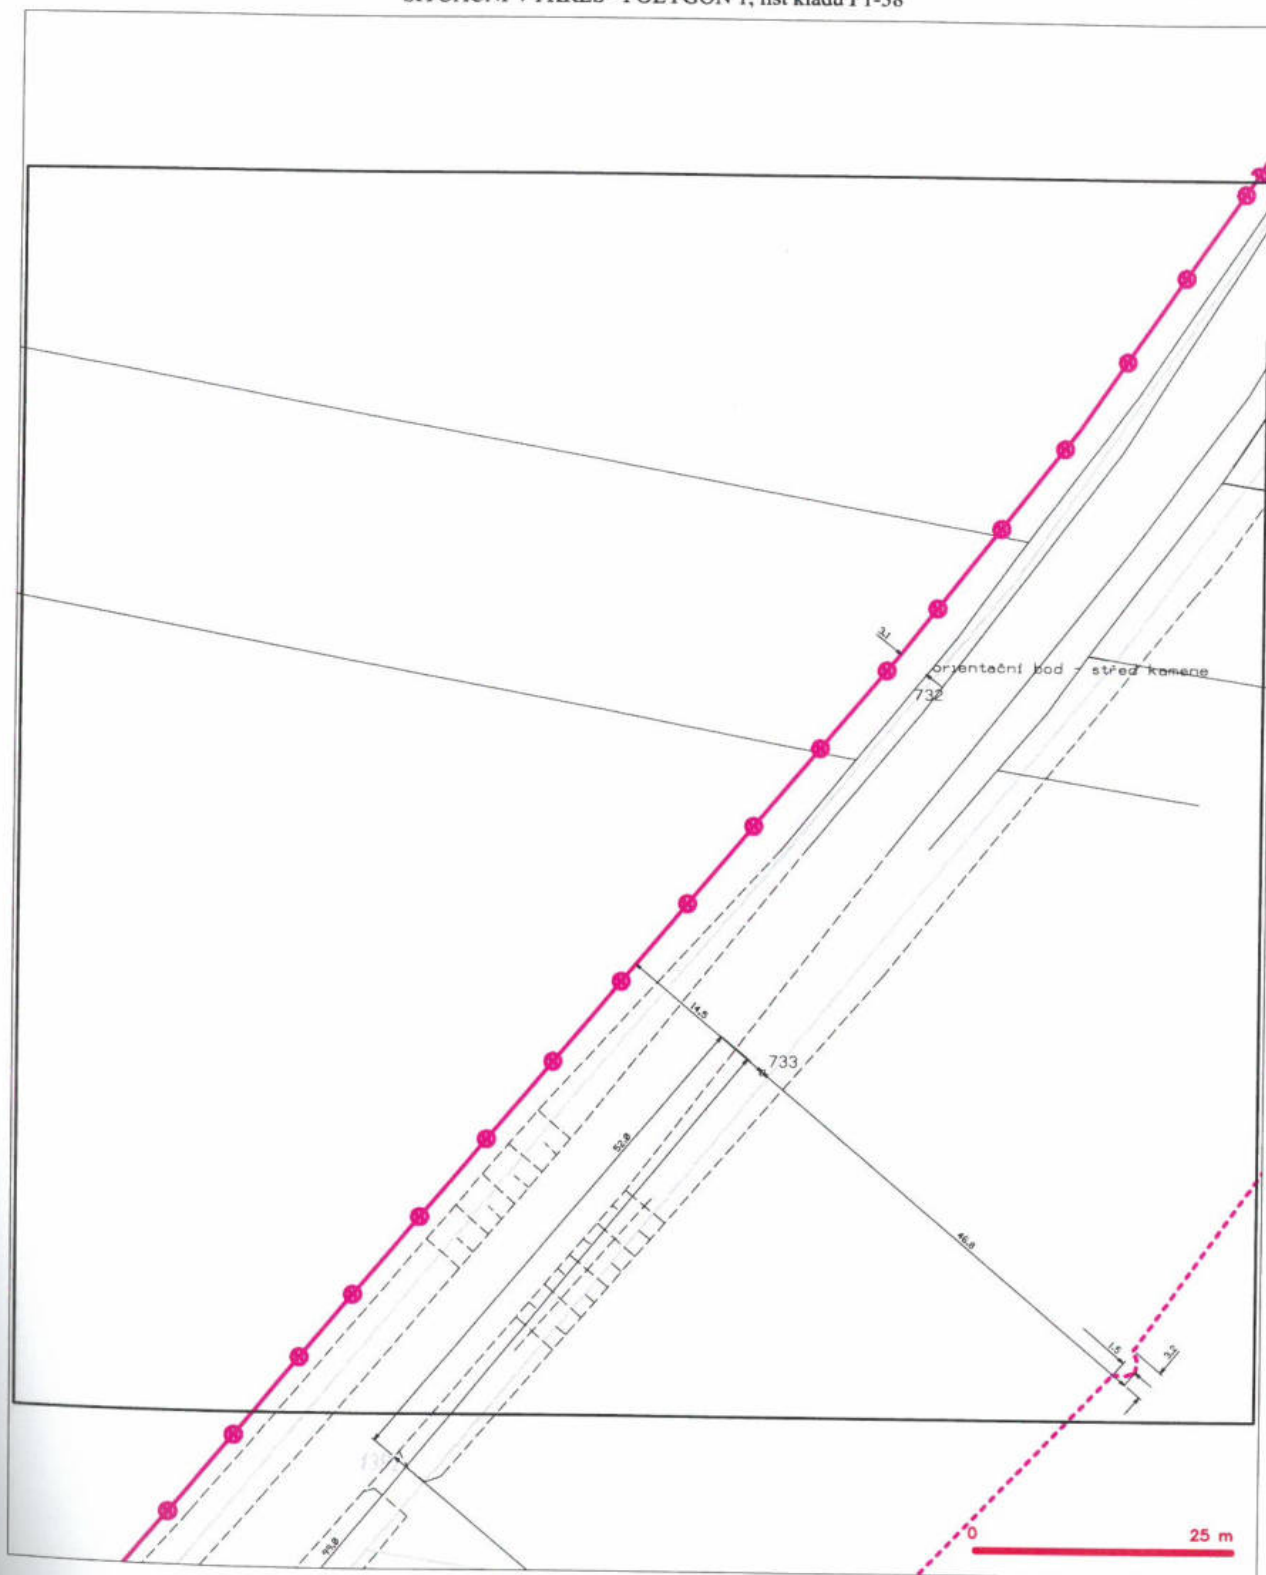

LEGENDA

- | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| — (green dashed line) | hranice zářivého území a vyhledání | — (pink dashed line with circles) | neobvyklý průběh optického kabelu, NEPE trubky |
| — (blue dashed line) | NI přípojky, území a NI přípojek CETIN | — (pink solid line with squares) | název kabelu optického a metalického kabelu |
| — (pink dashed line) | zvláštní průběh metalického kabelu | — (pink dashed line) | rozdělovací skříň, rozvaděč, přímá rozvaděč skříň |
| — (pink solid line with circles) | zvláštní průběh optického kabelu, NEPE trubky | — (pink dashed line) | podzemní síť |
| — (pink solid line with squares) | název kabelu optického a metalického kabelu | — (pink dashed line) | naprojektovaná síť |
| — (pink solid line with circles) | neobvyklý průběh metalického kabelu | — (pink dashed line) | podzemní síť cív |
| — (pink solid line with circles) | podzemní síť cív | — (pink dashed line) | síť a NI |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-39

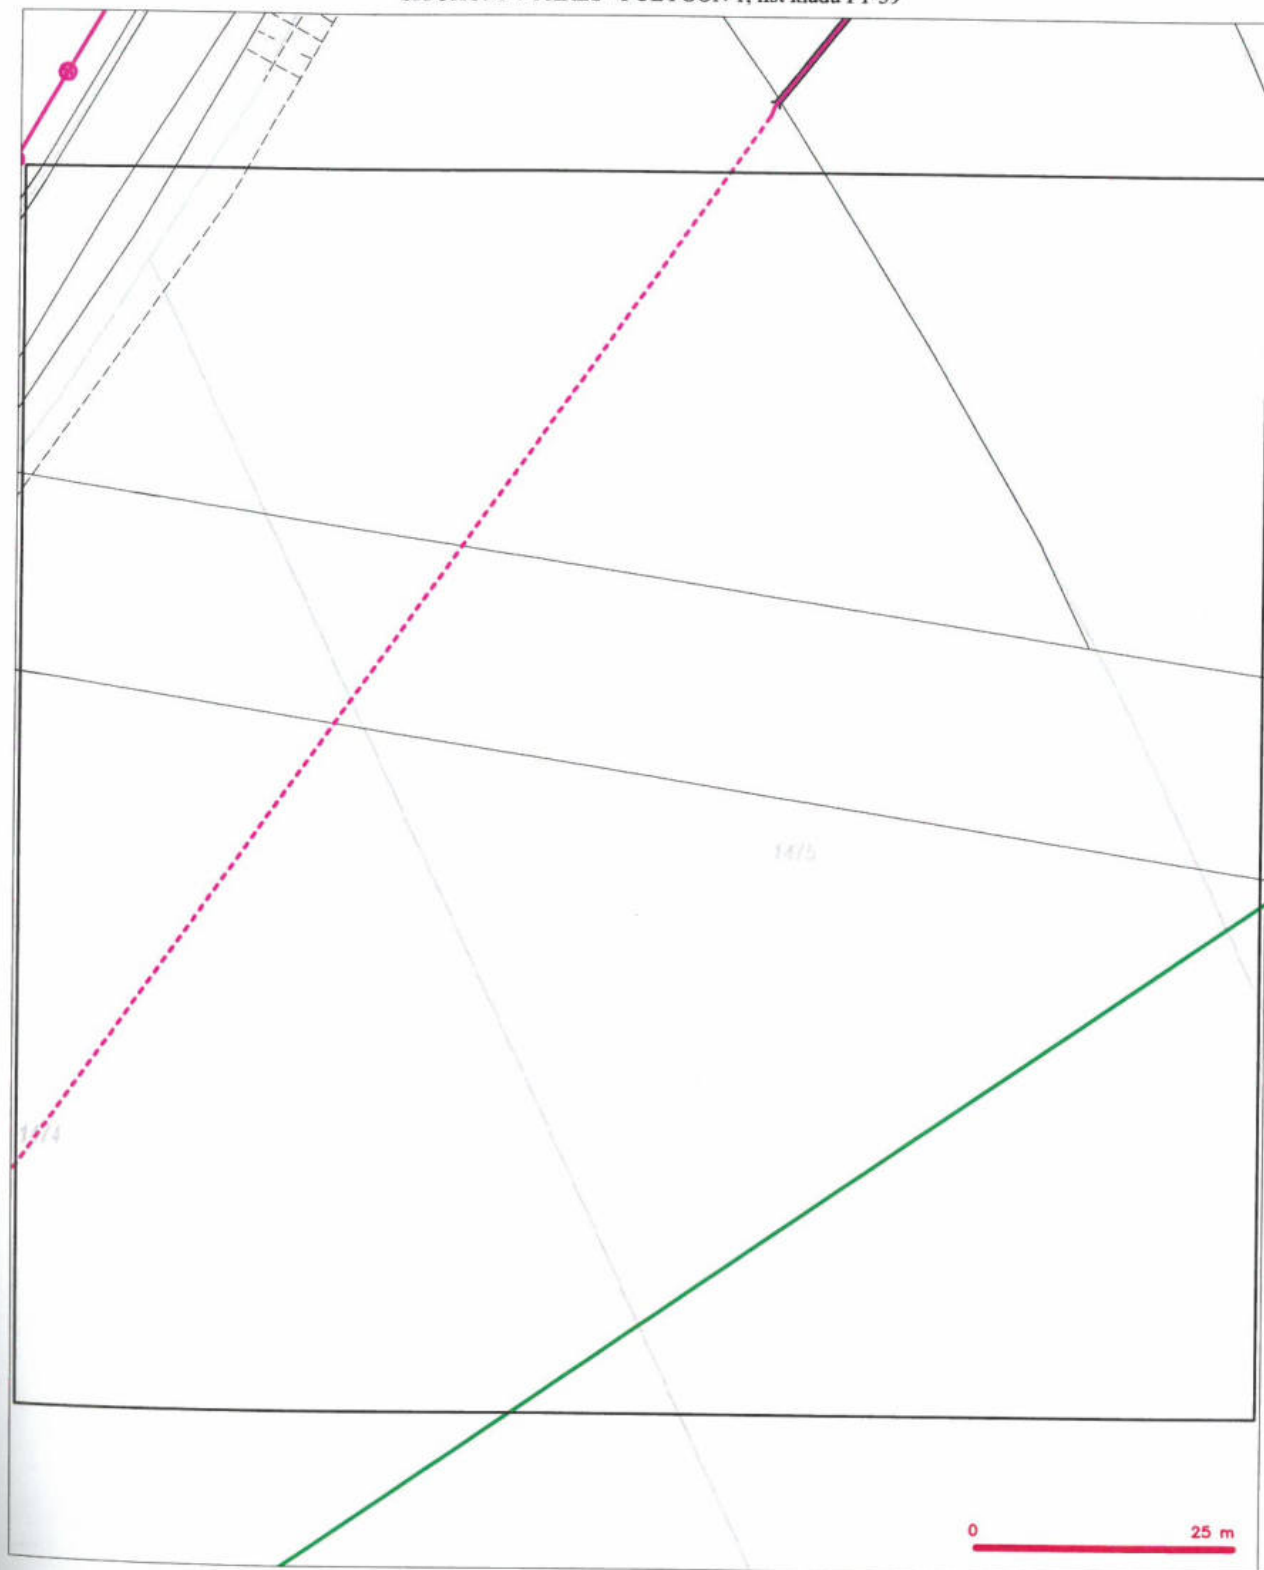

LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|--|
| | hranice uživatelského území a vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, NYPE trubky nebo soustředěná optická a mikrovlnná kabely |
| | NV přípojka území a NV přípojka CETIN | | radikální síť, potrubní pásmo radikální sítě |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | radikální síť |
| | zaměřený průběh optického kabelu, NYPE trubky nebo soustředěná optická a metalická kabely | | naprojektovaná síť |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní síť sítě |
| | radikální síť sítě | | síť z NV |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-40

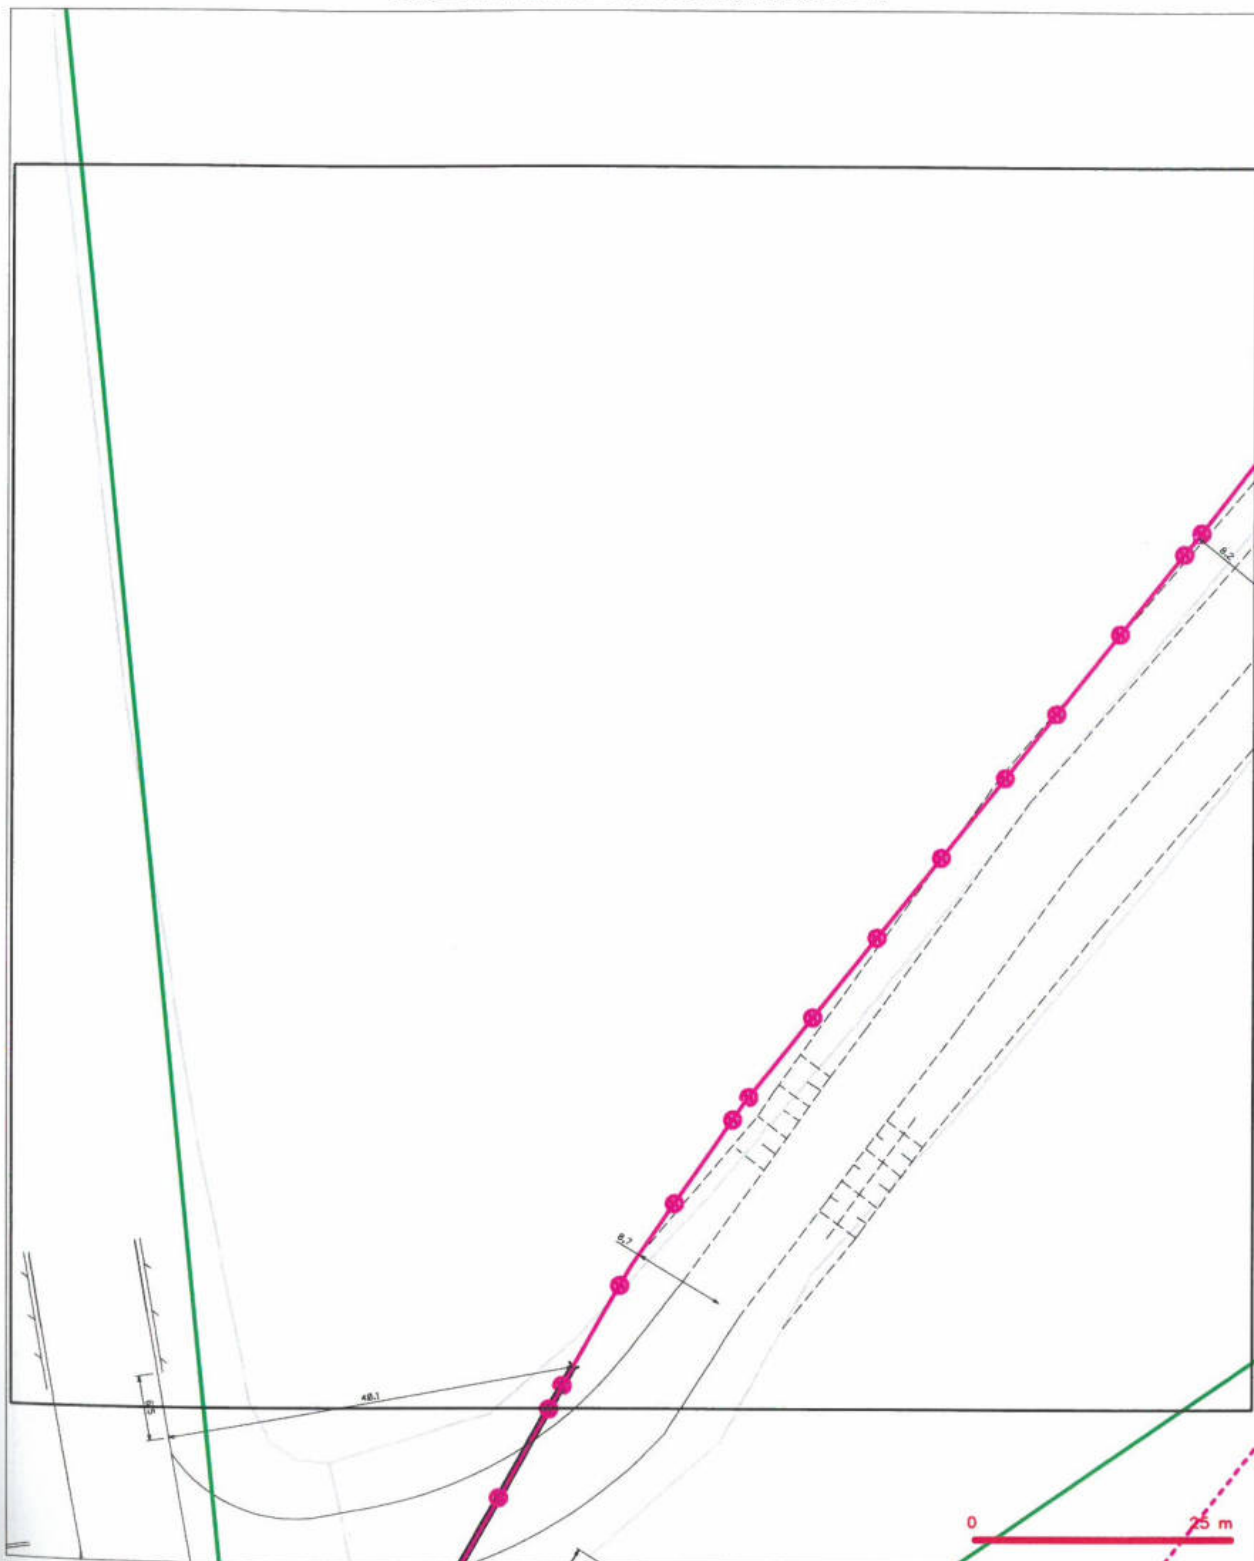

LEGENDA

- | | | | |
|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| — (green dashed line) — | hranice příhrančí území s vyjádřením | — (red dashed line with circles) — | nezaměřený průběh optického kabelu, NEP, trubky nebo soustava optického a metalického kabelu |
| — (blue dashed line) — | NP příslušná území s NP příslušnou CETIN | — (red solid line with squares) — | radové síť, odtržené pásmo radové síti |
| — (red solid line) — | zaměřený průběh metalického kabelu | — (red solid line) — | nezaměřený síť |
| — (red solid line with circles) — | zaměřený průběh optického kabelu, NEP, trubky nebo soustava optického a metalického kabelu | — (red solid line with circles) — | napravovaný síť |
| — (red dashed line with circles) — | nezaměřený průběh metalického kabelu | — (red solid line with circles) — | podzemní síť sítí |
| — (red solid line with circles) — | nezaměřený síť sítí | — (red solid line with circles) — | síť s NP |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-41



- [illegible]

	<i>Aranže združevalno število s sodelovanjem</i>
	<i>NI priročnik, število s NI priročnik CETN</i>
	<i>zamenljivi prebrski metalistični tabaki</i>
	<i>zamenljivi prebrski opicilski tabaki, NEVE trubi nabo splošno opicilski s metalističnimi tabaki</i>
	<i>nezamenljivi prebrski metalistični tabaki</i>
	<i>notovneni ali cini</i>

- 




- naznačení průběhu optického kabelu, HPEF trubky
 nebo svazků optického a metalického kabelu
 radiové síť, ochranné pásmo radiové síť
 napájecí síť
 napájecí kabel
 podzemní síť či kabel
 síť s NNI
- 




- Anténor, Anténová

Dopis zn.: 6/2016/OPD
Ze dne : 06.01.2016

Naše zn.: 0364/2016-O
Vyřizuje.: Klváček Jiří
Tel.: +420 972 741 277

FAX: +420 972 741 017
e-mail : jiri.klvacek@cdt.cz
Datum: 7.1.2016

Dopravoprojekt Brno a.s.

Kounicova 13

658 30 Brno

Věc: **Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC, ČD - Telematiky a.s. změna územního řízení.**

Akce: **Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov**

Území: trať BV-PR žkm 177.465-177.775, BR-PR žkm 86.545- 86.830, PR-OL žkm 185.615- 185.700

Vyjádření pozbývá platnosti dne 07.01.2018

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb.,o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Přílohy: 1x Všeobecné podmínky SŽ - CTD , 1x Všeobecné podmínky ČD-T

Upřesnění:

Aktualizace IS v lokalitě (stav k 05/2015) viz. vyjádření č.j. 10114/2015-O.

Objekty týkající se ochrany (přeložek) IS jsou SO 654,655,659, 684, 685, 686,690, 693 z r. 2006 bez změn.

SO 678 - změna tech řešení (zde dle aktuální tech. zprávy) .Realizační dokumentace bude popisovat ochranu (přeložky) aktuálního stavu IS v lokalitě a upřesnění detailů(markery na spojkách ,geodet. zaměření přeložek, kontrolní měření) .

S navrženými zaměřeními v územním řízení souhlasíme.

Revize vyjádření dne 18.01.2018 s prodloužením platnosti do 18.01.2020.

Revize vyjádření dne 01.12.2020 s prodloužením platnosti do 01.12.2022.


01.12.20

ČD - Telematika a.s.
Servis kabelových sítí Olomouc
skupina ochrany a dokumentace
Trocnovská 1264/II, 770 00 Olomouc
DIČ: CZ61456445
Tel.: +420 972 741 277
cdt@cdt.cz, www.cdt.cz

91

ČD - Telematika a.s.
Úsek servis infrastruktury
Vedoucí okrsku
Nuc Miroslav
v.z. Klváček Jiří

**Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech (a v jejich blízkosti) v majetku Správy železnic, státní organizace
(ve správě Centra telematiky a diagnostiky)**

Schváleno CTD č.j.: 2681/2020-SŽ-CTD-DE ze dne: 06.04.2020

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železnic, státní organizace ve správě Centra telematiky a diagnostiky (dále jen CTD).

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením ve správě CTD, je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality sítě elektronických komunikací a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby projektová dokumentace byla zpracována dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy),
- aby činnosti na majetku ve správě CTD uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, (do projektové dokumentace pro územní řízení je nutno zakreslit síť elektronických komunikací ve správě CTD),
- písemné vyrozumění organizaci udržující o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem,
- aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD – Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce **O nás – Informace pro stavebníky - Vytýčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě**) provedeno vytýčení polohy podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání,
- řádné zabezpečení odkryté podzemní sítě elektronických komunikací (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech,
- odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označovníky, markery, ...),
- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematiku a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce **O nás – Informace pro stavebníky - Vytýčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě**) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálů, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- aby při křížení, příp. souběžích podzemní sítě elektronických komunikací byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54-ed.3 „Územnění a ochranné vodiče“,
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s. (telefonicky HELP DESK: +420 972 110 000),
- ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb., zákona o drahách č.266/1994 Sb. a stavebního zákona č.183/2006 Sb., včetně platných prováděcích vyhlášek,
- provedení prací (včetně projektování) na síti elektronických komunikací (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů Správy železnic, státní organizace (zejména Předpisem Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství Správy železnic, státní organizace,
- uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení“ se správcem kabelu (Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň) v případě, kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky Správy železnic, státní organizace,
- ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení).

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce, kterým je: Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.szdc.cz

Centrum telematiky a diagnostiky
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9

Podmínky pro stavební činnosti v blízkosti komunikačních vedení ve vlastnictví ČD – Telematika a.s.

Vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění obchodní společnosti ČD – Telematika a.s., IČ: 614 59 445, se sídlem Praha 3, Perneroва 2819/2a, 130 00, spisová značka B 8938 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „ČD-T“)

1. Předmět Podmínek

1.1. Co obsahují: Tyto Podmínky obsahují:

- a) povinnosti stavebníka jemu stanovené obecně závaznými právními předpisy České republiky, na jejichž dodržování ČD-T trvá,
- b) povinnosti určené stavebníkovi ČD-T z titulu vlastnického práva ke komunikačnímu vedení, které je stavbou stavebníka dotčeno, a dále
- c) závazný způsob pro vytyčení trasy komunikačního vedení ve vlastnictví ČD-T.

2. Pojmy užitá v Podmínkách

- 2.1. **Stavebník:** stavebníkem se dle těchto Podmínek rozumí osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení a dále osoba, která výše uvedené provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti.
- 2.2. **ZoEK:** zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění
- 2.3. **StavZ:** zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
- 2.4. **Komunikační vedení:** síť elektronických komunikací, tak jak je tato vymezena v § 2 písm. h) ZoEK, ve vlastnictví ČD-T
- 2.5. **Kontaktní osoba:** Miroslav Nuc, tel. +420 724 106 290, miroslav.nuc@cdt.cz
- 2.6. **Ochranné pásmo komunikačního vedení:** pásmo, které u podzemního komunikačního vedení činí 1,0m po stranách krajního vedení.
- 2.7. **Smluvní podmínky:** Tyto Podmínky tvoří v případě uzavření smluvního vztahu se stavebníkem spolu s platnou smlouvou „smluvní podmínky“.
- 2.8. Veškeré ostatní pojmy užitá těmito Podmínkami je nutné vykládat dle obecně závazných právních předpisů, zejména pak dle StavZ a ZoEK.

3. Povinnosti stavebníka při stavbě

- 3.1. Pro účely překládky komunikačního vedení ve vlastnictví ČD-T je stavebník povinen uzavřít se společností ČD-T smlouvu o realizaci přeložky kabelových sítí ČD – Telematika a.s.
Dle §104 odst.17 ZoEK nese stavebník, který vyvolal překládku komunikačního vedení, náklady spojené s nezbytnými úpravami dotčeného úseku vedení sítě elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- 3.2. Stavebník je povinen, v souladu se ZoEK, učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby nedošlo k poškození komunikačních vedení stavebními pracemi, zejména tím, že:
 - písemně vyrozumí organizaci, která vydala vyjádření, o svém úmyslu provádět stavební práce v blízkosti komunikačního vedení a to nejméně 15 dnů předem,
 - před zahájením zemních prací zajistí vytyčení polohy komunikačního vedení přímo na staveništi,
 - zajistí, aby nebyly prováděny zemní práce, nebo terénní úpravy v ochranném pásmu komunikačního vedení bez souhlasu jeho vlastníka, tj. ČD-T,
 - prokazatelně seznámí všechny pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou komunikačního vedení,
 - zajistí odpovídající ochranu komunikačního vedení dle obecně závazných právních předpisů a norem, pokud bude jeho trasa pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,

www.cdt.cz

- provede výkop kontrolních sond v případě jakýchkoliv pochybností o trase komunikačního vedení vyznačené ve výkresové dokumentaci,
 - vyzve ČD-T prostřednictvím kontaktní osoby k provedení kontroly před ukončením stavebních prací, zda nebylo pracemi zasaženo do komunikačního vedení nebo jeho ochranného pásma, nebo zda není poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a podmínky stanovené ČD-T,
 - zajistí, aby nad trasou komunikačního vedení nebyly budovány skládky, zařízení a vysazovány trvalé porosty, které by znemožnily přístup ke komunikačnímu vedení (např. trvalých parkovišť, apod.),
 - nesníží ani nezvýší bez souhlasu ČD-T krytí trasy komunikačního vedení,
 - zajistí, aby při případném křížení, nebo souběžích podzemních sítí byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
 - bude provádět veškeré práce dle podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak ZoEK, StavZ a zákon č. 266/1994 Sb. (zákon o drahách),
 - bude při provádění zemních prací dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVV“ a ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 „Uzemnění a ochranné vodiče“,
 - neprodleně ohlásí případné poškození komunikačního vedení kontaktní osobě a na dohledové centrum sítě ČD-T,
tel: +420 210 021 666,
 - ohlásí kontaktní osobě ukončení stavby servisu kab. sítí, který vydal vyjádření a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby.
- 3.3. Stavebník je srozuměn s tím, že **nedodržením těchto podmínek může dojít k hrubému porušení zákona č. 266/1994 Sb. zákon o drahách a ke spáchání správního deliktu podle ZoEK. Dle § 118 odst. 22 písm. a) ZoEK může být stavebníkovi za uvedený správní delikt uložena pokuta až do výše 2 000 000,- Kč. Dle § 119 odst. 7 ZoEK může být stavebníkovi za uvedený přestupek uložena pokuta až do výše 100 000,- Kč. Tím však není dotčeno právo ČD-T požadovat po stavebníkovi náhradu škody, a to jak škody skutečné, tak ušlého zisku.** Stavebník je srozuměn s tím, že nese veškeré náklady na uvedení komunikačního vedení do původního stavu v případě, že dojde v souvislosti s realizací stavby k jeho poškození.
- 3.4. **Veškeré činnosti spojené s manipulací, přeložkami či překládkami komunikačních vedení jsou nezadatelné a je oprávněna je vykonávat pouze ČD-T.**
4. **Povinnosti stavebníka při vytyčování trasy komunikačního vedení ve vlastnictví ČD-T**
- 4.1. Stavebník je povinen zadat sdělení polohy a vytyčení trasy komunikačního vedení výlučně ČD-T, prostřednictvím kontaktní osoby uvedené shora. Cena uvedených činností bude stanovena dle platného ceníku ČD-T.
 - 4.2. Je-li vytyčení stavebníkem požadováno do tří (3) dnů od data doručení žádosti (objednávky) na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
 - 4.3. V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří, nese stavebník veškeré náklady s tím spojené.
 - 4.4. Vytyčení komunikačního vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně čtrnáct (14) dnů před požadovaným termínem, případně do pěti (5) dnů před požadovaným termínem, je-li vytyčení požadováno expresně do tří (3) dnů dle bodu 4.2. Objednávka bude minimálně obsahovat: číslo vyjádření, jeho datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení stavebníka. Jako dodavatel pak bude objednávkou specifikována obchodní společnost ČD-T dle identifikátorů uvedených v záhlaví těchto Podmínek. Objednávka musí být doručena na adresu provozovny ČD-T, Centrální podatelna – U2, Pod Táborem 369/8a, 190 01 Praha 9.
 - 4.5. Termín, způsob a formu vytyčení je možno řešit individuálně po telefonické dohodě s kontaktní osobou.

Podmínky nabývají účinnosti dne 17. 8. 2017

www.cdt.cz

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Korespondenční adresa Pod Táborem 369/8a | 190 00 Praha 9 | tel.: +420 972 225 555
Sídlo společnosti Pernerova 2819/2a | 130 00 Praha 3 | IČ: 61459445 | DIČ: CZ61459445 | vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938

POŠKOZENÍ KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ HLASTE NA TEL: +420 210 021 666

itself

itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno - Židenice
tel. +420 533 383 333, fax +420 533 383 334, itself@itself.cz

DOPRAVO PROJEKT BRNO	Číslo LPD-2020-003494
Dodáno dne 3-12-2020	Přijímáno AG TR

V Brně dne: 3.12.2020

Číslo jednací: 18/001059-B aktualizace vyjádření z roku 2018

Platnost tohoto vyjádření končí dne: 3. 12. 2022

Vyřizuje:

Zdeněk Sýkora

sykora@itself.cz

+420533383342

Žadatel:

Dopravoprojekt Brno a.s.

Ing. Milena Ondráčková ✓

Kounicova 271/13

60200 Brno

Věc: Vyjádření ke stavbě

Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov - změna ÚR

Katastrální území: Horní Moštěnice, Lověšice, Bochoř, Přerov, Dluhonice, Předmostí

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR


V lokalitě výše uvedené stavby se nachází zařízení fy. **itself s.r.o.** Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, - podzemní telekomunikační trasa **Optické propojení Břeclav-Osek nad Bečvou, HDPE trubky Ø 40mm**, se zafouknutým optickým kabelem - dále jen DOK-ITSELF.

Firma **itself s.r.o.** Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **souhlasí** se změnou územního rozhodnutí na předmětnou stavbu, kterou dojde k dotčení trasy DOK-ITSELF (navržená přeložka SO 455) dle podmínek uvedených ve vyjádření č. 15/002105A ze dne 7. 3. 2016.

itself ⑨
itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11
628 00 Brno, IČ 18826016, DIČ CZ18826016
zapsaná u KS Brno, odd. C, vl. 1274

Přílohy: přehledová situace - zájmové území stavby vyznačené žadatelem, přehledová situace se zákresem trasy DOK-ITSELF, zaměření trasy DOK-ITSELF ve formátu DGN

Příloha k Vyjádření č.j. 18/001059-B
SITUAČNÍ VÝKRES - ZAJMOVÉ ÚZEMÍ

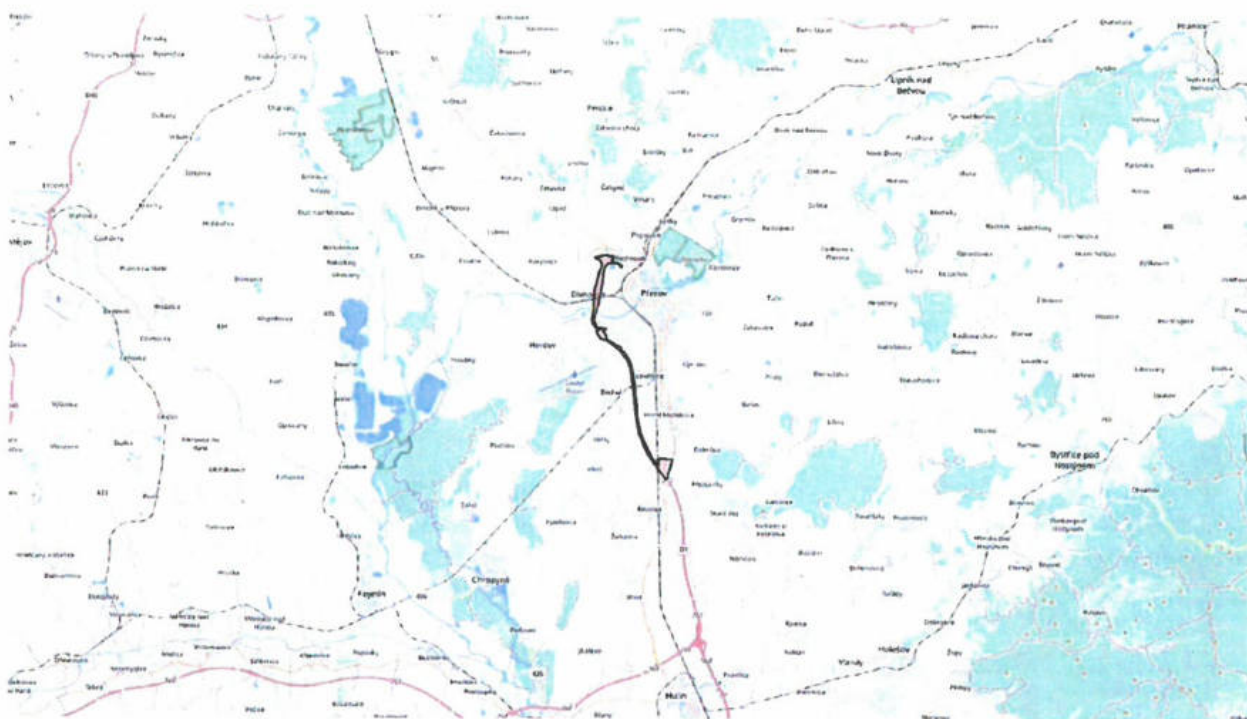

itself

9

itself s.r.o. Palavské nám. 4343/11
628 00 Brno, IČ 18826016, DIČ CZ18826016
zapsaná u KS Brno, odd. C, v. 1274

[Handwritten signature]



Naše zn.: VYJNEJ-2020-05753-01

Vyřizuje: Barbora Vlková

Mobil: 605510867

E-mail: lkaspar@nej.cz

V Praze dne 8. 12. 2020

Dopravoprojekt Brno a.s.
ing. Milena Ondráčková ✓
Kounicova 271
60200 Brno

DOPRAVOPROJEKT BRNO	Číslo LPD-2020-003845
Došlo dne 09-12-2020	Přiděleno #6

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Nej.cz s.r.o.

Žadatel(ka), společnost Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271, 60200 Brno (dále jen "žadatel") podal(a) dne 1. 12. 2020 žádost o vyjádření ke stavební akci nazvané

D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov, akt. DÚR

příčemž stanovil(a) důvod žádosti a oblast dotčeného zájmového území, v němž bude stavba probíhat. Na základě určení a vyznačení zájmového území a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, jakožto vlastník technické infrastruktury v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb. občanského zákoníku v platném znění, následující vyjádření:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází vedení a zařízení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Nej.cz s.r.o.

V příložených zákresech je orientačně zachycen průběh a druh naší sítě v místech, kde se naše vedení či zařízení nacházejí v oblasti vyznačeného zájmového území nebo se k němu bezprostředně blíží. Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení SEK dle § 102 zákona č. 127/2005 (zákon o elektronických komunikacích) činí 1 m po obou stranách krajního vedení. Toto ochranné pásmo není v příložených zákresech zakresleno. Upozorňujeme, že kromě samotných kabelových vedení (metalických nebo optických) se pod úroveň terénu mohou nacházet i další zařízení jako jsou kabelové chráničky, spojky, komory, markery, sloupky a označníky apod., nad úroveň terénu se mohou nacházet např. sloupky či technologické skříně s rozvaděči a zesilovači a další zařízení.

Na základě žadatelem uvedeného důvodu slouží toto vyjádření výhradně pro účel(y): územního řízení

Za předpokladu, že budou dodrženy níže uvedené obecné podmínky, společnost Nej.cz s.r.o. souhlasí s předmětnou stavební akcí a zároveň souhlasí s vydáním příslušného správního rozhodnutí stavebním úřadem pro povolení předmětné stavební akce (rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení či jiné), je-li v odstavci výše uvedeno, že toto vyjádření slouží i pro účely příslušného správního řízení.

Stavebník či jím pověřená třetí osoba je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK podle § 101, zák. č. 127/2005 Sb., a to především:

- Zajistit zanesení informací o přítomnosti sítí elektronických komunikací v majetku Nej.cz s.r.o. vyskytujících se v lokalitě dotčené předmětnou stavební akcí do příslušné projektové dokumentace včetně zohlednění a řešení případného střetu dle podmínek v tomto vyjádření.
- Dodržovat platnou legislativu, technologické postupy a technické normy pro příslušný druh staveb a veškerá doporučená bezpečnostní opatření, aby nedošlo ohrožení či k poškození jak naší SEK, tak majetku a zdraví osob.
- Naše SEK spolu s pomocnými zařízeními (např. „kiosky“, kabelové komory, sloupky, kabelové rezervy, technologické skříně, rozvaděče, napájecí zařízení, antény atd.) nesmí být bez našeho souhlasu odstraněna, přeložena, manipulována ani dotčena žádným jiným způsobem. Existuje-li v místě stavby (pozemek, budova apod.) věcné břemeno či jiné právo ve prospěch naší společnosti, musí zůstat zachováno, případně být po provedení stavby obnoveno.
- V případě, že předmětný stavební záměr koliduje s naší SEK (situace kdy přítomnost SEK vylučuje možnost provedení předmětné stavební akce, nebo by její provedení ohrožovalo bezpečný a bezporuchový chod SEK), případně zasahuje-li do jejího ochranného pásma a existuje zároveň důvod domnívat se, že by předmětná stavba mohla negativně ovlivňovat bezpečný a bezporuchový provoz naší SEK nebo zamezovat přístupu k ní, případně i v jiných případech, kdy hrozí poškození SEK, je žadatel či jím pověřená třetí osoba bez zbytečného odkladu povinen kontaktovat pracovníky pověřené ochranou sítě (dále jen „POS“) za účelem dojednání konkrétních podmínek ochrany, případně společnost Nej.cz s.r.o. vyzvat k přeložení SEK. Stavbou (stavebním záměrem, stavební akcí) se rozumí jakékoliv stavební práce, demoliční práce, rekonstrukce či stavební úpravy, odstraňování havárií, výkopové práce (včetně bezvýkopové technologie jako jsou např. protlaky či podvrty), úpravy terénu, výsadby zeleně apod.
- V případě nutnosti přeložení, manipulace či úprav naší SEK je stavebník povinen s Nej.cz s.r.o. uzavřít nejprve smlouvu o realizaci přeložky. Následně budou na základě objednávky veškeré práce spojené s přeložkou či úpravou SEK provedeny pracovníky společnosti Nej.cz s.r.o. přičemž dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů je stavebník povinen společnosti Nej.cz s.r.o. uhradit veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy SEK jsou také kontrolní zkoušky SEK (tlakové zkoušky těsnosti HDPE chrániček,

reflektometrické měření optických kabelů, případně i jiné), vypracování dokumentace skutečného provedení apod. Dojde-li k přeložce naší SEK, dodá stavebník polohopisnou dokumentaci (geodetické zaměření) překládaného úseku naší sítě v elektronické podobě (ideálně v .dgn formátu) a uhradí náklady na aktualizaci naší dokumentace. V případě přeložky rovněž stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (věcná břemena, stavební povolení atp.).

- V ochranném pásmu SEK neprovádět výsadbu trvalých porostů, zejména dřevin či jiných hlubokokořenících rostlin bez užití technologie, která spolehlivě a trvale zabrání poškození našich kabelů vlivem prorůstání kořenů mezi naše vedení. S ohledem na budoucí růst kořenových systémů rostlin je třeba provádět případnou výsadbu v takové vzdálenosti od našich vedení, aby jejich kořeny nemohly negativně ovlivňovat naše kabelové trasy (např. deformovat plastové kabelové chráničky) či nebránily přístupu ke kabelům v případě nutnosti provádění servisního zásahu. Bude-li použita technologie bránící prorůstání kořenů mezi naše kabely (např. protirůstové plachty či folie), je výsadba v blízkosti našeho vedení možná za předpokladu, že tato technologie nebude v případě potřeby servisního zásahu bránit přístupu k našim kabelům a zároveň, že nám bude vždy bezpodmínečně umožněno přistupovat k našemu vedení a provádět práce v případném ochranném pásmu dřevin. Vedou-li v blízkosti místa výsadby naše nadzemní sítě, je třeba dřeviny sázet v takové vzdálenosti, aby s ohledem na růst větví v budoucnu nedocházelo ke kolizi s naší SEK. Způsob ochrany našich vedení je vždy potřeba projednat s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem.

- Při případném odstraňování či demolici stavby, ve (na) které jsou umístěna naše zařízení či se nachází v bezprostřední blízkosti odstraňované stavby, je nutné s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem domluvit další postup, zejména o zajištění bezpečného odpojení a přeložení našich zařízení.

- Pokud by jakákoliv nově budovaná stavba zasahovala svým ochranným pásmem do ochranného pásma našeho vedení, je nutné stavbu navrhnout takovým způsobem, aby byla možná bezproblémová údržba či provádění oprav naší sítě bez jakýchkoliv omezení (např. včetně používání mechanizace, otevřeného plamene apod.).

- **Nachází-li se v dotčené lokalitě naše podzemní vedení, je před započatím stavebních prací nutno v terénu trasu vedení vytýčit.** Objednávku na vytýčení zašlete e-mailem osobě POS a telefonicky se s ním domluvíte na podrobnostech a potvrdíte termín vytýčení. **Objednání vyhledání a vytýčení SEK je nutno provést 14 dní před plánovaným zahájením stavby.** V případě, že se vám nebude dařit kontaktovat POS, obraťte se na osobu, která toto vyjádření vydala.

- Nachází-li se v dotčené lokalitě naše nadzemní vedení, je třeba dbát zvýšené opatrnosti při případném používání vysokozdvížných zařízení, jako jsou například jeřáby, žebříky, vysokozdvížné montážní plošiny apod.

- Při provádění prací uvnitř objektů, na střeších budov či na stožárech je stavebník či jím pověřená třetí osoba povinen provést průzkum a zjistit polohu všech našich vedení a zařízení, které by mohly být stavbou dotčeny či poškozeny a provést taková opatření, aby k tomu nedošlo. Nachází-li se v místě provádění prací naše antény, nesmí před ně být umísťovány žádné zařízení (nesmí dojít k jejich „zastínění“). V případě potřeby pomoci s vyhledáním našich zařízení (jedná-li se např. o vedení pod omítkami či jinak skryté) kontaktujte POS a telefonicky se s ním domluvíte na podrobnostech a objednejte u něj vyhledání sítě (objednávku je nutno provést 14 dní před zahájením

prací). V případě, že se vám nebude dařit kontaktovat POS, obraťte se na osobu, která toto vyjádření vydala.

- V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrností kvůli ubývajícímu krytí nad SEK.
- Nachází-li se nadzemní vedení SEK na sloupech, stožárech či podpěrách, je třeba se vyvarovat všech prací a postupů, při kterých by mohla být narušena stabilita takových podpěrných bodů. Jsou-li takové podpěrné body v majetku třetí strany (např. ČEZ, technické služby apod.), je nutno oslovit jejich vlastníka a respektovat jím navržené podmínky ochrany.
- **Stavebník či jím pověřená třetí osoba zajistí, aby pracovníci provádějící stavební práce byli prokazatelně seznámeni s polohou naší SEK i s podmínkami její ochrany.** Rovněž je nutno obeznámit pracovníky s možnou odchylkou polohy našich vedení a zařízení. Nebude-li možné trasu našich vedení spolehlivě určit, je stavebník či jím pověřená třetí osoba povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond dle pokynů námi pověřeného pracovníka.
- Zjistí-li stavebník či jím pověřená osoba rozpor v projektové dokumentaci (např. nenachází-li se trasy našich sítí tam, kde podle projektové dokumentace mají být či je zřejmé, že trasy vedou jinudy), případně bude-li nalezeno neidentifikované vedení s podezřením, že by mohlo patřit naší společnosti, je nutné zastavit práce a situaci za účelem zajištění ochrany vedení konzultovat s POS či jiným námi určeným zaměstnancem.
- V případě, že se v průběhu stavby naskytnou předem nepředvídané okolnosti, které by mohly mít za následek ohrožení či poškození naší SEK, je nutné tyto okolnosti konzultovat s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem a přijmout případně navržená opatření vedoucí k zabezpečení naší SEK.
- Při jakékoliv činnosti v ochranném pásmu SEK (1 m od podélné osy krajního vedení) či v jeho blízkosti musí být postupováno tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození SEK. Práce je třeba provádět ručně se zvýšenou opatrností a bez použití mechanizace (bagry či jiné hloubící stroje) a nevhodného nářadí. Dále je třeba respektovat jakékoliv vznesené konkrétní požadavky na způsob ochrany našich zařízení.
- Vedení SEK nepřejíždět těžkými vozidly a mechanizací pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v dokumentaci pro provádění stavby.
- V ochranném pásmu SEK nesmí být uskladňován stavební materiál, zemina či suť ani v něm nesmí být umístováno technické vybavení staveniště. Je nutno zajistit, aby k naší SEK byl vždy možný bezproblémový přístup.
- Stavebník, nebo jím pověřená osoba, není oprávněn trasy SEK jakýmkoliv způsobem znepřístupnit, např. zabetonováním.
- Při provádění prací je nutno postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání trasy SEK. Není možné snižovat ani zvyšovat krytí zeminou nad SEK bez našeho předchozího souhlasu.
- Při odkrytí vedení SEK je nutno toto vedení zabezpečit proti poškození, prověšení nebo odcizení. Rovněž je třeba učinit taková opatření, aby vedení nebylo poškozeno živly (např. sesuvem zeminy).
- Každé způsobené nebo zjištěné poškození SEK neprodleně telefonicky nahlásit osobě POS a

současně na oddělení dohledu sítě (tel. 558 608 400).

- Při poškození SEK (i dodatečně zjištěném) způsobené činností či zanedbáním povinností stavebníka či jím pověřené osoby budou stavebníku předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného SEK včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu).
- V případě křížení či souběhu je nutno dodržovat platné normy (zejména ČSN 736005 o prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a technologické postupy, přičemž bude křížení či souběh řešen v dokumentaci předmětné stavby. Při křížení je nutno Vaše zařízení uložit pod naše stávající vedení. Dále je třeba obnovit pískové lože, důkladně zhutnit písek či zeminu pod naším zařízením a obnovit krycí výstražnou fólii a trasovací kabel.
- Dojde-li v průběhu stavby k odkrytí naší SEK, je nutno pořídit fotodokumentaci obnaženého vedení. Dále je nutno před záhozem vyzvat společnost Nej.cz s.r.o., resp. pracovníka pověřeného ochranou sítě, k provedení kontroly obnaženého vedení za účelem ověření, zda není zařízení SEK poškozeno. Bez této kontroly není možné provést zához (nebude-li tato podmínka dodržena, mohou být případné poruchy či škody na našem zařízení považovány za zaviněné stavebníkem). Zároveň stavebník či jím pověřená třetí osoba předá POS kopii stavebního deníku příslušné stavby se všemi zápisy o provedených kontrolách při křížení či souběhu, poruchách, poškození SEK apod. a dále poskytne pořízenou fotodokumentaci.
- V případě, že toto vyjádření či poskytnuté podklady neobsahují dostatek informací k provedení stavby či zpracování dokumentace, či v případě, kdy předmětný stavební záměr koliduje se SEK a je zjevně nutné přeložení SEK, je žadatel povinen kontaktovat POS či dalšího námi pověřeného zaměstnance a projednat s tím situaci za účelem upřesnění detailů a stanovení konkrétních podmínek ochrany.
- Ohlásit ukončení stavby.


Další ustanovení a informace:

- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, a slouží pouze k účelům, pro které bylo vydáno. Změní-li se zájmové území či dojde-li ke změnám v projektové dokumentaci, je nutno požádat o nové vyjádření! Bude-li stavebník chtít použít vyjádření pro jiné účely, než pro které je toto vyjádření vydáno, je rovněž nutno požádat nejprve o nové vyjádření pro příslušný účel.
- **Platnost vyjádření je 1 rok od vydání, vyjádření tedy pozbývá platnosti dnem 8. 12. 2021**
- Platnost vyjádření nelze prodloužit a je nutné vždy žádat o vystavení nového vyjádření.
- Při požadavku na vytýčení sítí a zařízení Nej.cz s.r.o. je vždy nutno technikům, kteří budou vytýčení provádět, předložit platné vyjádření o existenci sítí. Bez něj nelze vytýčení provést.
- Budou-li případně později dohodnuty, doplněny či stanoveny konkrétní podmínky ochrany sítě Nej.cz s.r.o., jsou takové konkrétní podmínky ochrany považovány za nadřazené výše uvedeným obecným podmínkám ochrany, a obecné podmínky doplňují, případně je v konkrétních ustanoveních upravují či nahrazují.
- **Polohopisné výkresy přiložené k tomuto vyjádření nenahrazují fyzické vytýčení SEK v**

terénu.

- Žadatel bere na vědomí, že jakékoliv poskytnuté informace o síti Nej.cz s.r.o. smí být použita pouze k účelu, pro který byla poskytnuta (nejčastěji ve věci spojené se zpracováním projektové dokumentace, získáním povolení od stavebního úřadu a realizací stavební akce). Případná námi poskytnutá data není povoleno používat k jiným účelům (zejména rozmnožovat a půjčovat, prodávat či pronajímat třetím stranám, používat jako zdroj pro své informační systémy, ani je používat jako podklad při projektování jiných staveb).
- Dotazy technického charakteru, oznámení apod. směřujte na POS.

Pracovníkem ochrany sítě (POS) je Jiří Kutý (telefon: 737 727 305, e-mail: kuty@nej.cz)

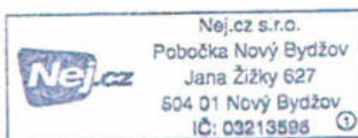

Barbora Vlková
specialista technické dokumentace
mob.: 605510867
e-mail: lkaspar@nej.cz

Sídlo společnosti:
Nej.cz s.r.o.
Kaplanova 2252/8
148 00 Praha 4


Adresa pro doručování písemností:
Nej.cz s.r.o.,
pobočka Nový Bydžov
Jana Žižky 627
504 01 Nový Bydžov

Legenda použitých zkratk:

SEK – síť elektronických komunikací
POS – pracovník ochrany sítě

Přílohy:


1x klad listů + 8x podrobný zákres polohy sítě Nej.cz, s.r.o.

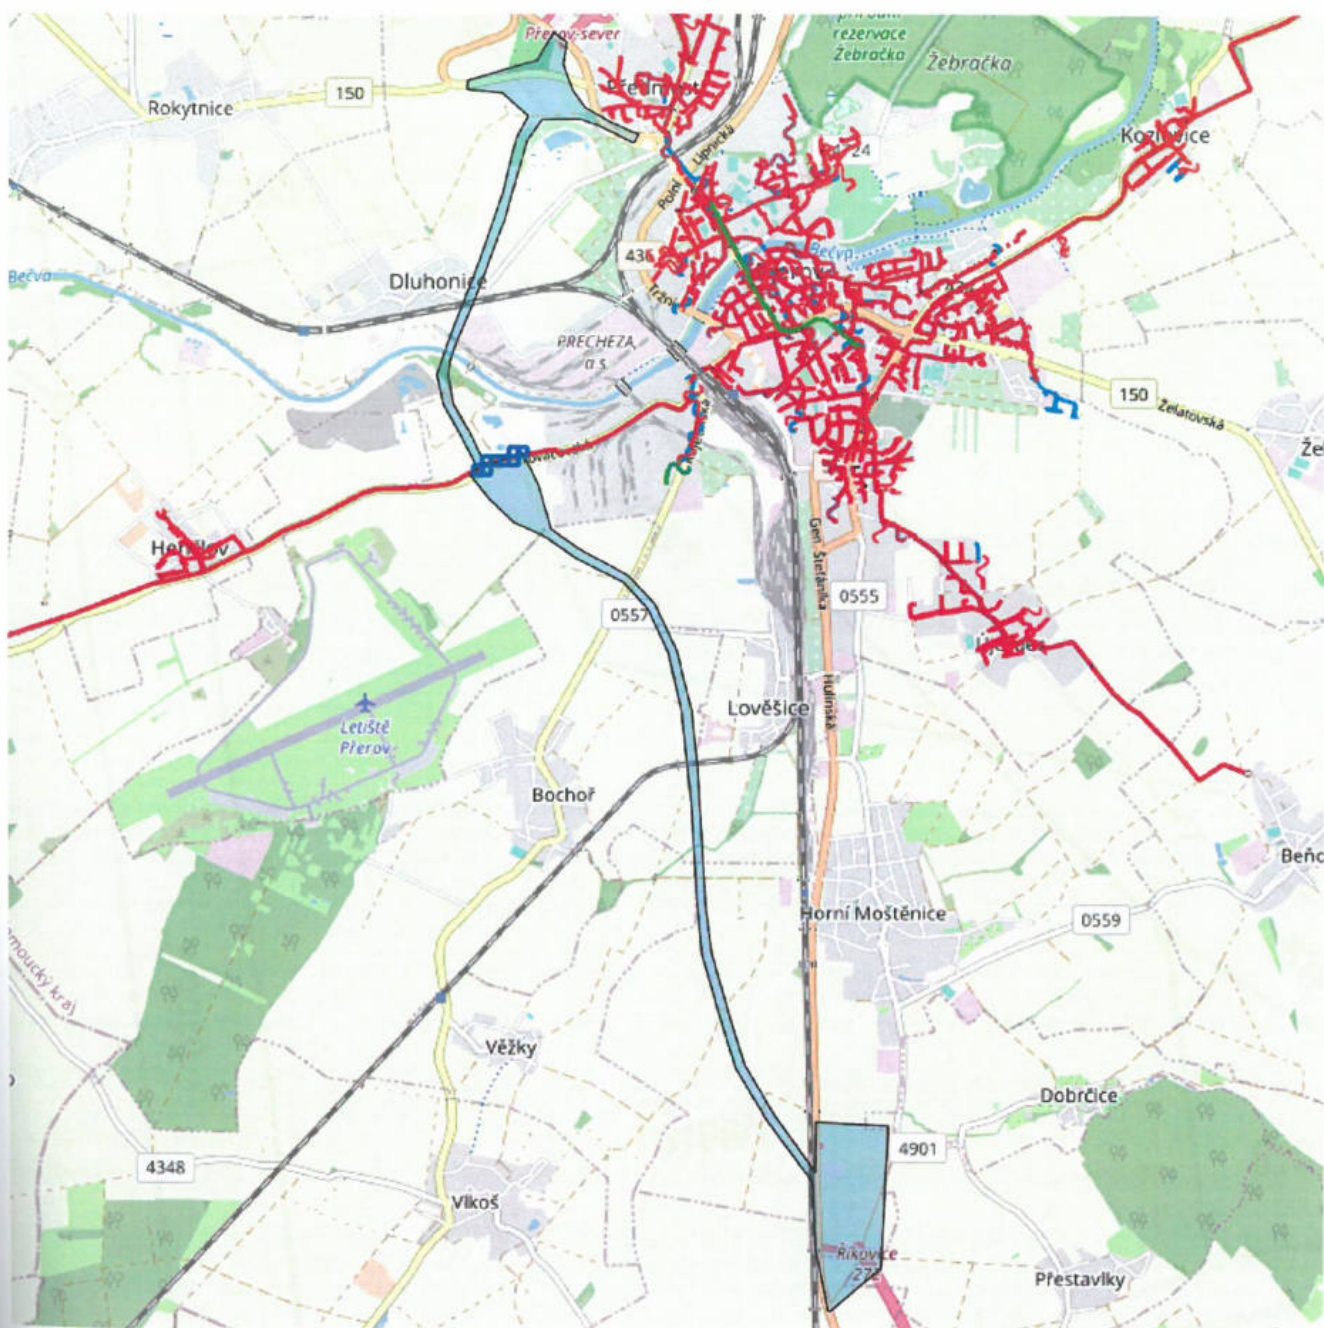

Legenda:

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | Rozsah zájmového území | | Optická trasa vedená vnitřkem domu |
| | Zemní optické vedení, zaměřené | | Zemní koaxiální vedení, zaměřené |
| | Zemní optické vedení, nezaměřené | | Zemní koaxiální vedení, nezaměřené |
| | Nadzemní optické vedení (převěs) | | Nadzemní koaxiální vedení (převěs) |
| | Optická trasa v kolektoru / kabelovodu | | Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu |
| | Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely | | Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu |
| | Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely | | Směrový radioreléový spoj |
| | Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely | | HDP trubky, zaměřené |
| | | | HDP trubky, nezaměřené |

Vygenerováno aplikací Sítě fy RTNNext

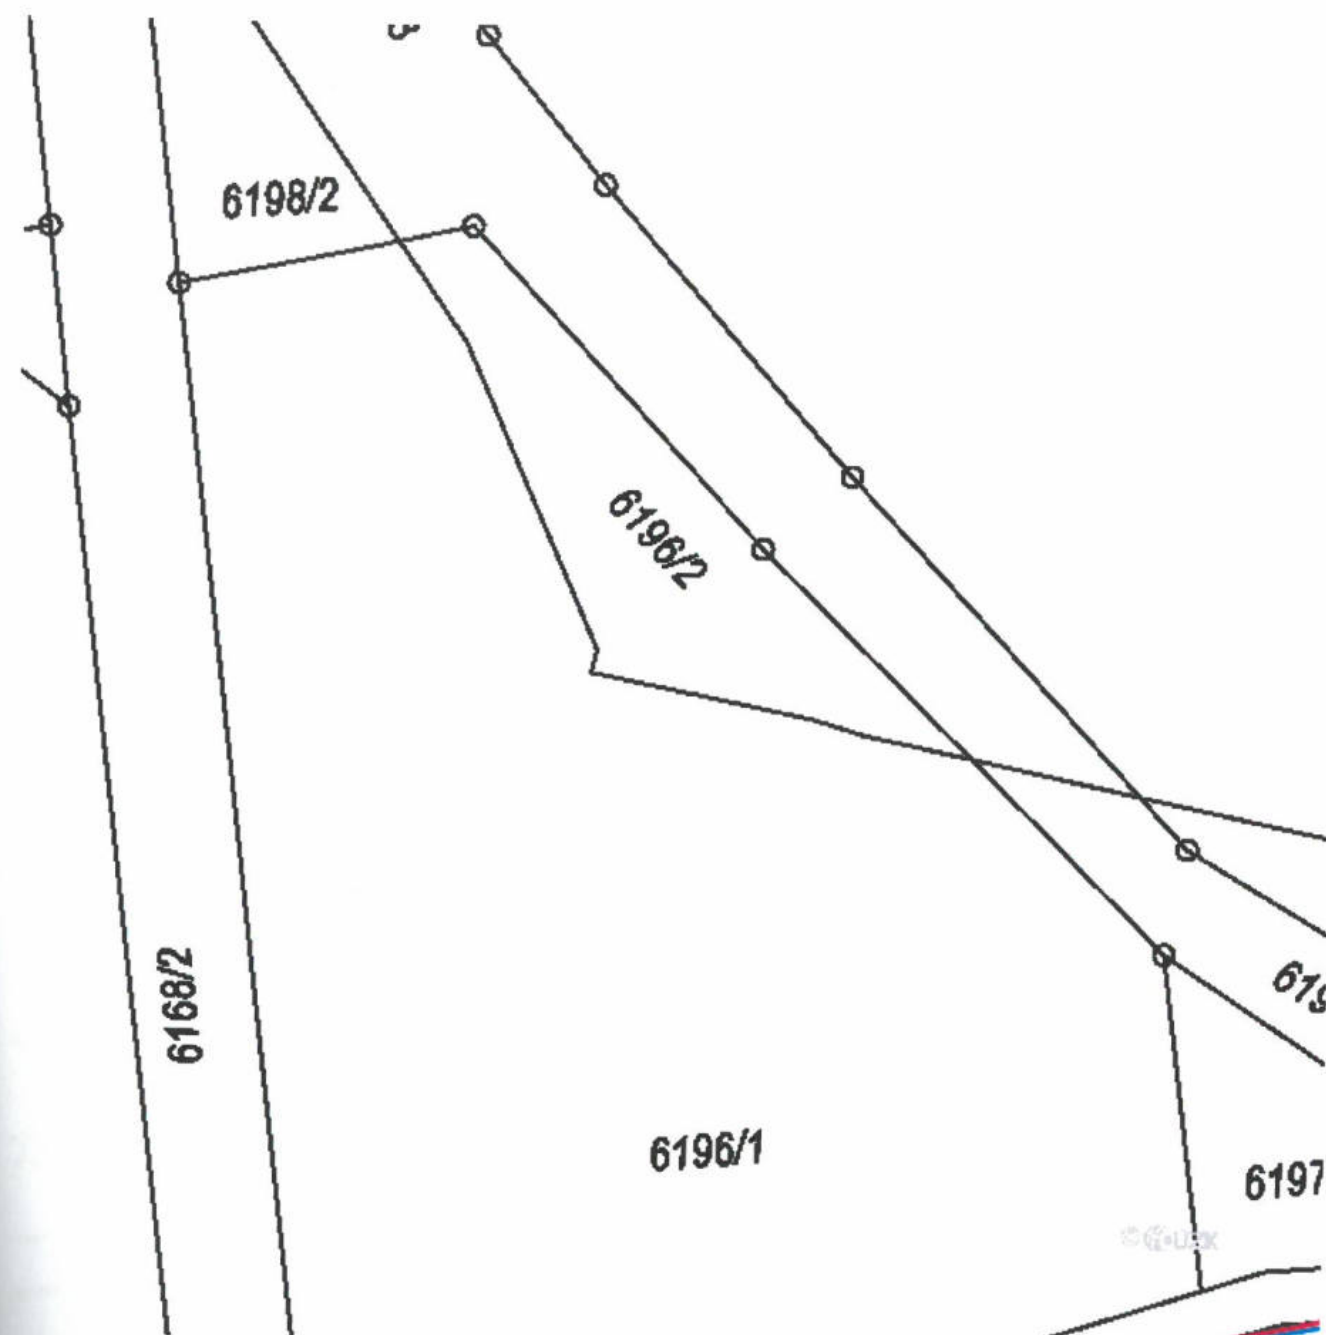


Legenda:


-  Rozsah zájmového území
-  Zemní optické vedení, zaměřené
-  Zemní optické vedení, nezaměřené
-  Nadzemní optické vedení (převěs)
-  Optická trasa v kolektoru / kabelovodu
-  Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely
-  Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely
-  Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely

- 
-  Optická trasa vedená vnitřkem domu
-  Zemní koaxiální vedení, zaměřené
-  Zemní koaxiální vedení, nezaměřené
-  Nadzemní koaxiální vedení (převěs)
-  Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
-  Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
-  Směrový radioreléový spoj
-  HDP trubky, zaměřené
-  HDP trubky, nezaměřené

Vygenerováno aplikací Sítě fy RTNext

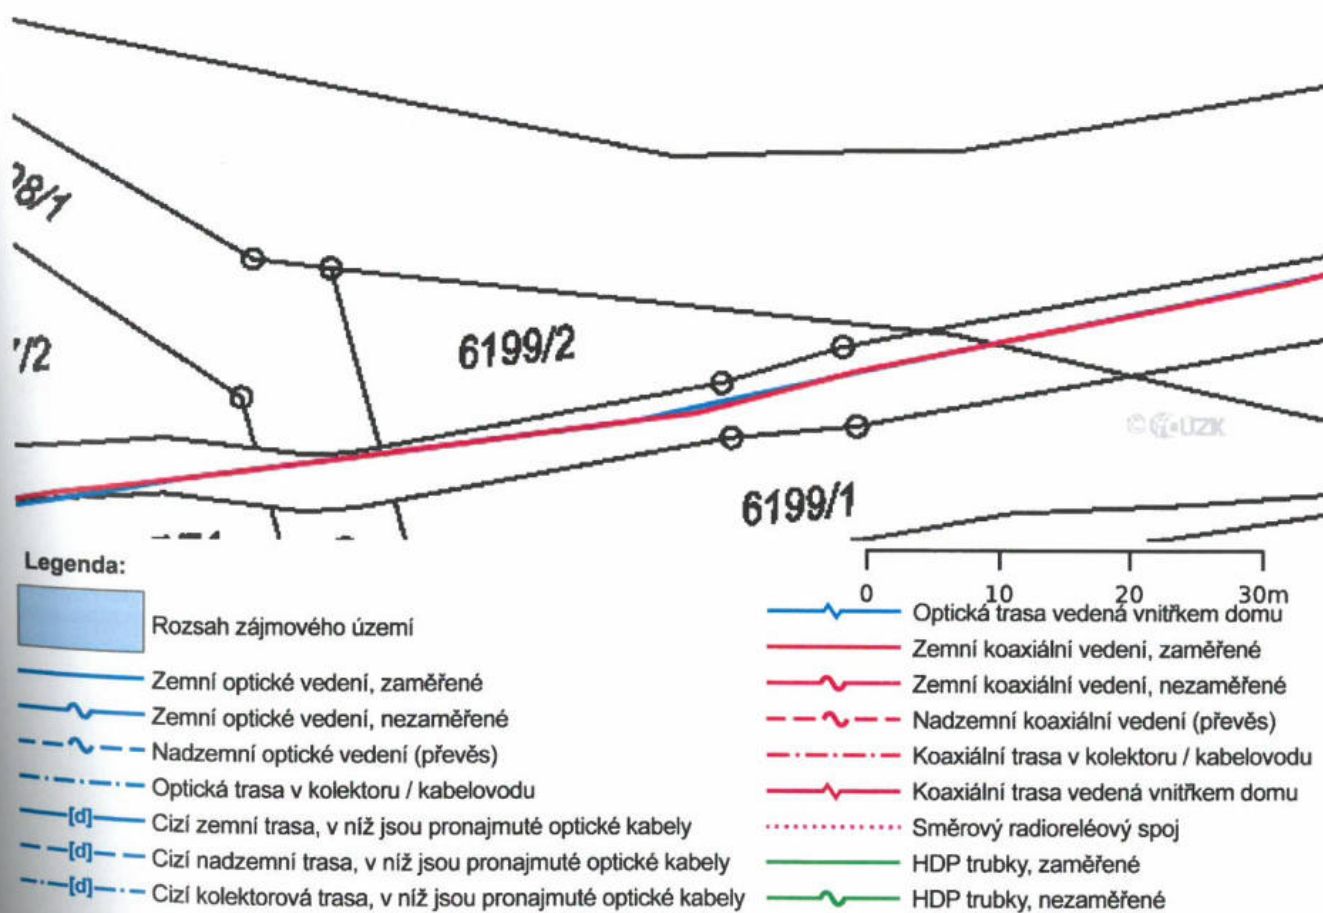


Vygenerováno aplikací Sítě fy RTNext

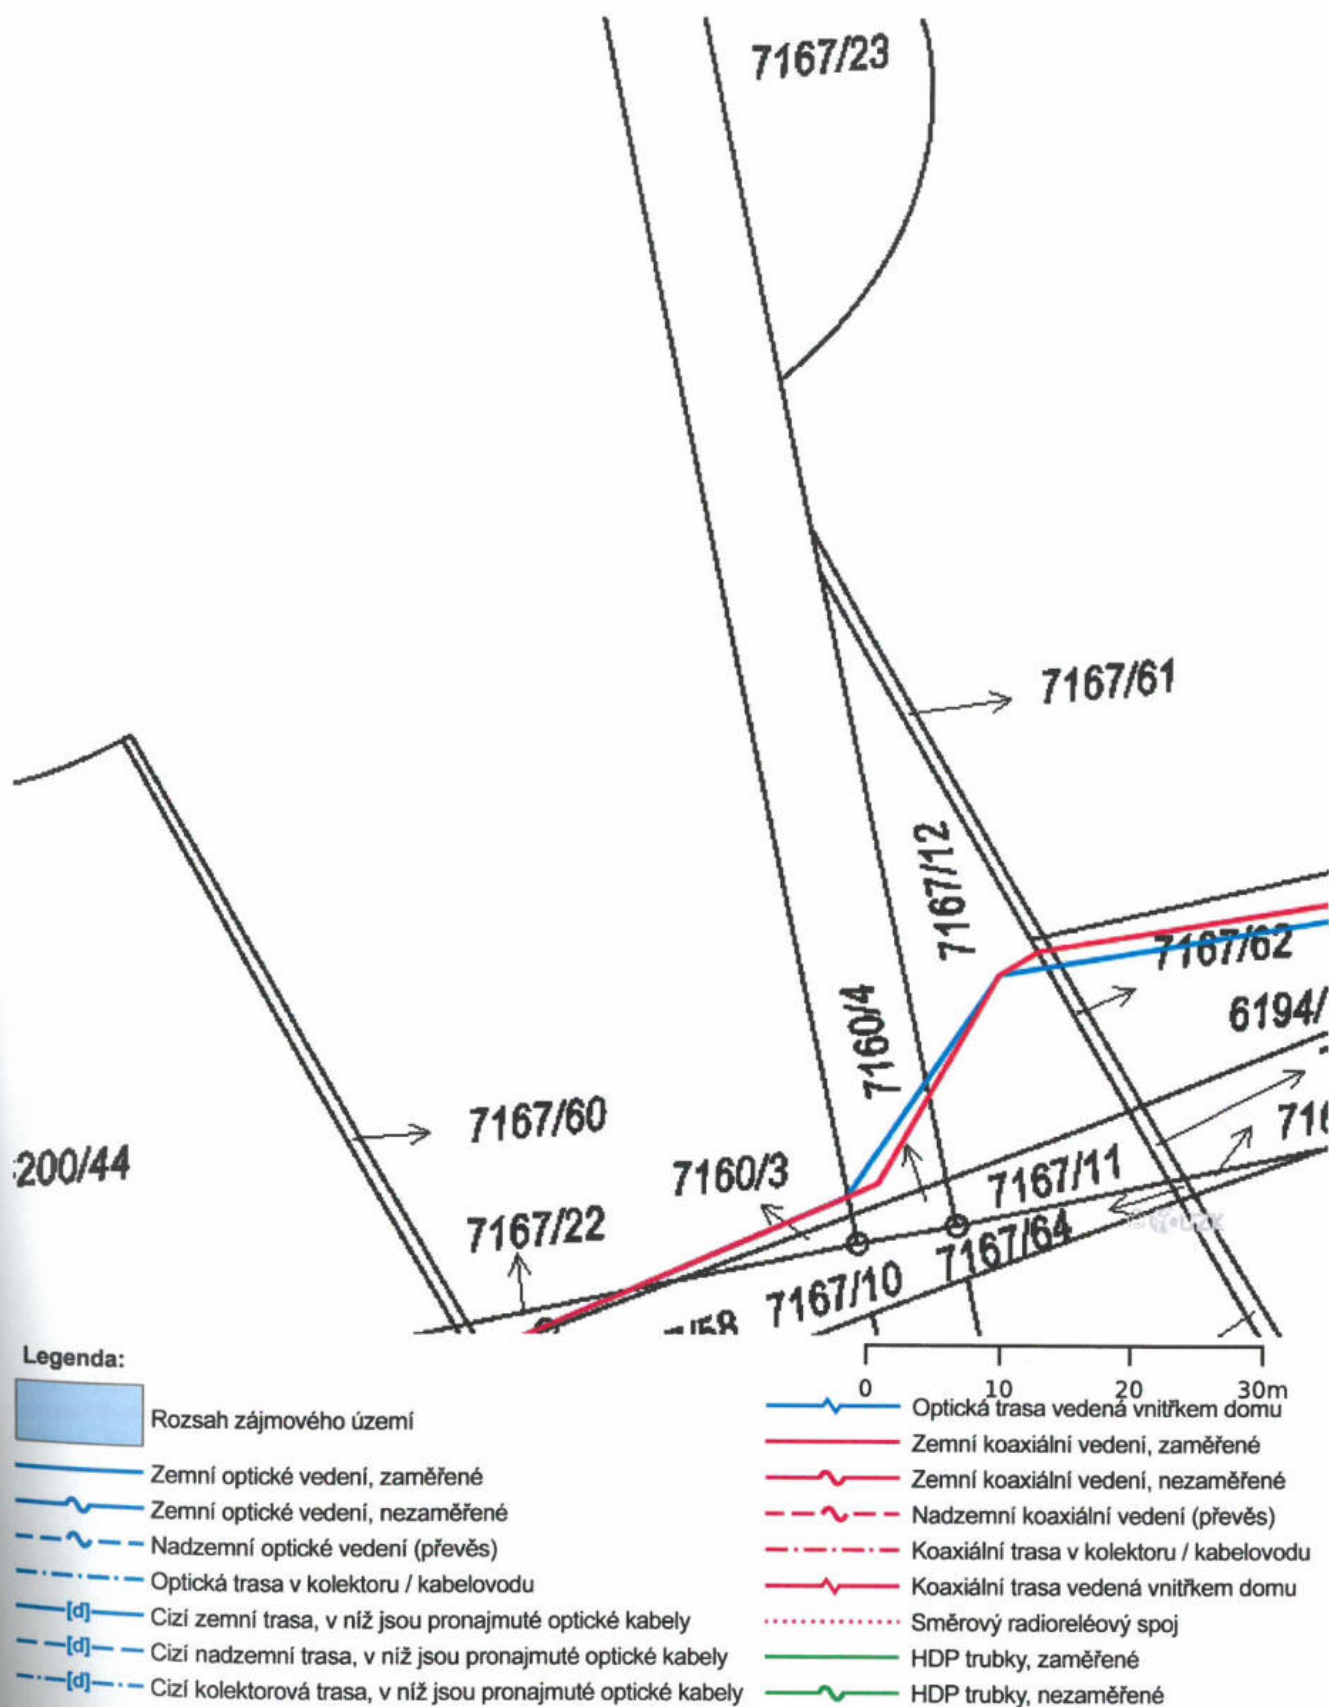

Vygenerováno aplikací Sítě fy RTNext


6194/1

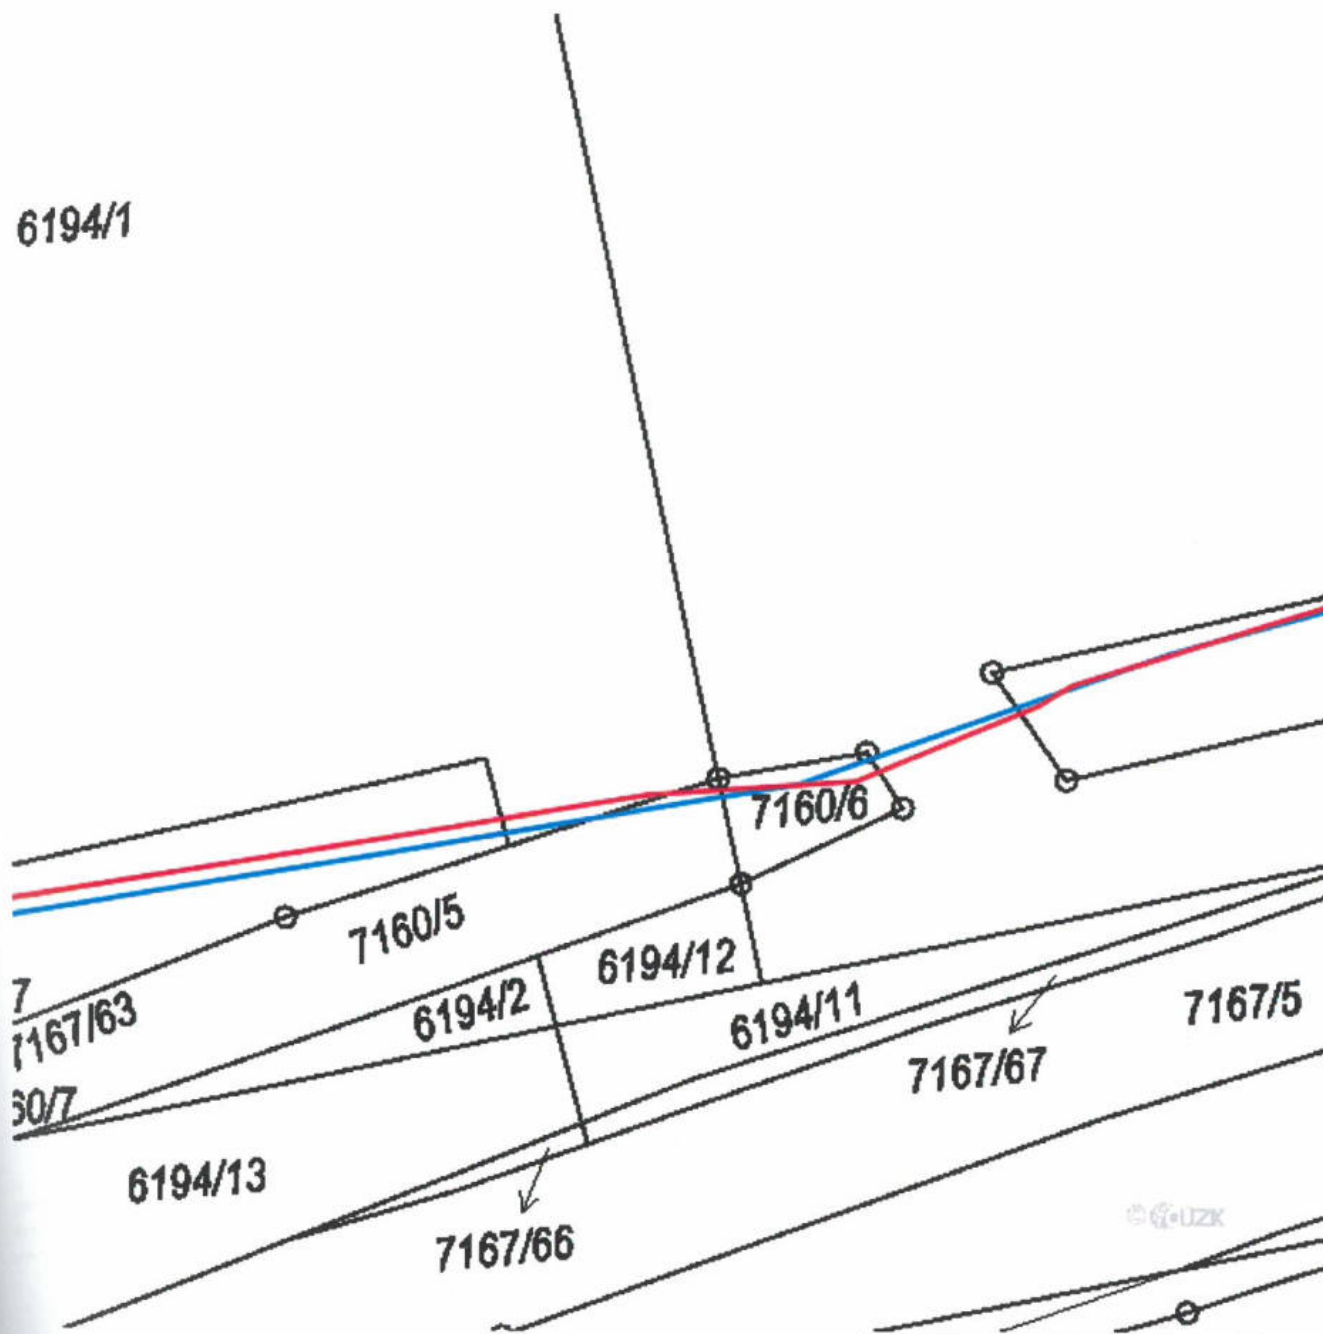

Legenda:

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | Rozsah zájmového území | | Optická trasa vedená vnitřkem domu |
| | Zemní optické vedení, zaměřené | | Zemní koaxiální vedení, zaměřené |
| | Zemní optické vedení, nezaměřené | | Zemní koaxiální vedení, nezaměřené |
| | Nadzemní optické vedení (převěs) | | Nadzemní koaxiální vedení (převěs) |
| | Optická trasa v kolektoru / kabelovodu | | Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu |
| | Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely | | Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu |
| | Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely | | Směrový radioreléový spoj |
| | Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely | | HDP trubky, zaměřené |
| | | | HDP trubky, nezaměřené |

Vygenerováno aplikací Sítě fy RTNext

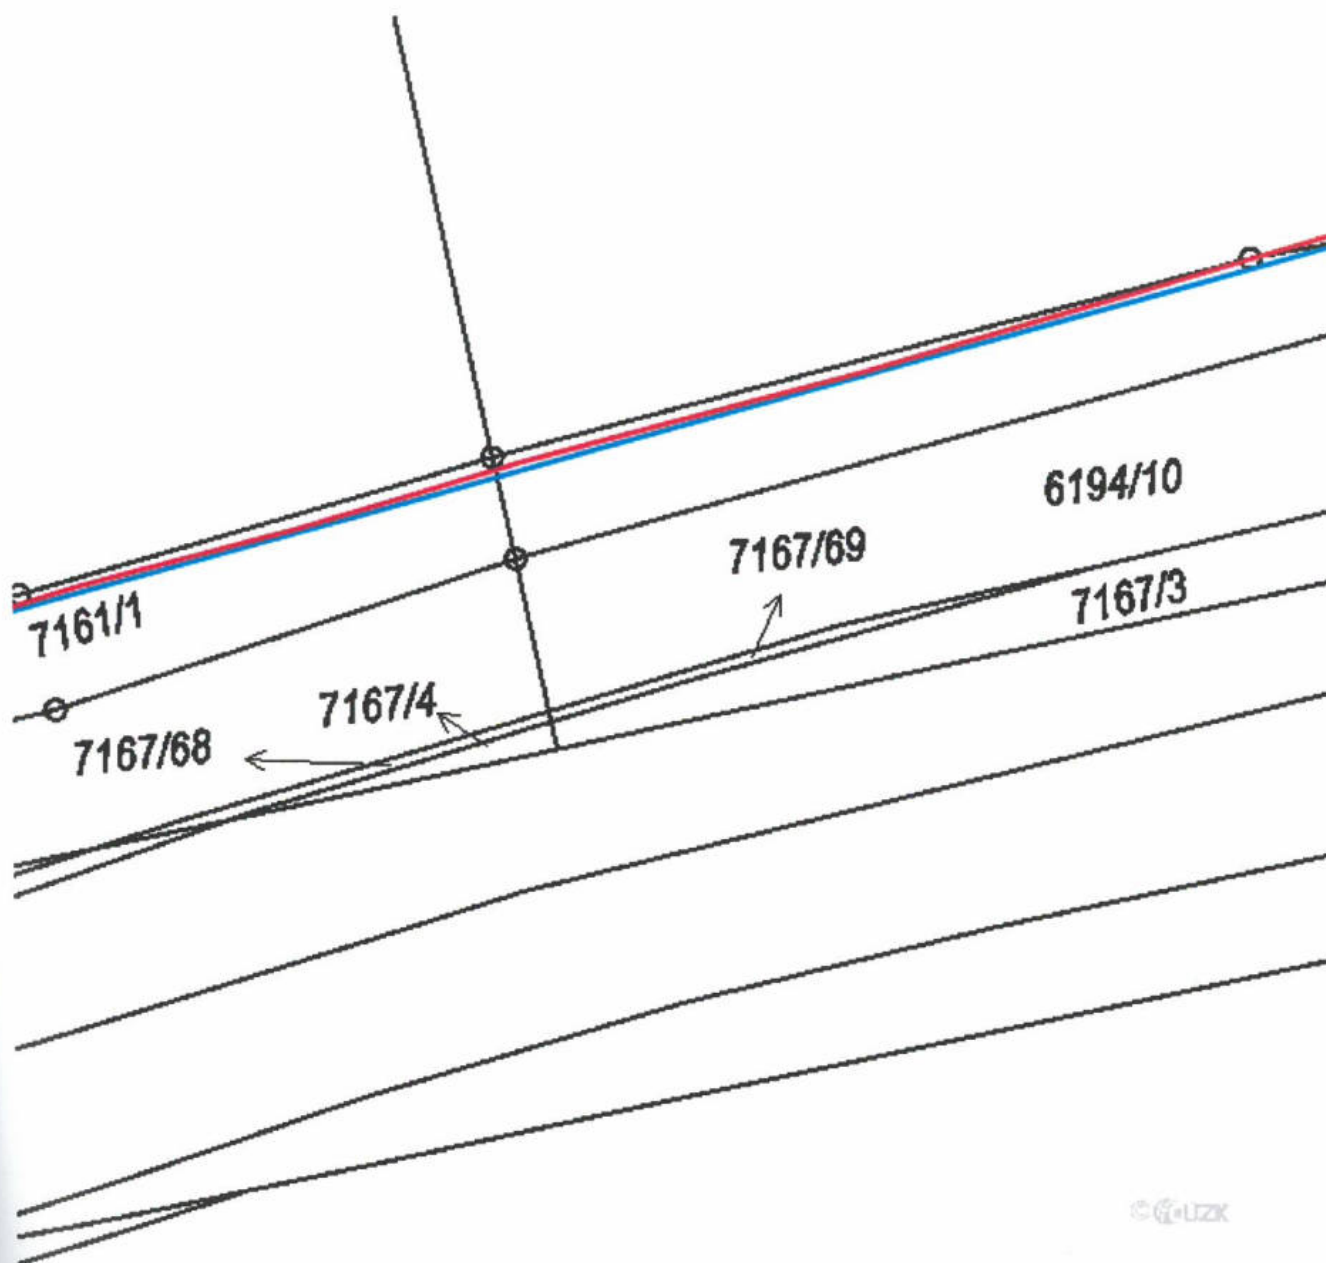

Legenda:



Rozsah zájmového území

- Zemní optické vedení, zaměřené
- Zemní optické vedení, nezaměřené
- - - Nadzemní optické vedení (převěs)
- . - . Optická trasa v kolektoru / kabelovodu
- [d] — Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely
- [d] - - - Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely
- [d] - . - . Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely

- Optická trasa vedená vnitřkem domu
- Zemní koaxiální vedení, zaměřené
- Zemní koaxiální vedení, nezaměřené
- - - Nadzemní koaxiální vedení (převěs)
- . - . Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
- Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
- ... Směrový radioreléový spoj
- HDP trubky, zaměřené
- HDP trubky, nezaměřené

Vygenerováno aplikací Sítě fy RTNext



Legenda:




Rozsah zájmového území

- Zemní optické vedení, zaměřené
- Zemní optické vedení, nezaměřené
- - - Nadzemní optické vedení (převěs)
- . - . Optická trasa v kolektoru / kabelovodu
- [d] — Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely
- [d] - - - Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely
- [d] - . - . Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely

- 0 10 20 30m
- Optická trasa vedená vnitřkem domu
- Zemní koaxiální vedení, zaměřené
- Zemní koaxiální vedení, nezaměřené
- - - Nadzemní koaxiální vedení (převěs)
- . - . Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
- Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
- ... Směrový radioreléový spoj
- HDP trubky, zaměřené
- HDP trubky, nezaměřené


Vygenerováno aplikací Síť fy RTNext

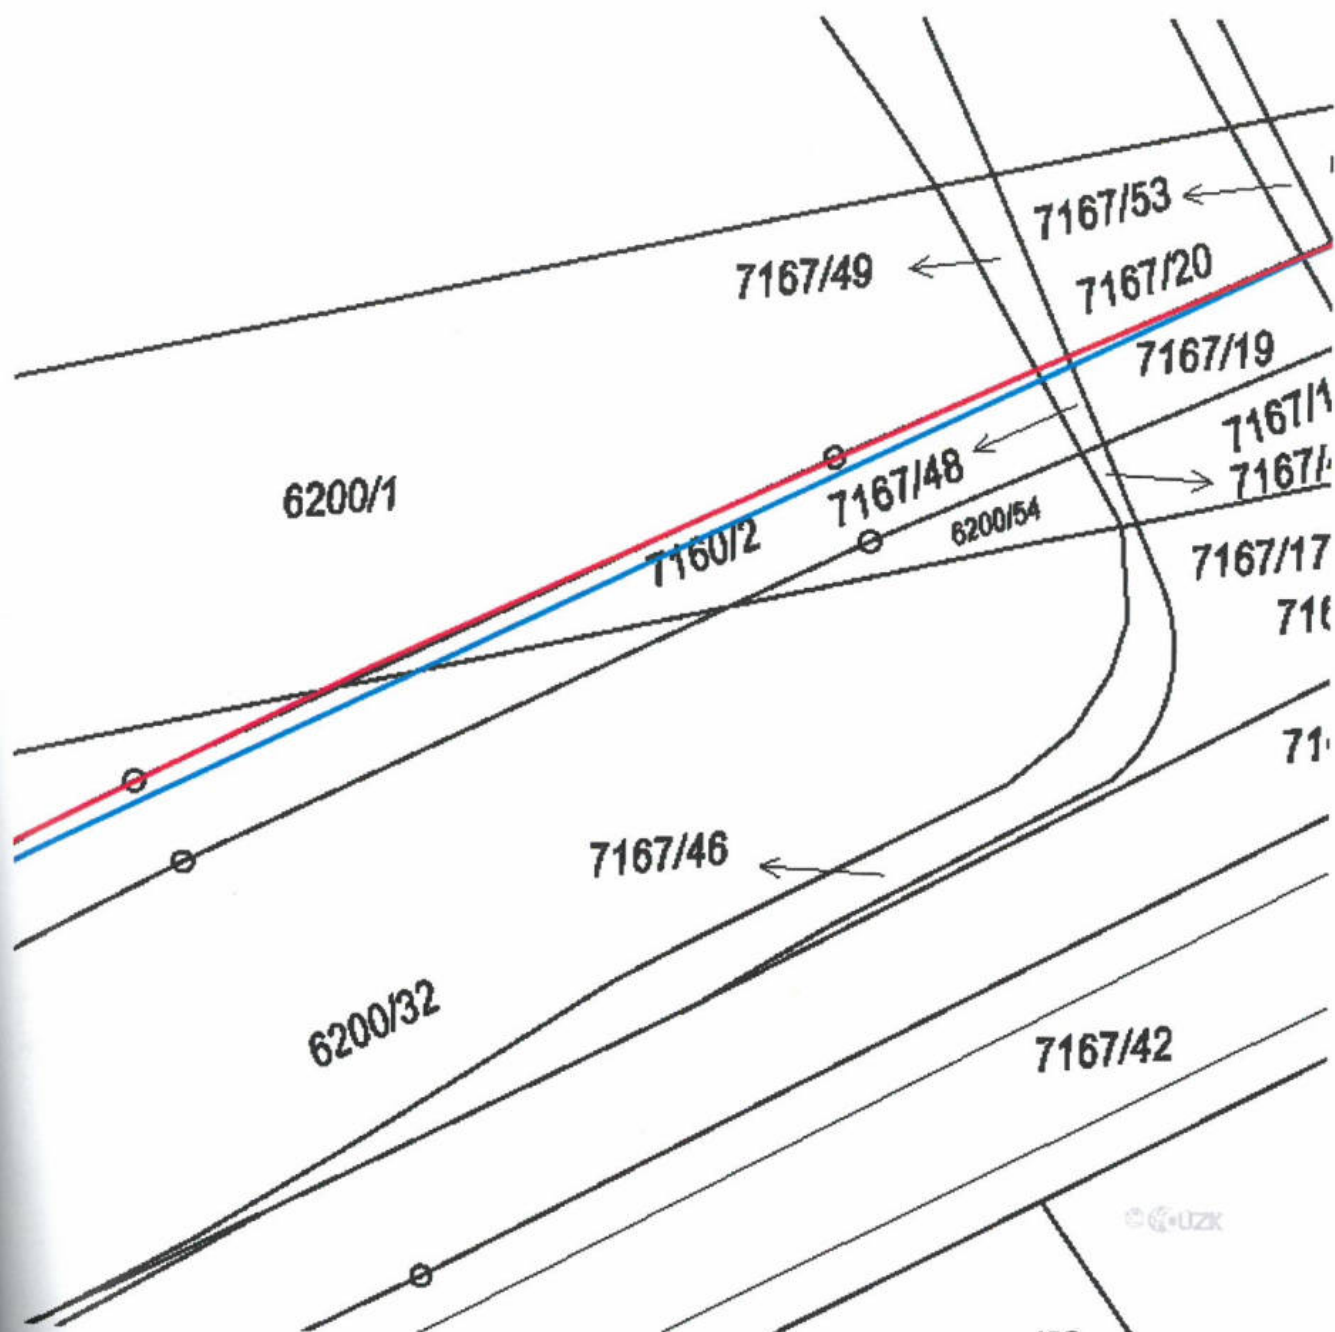

Legenda:

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | Rozsah zájmového území | | Optická trasa vedená vnitřkem domu |
| | Zemní optické vedení, zaměřené | | Zemní koaxiální vedení, zaměřené |
| | Zemní optické vedení, nezaměřené | | Zemní koaxiální vedení, nezaměřené |
| | Nadzemní optické vedení (převěs) | | Nadzemní koaxiální vedení (převěs) |
| | Optická trasa v kolektoru / kabelovodu | | Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu |
| | Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely | | Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu |
| | Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely | | Směrový radioreléový spoj |
| | Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely | | HDP trubky, zaměřené |
| | | | HDP trubky, nezaměřené |

Vygenerováno aplikací Sítě fy RTNext

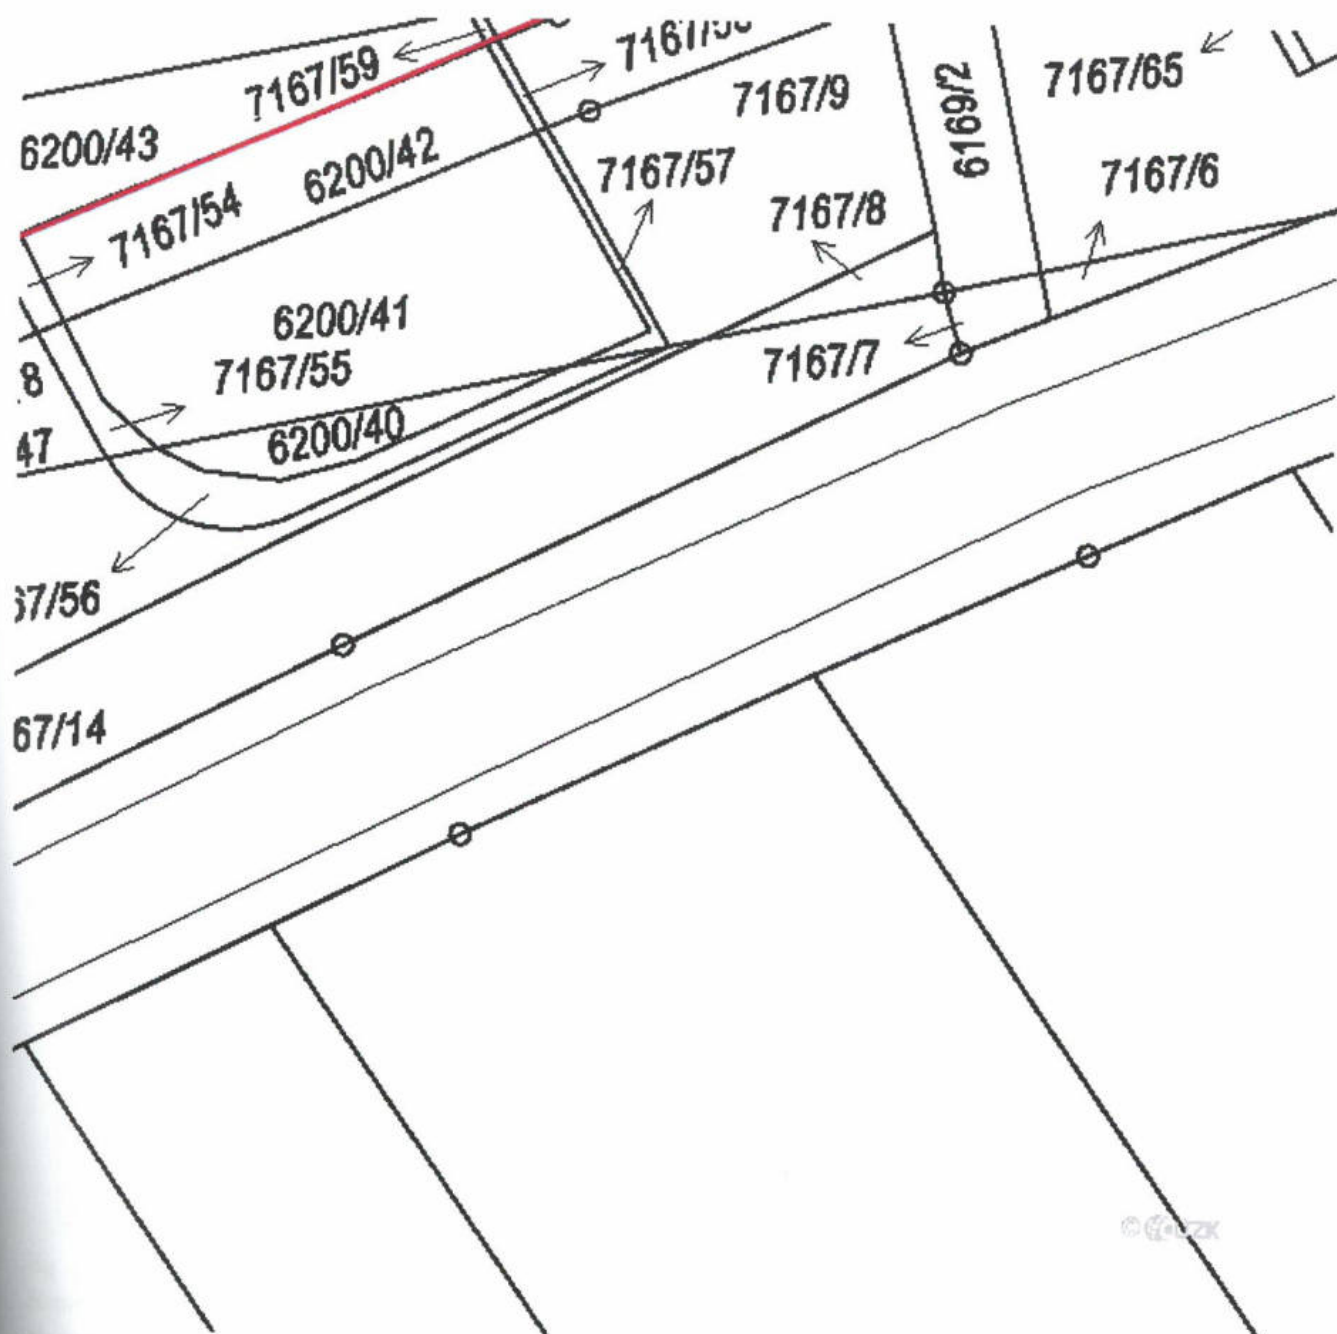

Legenda:



Rozsah zájmového území

- Zemní optické vedení, zaměřené
- - - Zemní optické vedení, nezaměřené
- · - · - Nadzemní optické vedení (převěs)
- · - · - Optická trasa v kolektoru / kabelovodu
- [d] - Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely
- [d] - Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely
- [d] - Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely

- 0 10 20 30m
- Optická trasa vedená vnitřkem domu
- Zemní koaxiální vedení, zaměřené
- - - Zemní koaxiální vedení, nezaměřené
- · - · - Nadzemní koaxiální vedení (převěs)
- · - · - Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
- Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
- Směrový radioreléový spoj
- HDP trubky, zaměřené
- - - HDP trubky, nezaměřené

Vygenerováno aplikací Sítě fy RTNext



Vyřizuje: Dundáček Petr
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Dopravoprojekt Brno a.s.
ing. Milena Ondráčková
Kounicova 271/13
60200 Brno

Číslo jednací: E51251/20

V Praze dne: 1.12.2020

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov, akt. DÚR

Stupeň: Prověření existence sítě Územní řízení k umístění stavby, změně využití území, změně stavby

V dané lokalitě se nachází technická infrastruktura (TI) společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ)**, která je nezbytná pro provoz elektronického zařízení veřejné telekomunikační sítě.

Dle předložené dokumentace dojde ke kolizi s TI typu:

Druh TI	TI v kolizi	Příloha
Optické trasy	Ano	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.3
Mikrovlnné (MW) spoje	Ne	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.4
Elektropřípojky (vedení NN)	Ne	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.5
Základnové stanice	Ne	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.6
Body sítě	Ne	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.6

Při splnění podmínek uvedených v přílohách podle druhu kolize s TI souhlasí společnost T-Mobile Czech Republic a.s. s výstavbou v zájmovém území.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. V případě, že stavebník poškodí TI v majetku nebo správě TMCZ, vzniká TMCZ právo na náhradu škody.

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomášikova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí
Technologický úsek



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: E51251/20
Název stavby /akce: D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov, akt. DÚR
Datum podání žádosti: 1.12.2020
Důvod žádosti: Prověření existence sítě
Popis jiného důvodu žádosti: Územní řízení k umístění stavby, změně využití území, změně stavby
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: Dopravoprojekt Brno a.s.
IČ: 46347488
DIČ:
Kontaktní osoba: ing. Milena Ondráčková
Adresa: Kounicova 271/13
Město / obec: Brno
PSČ: 60200
Stát:
E-mail: milena.ondrackova@dopravoprojekt.cz
Telefonní číslo: +420731508349

Stavebník

Firma / organizace: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Kontaktní osoba: Ing. Milena Ondráčková
Adresa: Na Pankráci 546/56
Město / obec: Praha
PSČ: 14000
Stát:
E-mail: milena.ondrackova@dopravoprojekt.cz
Telefonní číslo: +420731508349

Stavba

Výška nad terénem (metry): 0 m
Projektant:
Druh stavby: Ostatní
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:


Odeslání stanoviska

E-mail: milena.ondrackova@dopravoprojekt.cz

Příloha č. 2

Situační plánek podzemních sítí

Zájmová oblast zadaná žadatelem

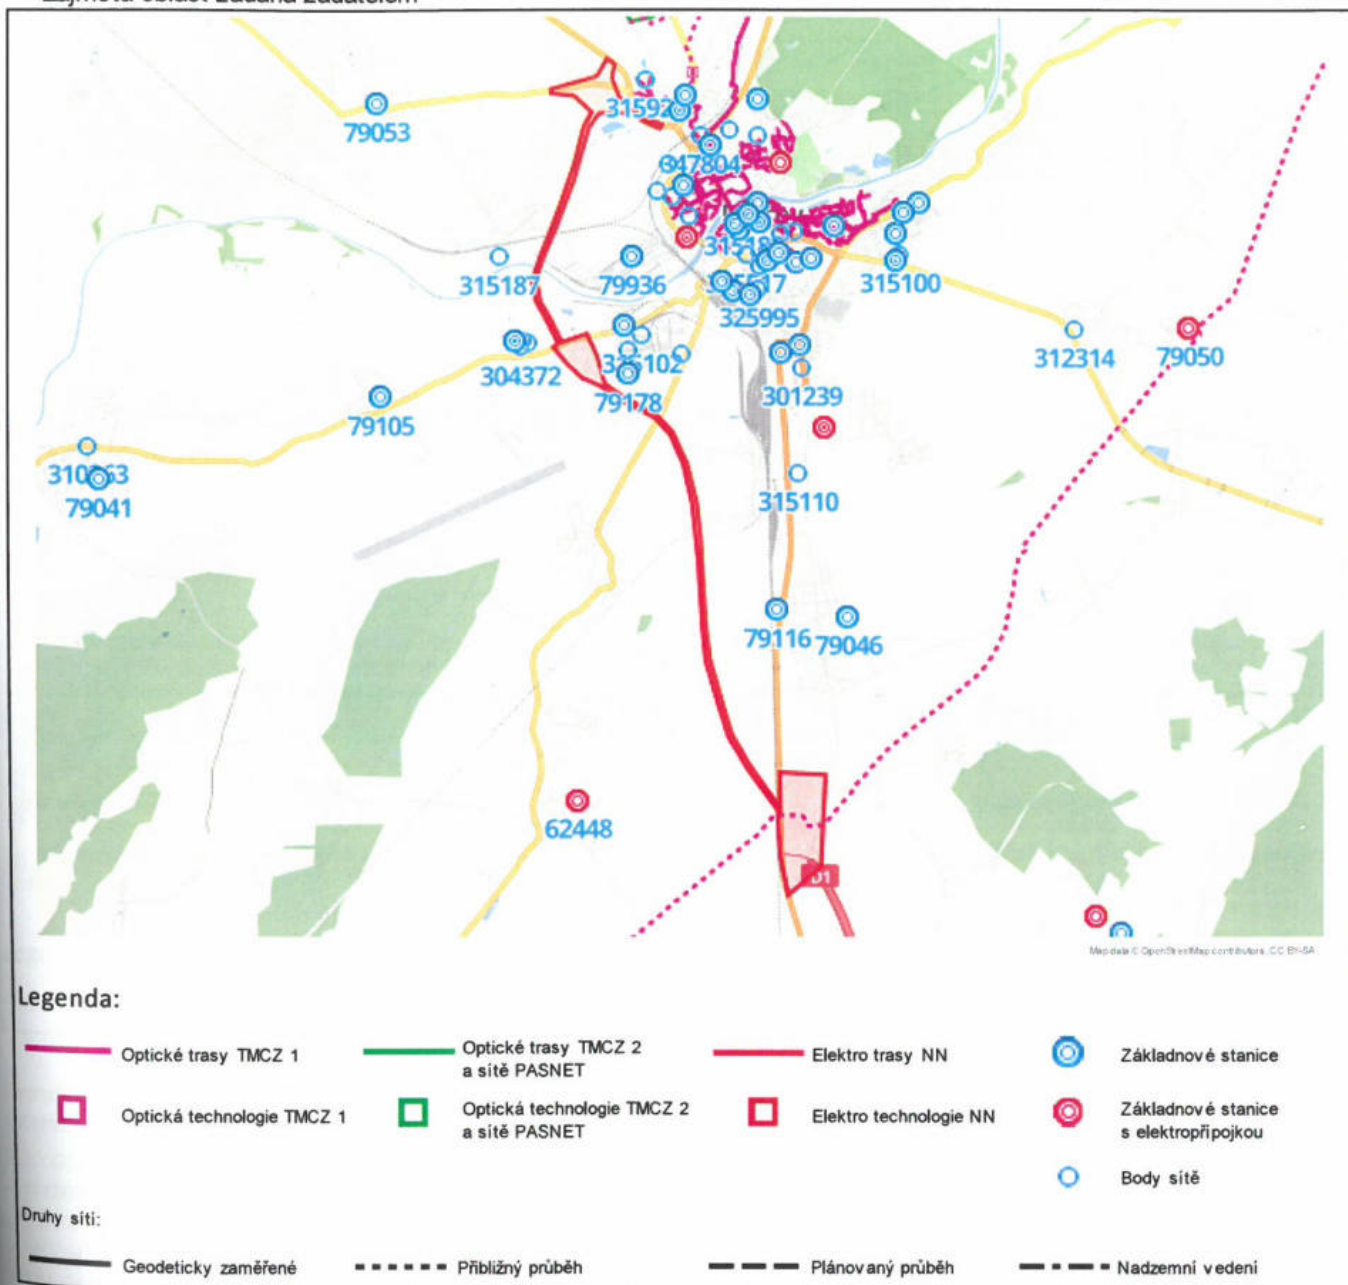


Jestliže zaměření kabelové trasy v příloze není, tak v elektronické podobě neexistuje a bude nutné vytýčení na náklady investora.

V další komunikaci projednávání kolize nebo doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.

Situační plán mikrovlnných (MW) spojů

Zájmová oblast zadaná žadatelem

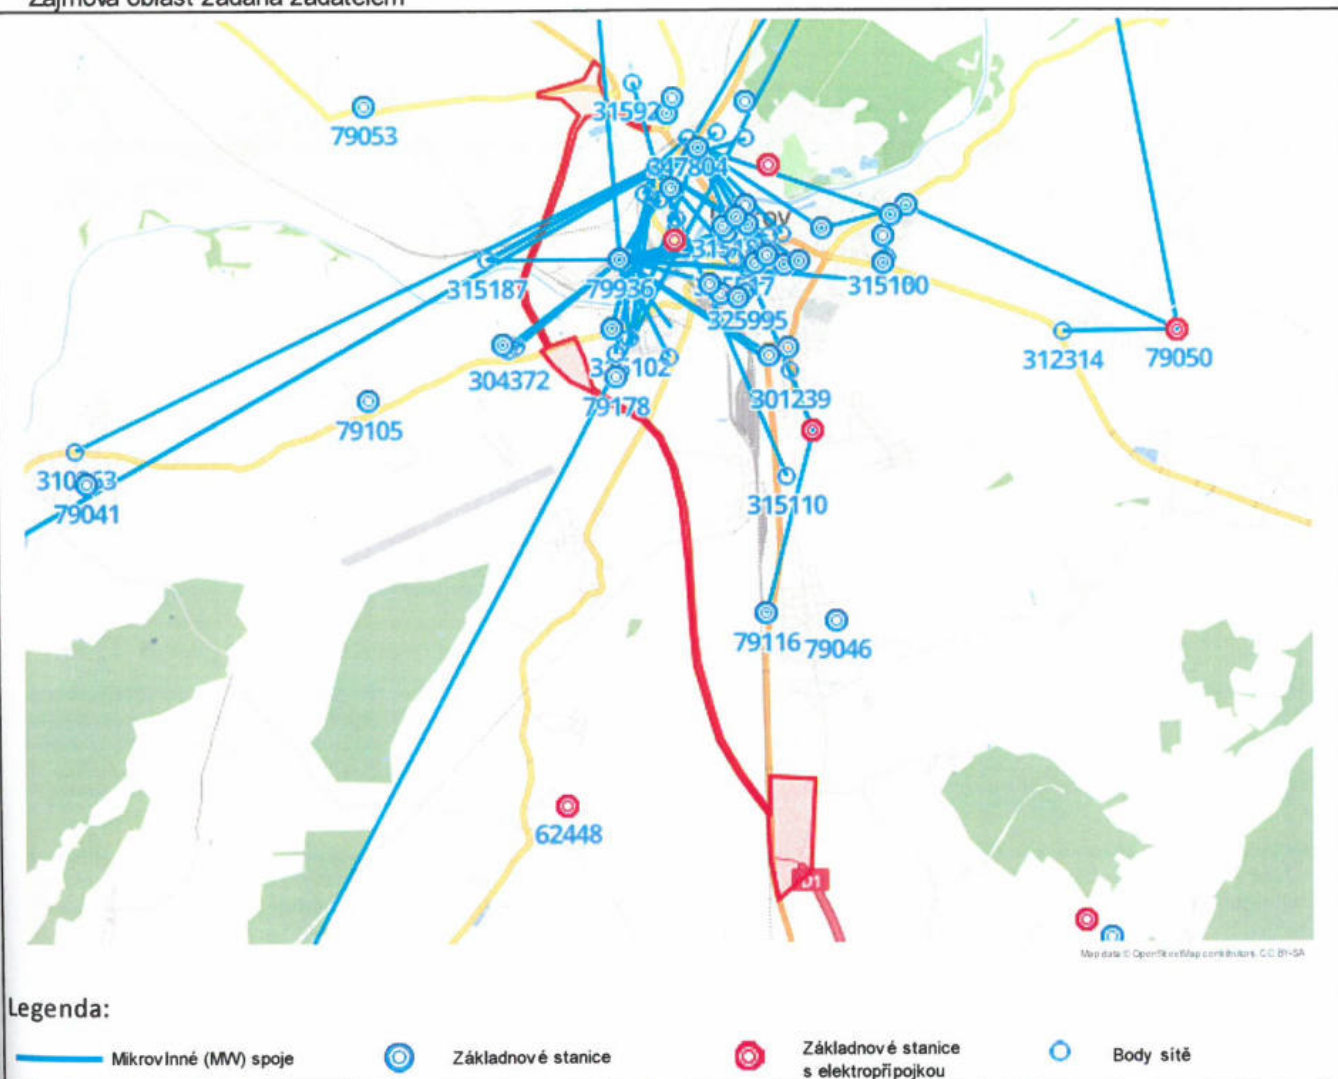

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-534295.26 -1145433.43,-534147.69 -1144425.97,-534651.46 -1144349.7,-534687.04 -1144736.39,-534961.81 -1144263.18,-535139.88 -1143886.68,-535200.97 -1143601.69,-535302.7 -1143047.12,-535312.89 -1142716.39,-535297.61 -1142197.41,-535277.26 -1141698.72,-535282.36 -1141301.84,-535348.5 -1140864.29,-535475.7 -1140508.09,-535643.65 -1140294.44,-535969.28 -1140075.63,-536172.81 -1139902.66,-536233.86 -1139576.97,-536320.38 -1139337.85,-536595.09 -1139404,-536691.79 -1139144.51,-536788.5 -1138930.79,-536803.71 -1138722.17,-536782.45 -1138616.88,-536718.35 -1138476.42,-536538.23 -1138143.65,-536294.01 -1137643,-536077.23 -1137084.32,-535952.06 -1136940.81,-535674.25 -1136965.26,-535543 -1137026.3,-535304.88 -1137172.86,-535271.3 -1137130.12,-535466.68 -1137026.3,-535637.62 -1136904.18,-535717 -1136763.74,-535768.91 -1136571.42,-535726.17 -1136418.78,-535805.54 -1136348.57,-535936.83 -1136531.73,-536446.65 -1136623.33,-536452.76 -1136672.18,-536208.53 -1136721.04,-536031.44 -1136916.42,-536135.26 -1137069.06,-536272.62 -1137462.88,-536480.22 -1137917.76,-536602.34 -1138168.11,-536730.57 -1138415.36,-536816.06 -1138601.61,-536864.88 -1138711.52,-536837.42 -1138925.2,-536736.65 -1139157.21,-536635.92 -1139416.73,-536696.96 -1139450.3,-536574.89 -1139633.46,-536419.19 -1139813.61,-536217.68 -1139929.61,-535991.78 -1140118.88,-535671.23 -1140323.43,-535509.42 -1140531.03,-535393.41 -1140863.78,-535335.38 -1141309.51,-535329.27 -1141962.81,-535347.61 -1142478.78,-535353.73 -1142710.79,-535353.73 -1143052.7,-535246.86 -1143617.49,-535185.82 -1143904.47,-535088.11 -1144105.93,-534996.51 -1144295.24,-534715.68 -1144762.32,-534737.04 -1145259.93,-534691.24 -1145705.66,-534295.26 -1145433.43))



PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

V další komunikaci projednávání kolize nebo doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.

Příloha č.3

Podmínky řešení kolizí s optickou trasou

Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s optickou sítí.
 Vaše žádost je v kolizi s optickou sítí pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Optické trasy".

V dotčeném území stavby se nachází technická infrastruktura (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ) - optické trasy.

S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v ochranném pásmu požadujeme splnění následujících podmínek:

- Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte kontaktního pracovníka TMCZ

Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození TI stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k TI (včetně např. trvalých parkovišť apod.),
- bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšoval krytí nad kabelovými trasami,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- ohlášení ukončení stavby na kontaktního pracovníka TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.

Pokud v příloze stanoviska není vygenerován soubor ve formátu *.dgn a dle „Legendy“ v příloze č.2 jde o plánovanou trasu, požadujeme koordinaci.

Kontakt v případě kolize s optickými trasami:

- servisní partner TMCZ, firma **S COM s.r.o. - Ing.Trnka 603 256 144**, e-mail: jaroslav.trnka@skom.cz, nebo **Michal Čejka 777 587 204**, e-mail: michal.cejka@skom.cz, v jejichž odpovědnosti je kompletní řešení dotčení optických sítí pro TMCZ, a to vč. zajištění vypracování všech požadovaných stupňů PD, zajištění a schválení PD na TMCZ, geodetické zaměření, vytyčení, fotodokumentace a dohled nad realizací stavby.

Společnost TMCZ vytyčení sítí nezajišťuje, se žádostí o vytyčení se obraťte na našeho servisního partnera.

V další komunikaci projednávání kolize nebo doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.

Příloha č.4

Podmínky řešení kolizí s MW spoji

Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s MW spoji.
Vaše žádost je v kolizi s MW spoji pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Mikrovlnné (MW) spoje".

Na základě doloženého zákresu dojde ke kolizi s MW spoji.

V dané lokalitě provozuje společnost T-Mobile Czech Republic a.s. MW spoj(e), které jsou nezbytné pro funkci veřejné telekomunikační sítě. Fresnelova zóna MW spojů je ve výškových hladinách od:
m.n.m..

V případě, že výšku neuvádíme nebo se jedná o kolizní stav, požadujeme předložení „Koordinační situace“ s uvedením výškových parametrů stavby k posouzení, tyto podklady zašlete na e-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

V případě, že budou instalovány jeřáby, požadujeme předložit ZOV k posouzení.

Nedojde-li při realizaci uvedené akce k dosažení výšky uvedených MW spojů (včetně činnosti stavebních strojů) s výstavbou souhlasíme.

V případě dosažení výšky uvedených MW spojů, s realizací stavby souhlasíme za podmínky uzavření „Smlouvy o úhradě vynaložených nákladů“. Na základě této smlouvy budou dotčené MW spoje přeloženy na náklady investora. V případě potřeby uzavření smlouvy, doplňte údaje o investoru, místu stavby a vyplněné zašlete na e-mail: ochranasiti@t-mobile.cz

Smlouva bude podepsána, před vydáním stavebního povolení, mezi investorem akce a společností T-Mobile Czech Republic a.s..

V souvislosti se zněním § 100 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, upozorňujeme stavebníka, že za rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí nebo provozování rádiových služeb, je považováno i rušení způsobené stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činnostmi stavebních strojů. Náklady na odstranění rušení stavbami nese vlastník dotčené stavby, náklady na odstranění rušení činnostmi souvisejícími s prováděním stavby nese stavebník. Dále bychom chtěli upozornit na znění §118 a násl. zákona o elektronických komunikacích, kde za porušení výše uvedených činností, v ochranném pásmu komunikačních vedení, je možno uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč.

Kontakt v případě kolize s MW spoji :

- Petr Dundáček , e-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

V další komunikaci projednávání kolize nebo doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.

Podmínky řešení kolizí s elektropřípojkou

Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s elektropřípojkou.
Vaše žádost je v kolizi s elektropřípojkou pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Elektropřípojky (vedení NN)".

V dotčeném území stavby se nachází kabelová trasa elektropřípojky k základnové stanici (ZS) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ).

S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v jejím ochranném pásmu požadujeme splnění následujících podmínek:

- Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte kontaktního pracovníka TMCZ

Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození vedení elektropřípojky a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- písemné vyznění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení trasy elektropřípojky,
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého kabelového vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního kab. vedení (zařízení) proti poškození, odcizení
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům (včetně, např. trvalých parkovišť apod.)
- bez souhlasu majitele, správce nesnižovat, ani nezvyšovat krytí nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních kab. vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- ohlášení ukončení stavby na servisního partnera TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.

V případě, že stavebník poškodí TI v majetku nebo správě TMCZ vzniká TMCZ právo na náhradu škody.

Při splnění výše uvedených podmínek TMCZ souhlasí s výstavbou v zájmovém území.

Kontakt v případě kolize s elektropřípojkou:

- servisní partner TMCZ, firma S COM s.r.o. - Ing.Trnka 603 256 144, e-mail: jaroslav.trnka@skom.cz, nebo Michal Čejka 777 587 204, e-mail: michal.cejka@skom.cz, v jejichž odpovědnosti je kompletní řešení dotčení kabelů NN, a to vč. zajištění vypracování všech požadovaných stupňů PD, zajištění a schválení PD na TMCZ, geodetické zaměření, vytyčení, fotodokumentace a dohled nad realizací stavby.

Společnost TMCZ vytyčení sítí nezajišťuje, se žádostí o vytyčení se obraťte na našeho servisního partnera.

V další komunikaci projednávání kolize nebo doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.



Příloha č.6

Podmínky řešení kolize se základnovou stanicí nebo bodem sítě

Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize se základnovou stanicí nebo bodem sítě.

Vaše žádost je v kolizi se základnovou stanicí pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Základnové stanice".

Vaše žádost je v kolizi s bodem sítě pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Body sítě".

V dotčeném území je instalována základnová stanice nebo bod sítě (ZS) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ) vč. konstrukcí, technologie, napájení a rozvodů.

Seznam dotčených základových stanic a bodů sítě:

S realizací akce souhlasíme za podmínky dodržení níže uvedených pravidel:

1. Zásah do konstrukcí ZS, přesuny kabeláže, technologie, přístup k ZS atp. :

- minimálně 1 měsíc před realizací oznamte zahájení uvedené akce, na e-mailovou adresu:
RAN_wstavba@t-mobile.cz

2. Výpadek napájení

- 14 dnů před plánovaným výpadkem napájení ZS nahlašte na e-mailovou adresu:
ez@t-mobile.cz

V žádném případě nesmí být prováděna žádná manipulace s technologií a konstrukcemi ZS, bez předchozího projednání a odsouhlasení zástupcem společnosti T-Mobile CZ a.s..

V souvislosti se zněním § 100 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, upozorňujeme stavebníka, že za rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí nebo provozování rádiových služeb, je považováno i rušení způsobené stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činnostmi stavebních strojů. Náklady na odstranění rušení stavbami nese vlastník dotčené stavby, náklady na odstranění rušení činnostmi souvisejícími s prováděním stavby nese stavebník. Dále bychom chtěli upozornit na znění §118 a násl. zákona o elektronických komunikacích, kde za porušení výše uvedených činností, v ochranném pásmu komunikačních vedení, je možno uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč.

V další komunikaci projednávání kolize nebo doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.

Příloha č.7

Popis DGN výkresů s průběhy tras optických vedení a elektropřipojky (vedení NN)

V případě kolize s trasou vedení optické sítě nebo trasou elektropřipojky (vedení NN) jsou součástí e-mailu obsahujícího toto stanovisko soubory DGN výkresů s průběhem tras vedení.

V případě kolize s trasou optické sítě je zaslán soubor "Opticke trasy vedeni <číslo žádosti>.dgn" ("<číslo žádosti>" je nahrazeno skutečným číslem žádosti).

V případě kolize s trasou elektropřipojky (vedení NN) je zaslán soubor "Elektro trasy vedeni NN <číslo žádosti>.dgn" ("<číslo žádosti>" je nahrazeno skutečným číslem žádosti).

Soubory DGN výkresů jsou vytvářeny pouze v případě kolize s průběhem trasy (čáry). V případě kolize pouze s bodovým objektem sítě nejsou výkresy generovány (odesílány).

Struktura DGN výkresů:

Přesnost	Číslo vrstvy
Geodeticky zaměřeno	1
Z dokumentace	2
Přibližný průběh	3
Plánováno (ve výstavbě)	4

Druh trasy	Styl čáry
Trasa vedení podzemní, v chráničce/žlabu	0
Trasa vedení v kabelovodu, v kolektoru, v metru, ...	3
Trasa vedení nadzemní, vedení na konstrukci	7

- Výkres ve formátu DGN V7.
- Kresba umístěna ve třetím kvadrantu v normální orientaci, přičemž souřadnice y, x v S-JTSK jsou v reálných souřadnicích výkresu MicroStationu stejné souřadnice se zápornými znaménky (y v JTSK = -x v souřadnicích výkresu, x v JTSK = -y v souřadnicích výkresu).



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 07.12.2020
Naše značka: RSTM/20201209-001/PP
Jedn. čís. předchozího vyjádření: RSTM/20201201-001/ES
Vyřizuje: Ing. Jiří Fogaraši
Telefon: +420727970453
E-mail: jiri.fogarasi@veolia.com
Datum: 17.12.2020

Dopravoprojekt Brno a.s.

Kounicova 271/13
60200 Brno

Stanovisko
provozovaných společností
Veolia Energie ČR, a.s.
pro účely prodloužení platnosti stávajícího vyjádření

Název akce:	Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov, akt DÚR	
Stručný popis akce:	liniová stavba dopravní infrastruktury	
Lokalizační údaje:	Okres:	Přerov
	Obec:	Bochoř
	Název k.ú.:	Bochoř
Kontaktní osoba:	Milena Ondráčková	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	+420731508349, milena.ondrackova@dopravoprojekt.cz	
Platnost vyjádření:	viz text níže	

Za předpokladu nezměněných podmínek, tímto prodlužujeme platnost našeho původního vyjádření vydaného dne null pod naši značkou RSTM/20201201-001/ES a to do 17.12.2021 včetně.

Za předpokladu nezměněných podmínek, tímto prodlužujeme platnost našeho původního vyjádření vydaného dne 21.3.2018 pod naší značkou 23729/Pe/200318-1 a to do 17.12.2021 včetně.

Ing. Jiří Leták
Náměstek Distribuce a služeb
Region Střední Morava

Tel.: + 420 581 809 510
E-mail: jiri.letak@veolia.com

1/1

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.
IČO: 45193410, DIČ: CZ45193410
Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860
www.vecr.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN
OHSAS 18001, managementu hospodaření
s energií dle ČSN EN ISO 50001.



DOPRAVO PROJEKT BRNO	Číslo 679-2021-000004
Došlo dne - 5 - 01 - 2021	Přijato AG

Dopravoprojekt Brno a. s.
Milena Ondráčková
Kounicova 271/13
602 00 Brno

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE	NASE ZNACKA	VYRIZUJE / LINKA	MISTO ODESLANI / DNE
/ 18.12.2020	20/0347	Smotlachová/591 113 509	Ostrava/30.12.2020

Stanovisko společnosti Telco Pro Services, a. s., k dokumentaci pro územní rozhodnutí k akci:

Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov

Kat. území: dle PD; parc. č.: dle PD
Předložené podklady: PD – DÚR

Dle předložených podkladů dojde v zájmovém území stavby k dotčení komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s., (dříve ČEZ ICT Services, a. s.). Jedná se o sdělovací zemní optický kabel a sdělovací zemní metalický kabel. Komunikační vedení je chráněno ochranným pásmem (1m po stranách krajního vedení), podle §102 zákona č. 127/2005 Sb. (Zákon o elektronických komunikacích) v platném znění a technickými normami.

Ochrana uvedených sdělovacích kabelů bude dle DÚR řešena v „SO 417 – Ochrana kabelů VN a optokabelu v km 83,025“, který řeší uložení zmíněných kabelů do chrániček. Kabely musí být v dostatečném rozsahu odkopány a uloženy do dělených chrániček s obetonováním, pro mechanické zajištění proti pojezdu a poškození. V místech souběhu a křížení s podzemními sítěmi musí být dodržovány min. svislé a vodorovné odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005. Zemní práce v ochranném pásmu kabelu musí být prováděny ručně. Během stavby nebude dle SO 417 přerušen provoz kabelů a nebude změněna jejich poloha. V případě, že dojde ke změně polohy kabelů (hloubkové nebo stranové), musí být uzavřena „Smlouva o realizaci přeložky“ mezi společností Telco Pro Services, a. s. a investorem stavby, kde budou specifikovány povinnosti a komunikace smluvních stran. Během stavby musí být dodrženy Podmínky pro provádění prací v blízkosti komunikačního vedení Telco Pro Services, a. s., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Souhlas s činností v ochranném pásmu komunikačního vedení bude vydán po vytýčení kabelů (před zahájením stavebních prací).

Společnost Telco Pro Services, a. s., souhlasí s vydáním územního rozhodnutí za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je do 30.12.2021.

S pozdravem

Naděžda Smotlachová
Technik poskytování sítí senior



Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4
IČ: 291 46 278
(20)

Přílohy:

1x Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti komunikačního vedení

DO PRAVO PROJEKT BRNO	Číslo LPD-0000-005423
Dodání dne - 3 - 12 - 2020	priděleno AG

HO
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546 /56

14000 Praha

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
0000086546 / 02.12.2020	UPTS/OS/261587/2020	Simona Hulíková	Praha / 02.12.2020

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Územní řízení / rozhodnutí

Akce: D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov, akt. DÚR

K Vaší žádosti Vám po prošetření aktuálního stavu našich podzemních sítí sdělujeme, že na Vámi vyznačeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

Z hlediska stávající zájmu Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedenému záměru žádné námítky či připomínky.

S pozdravem

Za správnost:


České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)Simona Hulíková
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad


Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 02.12.2021

PIN: 2306

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Žádost č. j. UPTS/OS/261587/2020

Zájmové území

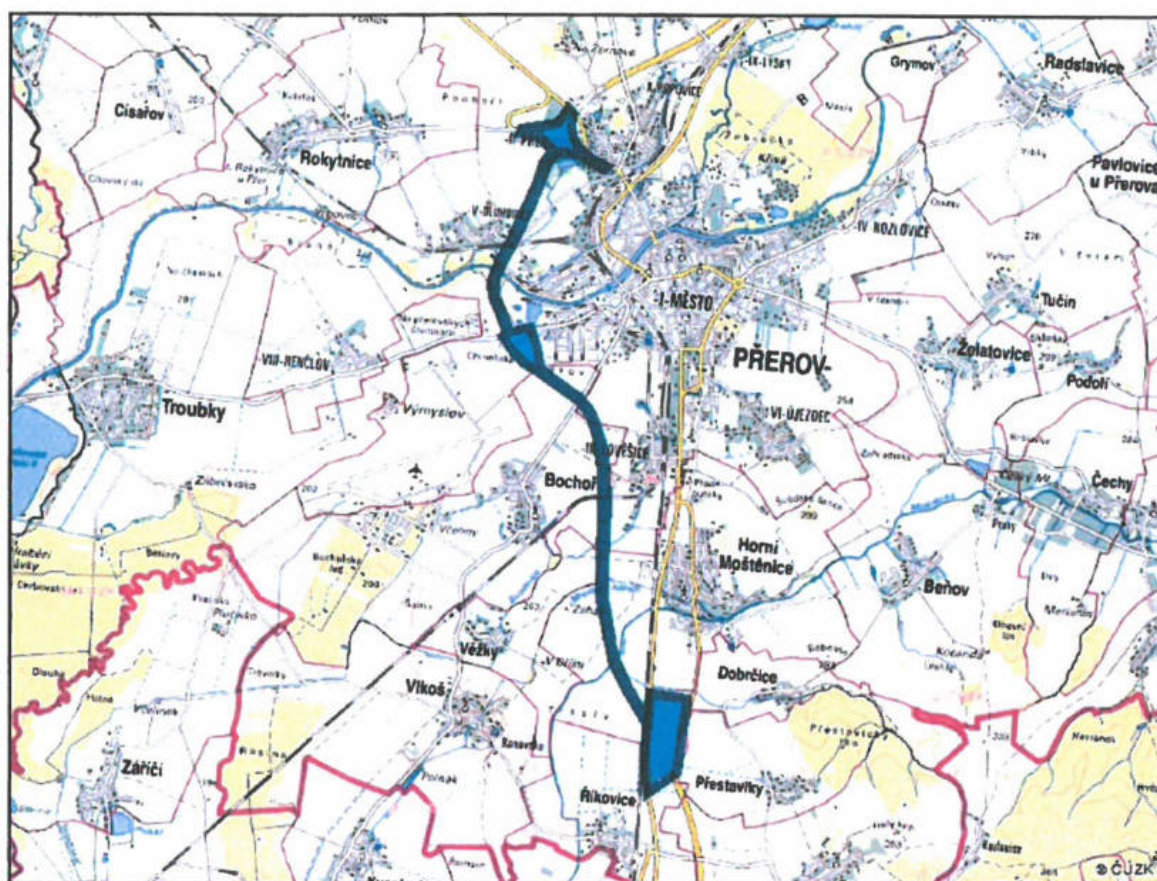

Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.

Dial Telecom, a.s.
Křižíkova 237/36a
186 00 Praha 8-Karlín
IČ:28175492
DIČ:CZ28175492
Tel:226204111

Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13
Brno
602 00

Naše značka
CR810404

Vyřizuje / Linka
Kopřivová / 226204111

Vystaveno
20.7.2020

Věc : Vyjádření k dokumentaci pro všechny stupně projektové dokumentace

Název akce/stavby : Dálnice D1, 0136 Říkovice - Přerov, k.ú. Bochoř, Dluhonice, Horní Moštěnice, Lověšice u Přerova.

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující :

Ve Vámi vyznačeném prostoru stavby

se v současné době nenachází v zemi žádné podzemní komunikační vedení

ve vlastnictví a správě společnosti Dial Telecom, a.s.

K Vámi předloženému záměru nemáme námitek, souhlasíme s vydáním rozhodnutí ve všech stupních projektové dokumentace.

Společnost Dial Telecom má pronájem v telekom. trase společnosti NET4GAS,s.r.o.Žádáme Vás proto plně respektovat také jejich vyjádření.V případě přeložky se obraťte i na společnost Dial Telecom,a.s.

Platnost tohoto vyjádření je 1rok od jeho vydání.

Při změně rozsahu stavby je nutno požádat naši organizaci o nové vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací.

S přátelským pozdravem

 Dial Telecom
Dial Telecom, a.s.
Křižíkova 237, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 28175492 DIČ: CZ28175492



LAN servis, s.r.o., Interbrigadistů 2, Přerov 75002

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1955

Buďte ve spojení

Naše značka: VKES-J005-2020

Vyřizuje: Jiří Suchánek

V Přerově: 22.7.2020

**I. Žádost o vyjádření
o existenci podzemních telekomunikačních vedení společnosti LAN servis, s.r.o.**

Žadatel:

**Dopravoprojekt Brno a.s
Ondráčková Milena, Ing.
Odbor koncepce a strategického rozvoje
Kounicova 271/13
Brno 60200
IČ : 46347488**

Č.j. žadatele/ze dne:

ze dne: 13.7.2020

žádá o vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení společnosti LAN servis, s.r.o.
Pro akci / stavbu :

„Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov“

**II. Vyjádření
o existenci podzemních telekomunikačních vedení společnosti LAN servis, s.r.o.**

Oznamujeme vám, že při realizaci Vámi plánovaných prací (dle doložené dokumentace) **NEDOJDE** ke styku (souběhu, křížování) s podzemním telekomunikačním vedením společnosti LAN servis, s.r.o.

Toto vyjádření platí pro dokumentaci předloženou firmě LAN servis, s.r.o. a pro rozsah prací na ní vyznačených. Pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do jednoho roku od jeho vydání. Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutno požádat o nové vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení společnosti LAN servis, s.r.o.

LAN
servis
LAN SERVIS s.r.o.
Interbrigadistů 2
750 00 PŘEROV
1

S. Lh.

.....
za LAN servis, s.r.o.



SITEL, spol. s r.o.
Společnost pro výstavbu integrovaných telekomunikací
Sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
Provozovna: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10

DOPRAVOPROJEKT BRNO		Číslo <i>KPD-2010-002040</i>
Došlo dne <i>22-06-2020</i>	Přiděleno <i>AG</i>	

Dopravoprojekt Brno a.s.
Ing. Milena Ondráčková
Kounicova 271/13
602 00 Brno

Vaše značka

Naše značka
1112002643

Vyřizuje
Středisko dokumentace SITEL

V Praze dne
15.06.2020

Věc: Vyjádření k existenci technické infrastruktury
– podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě

Stavba:

Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov
– Zájmové území stavby vyznačeno ve Vaší žádosti

Společnost **SITEL, spol. s r.o.**, se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PSČ 140 00 (dále jen "SITEL"), Vám sděluje, že ve vyznačeném zájmovém území se nenachází žádná podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti SITEL, spol. s r.o.

Souhlasíme s vydáním pro tyto účely: Ohlášení stavby, Rozhodnutí o umístění stavby, Stavební povolení, Veřejnoprávní smlouvy, Zjednodušené územní řízení, Územní souhlas, Územní řízení

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.

V případě další korespondence uvádějte naše číslo jednací.

S pozdravem



Přílohy: polohopisný plánek
Kopie: žádné

tel.: +420 267 198 111, fax: +420 267 198 222
e-mail: sitel@sitel.cz web: www.sitel.cz



bank. spojení: ČSOB Praha 5, č.ú. 892803/0300
IČ: 44797320, DIČ: CZ44797320
spis.zn.C.6725 u Městského soudu v Praze



SITEL, spol. s r.o.

Společnost pro výstavbu integrovaných telekomunikací


Sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Provozovna: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10

Situační výkres

Platí pouze s vyjádřením 1112002643.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

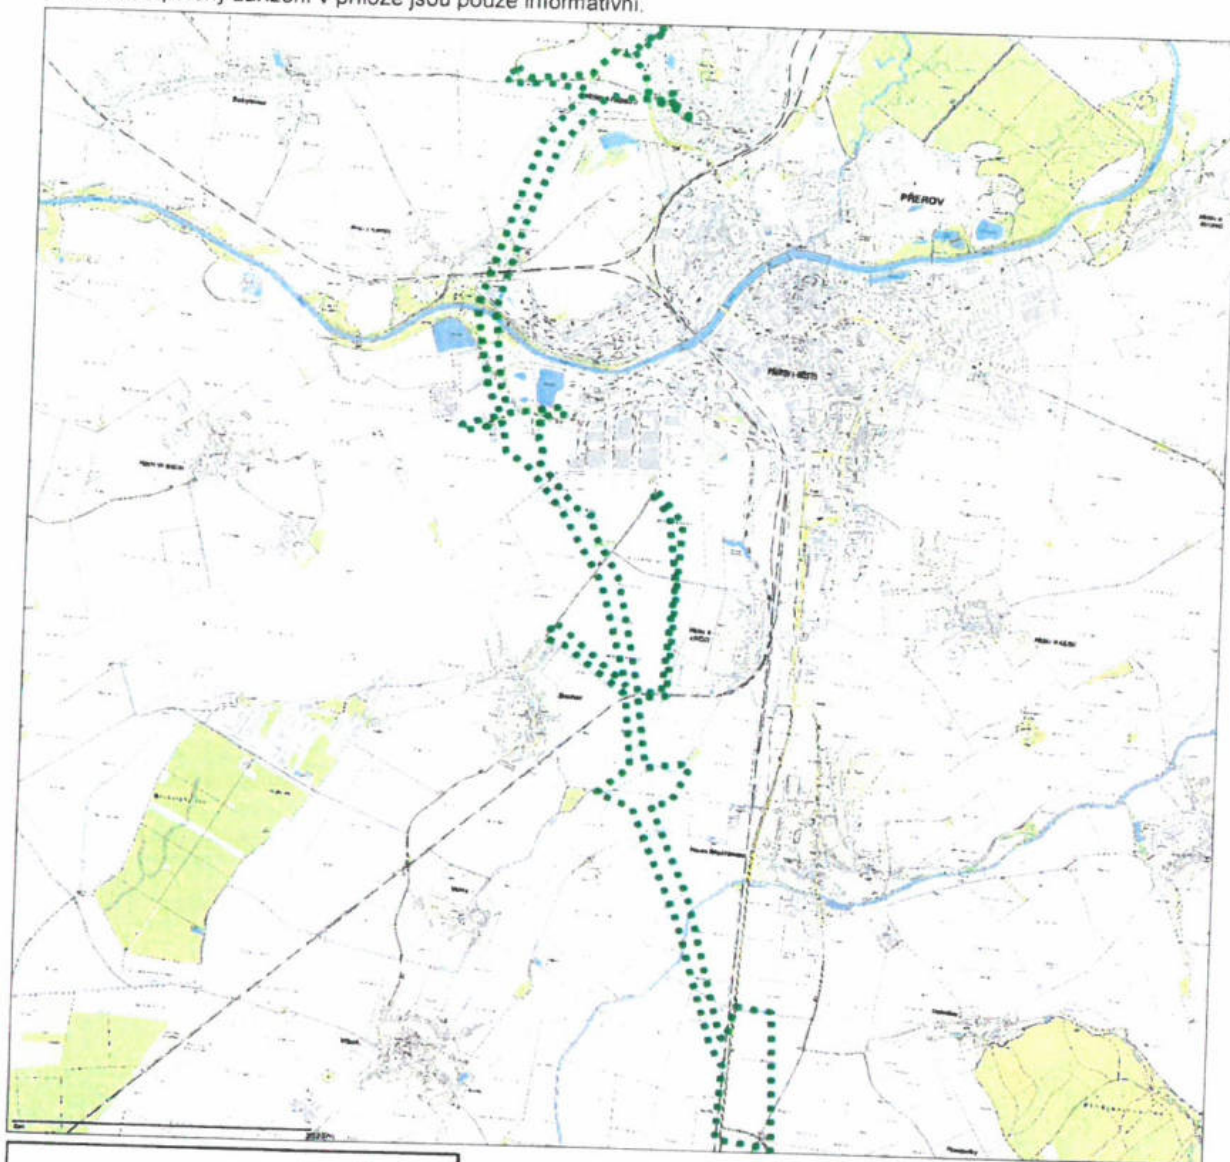

Legenda

- ■ ■ Zájmové území
- — — Komunikační vedení

Dotčená katastrální území: Bochoř, Dluhonice, Horní Moštěnice, Lověšice u Přerova, Předměstí, Přerov, Přestavky u Přerova, Věžky u Přerova, Říkovice u Přerova

tel.: +420 267 198 111, fax: +420 267 198 222
e-mail: sitel@sitel.cz web: www.sitel.cz



bank. spojení: ČSOB Praha 5, č.ú. 892803 0300
IČ: 44797320, DIČ: CZ44797320
spis.zn.C.6725 u Městského soudu v Praze

DOPRAVOPROJEKT BRNO	Číslo <i>177-2021-000009</i>
Došlo dne 5-01-2021	Přiděleno <i>AK</i> <i>AP</i>

Dopravoprojekt Brno a.s.
Ing. Milena Ondráčková
Kounicova 271/13
602 00 Brno

Vaše značka

Naše značka

1312003063

Vyřizuje

Středisko dokumentace SITEL

V Praze dne

18.12.2020

Věc: Vyjádření k existenci technické infrastruktury
– podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě

Stavba:

Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov

– Zájmové území stavby vyznačeno ve Vaší žádosti

Společnost **Telia Carrier Czech Republic a.s.**; se sídlem U nákladového nádraží 3265/10, Strašnice, Praha 3, PSČ 130 00, zastoupena společností SITEL, spol. s r.o.; se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PSČ 140 00 (dále jen "SITEL"), Vám sděluje, že ve vyznačeném zájmovém území se nenachází žádná podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s.

Souhlasíme s vydáním pro tyto účely: Ohlášení stavby, Rozhodnutí o umístění stavby, Stavební povolení, Veřejnoprávní smlouvy, Zjednodušené územní řízení, Územní souhlas, Územní řízení.

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.

V případě další korespondence uvádějte naše číslo jednací.

S pozdravem



Telia Carrier Czech Republic a.s.
zastoupena společností SITEL, spol. s r.o.
IČO: 44797320
Nad Elektrárnou 1526/45
108 00 Praha 10

①

Přílohy: polohopisný plán

Kopie: žádné

Telia Carrier Czech Republic a.s.
U nákladového nádraží 3265/10, Strašnice, Praha 3,
PSČ 130 00
IČ: 26207842, DIČ: CZ26207842
zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 6808

Verze 1,1

Zastoupena společností SITEL, spol. s r.o.
se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PSČ 140 00
tel.: 267 198 111, fax: 267 198 222
web: www.sitel.cz
IČ: 44797320, DIČ: CZ44797320
zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 6725



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



MVCRX04LC8HX
prvotní identifikátor

odbor správy majetku
P.O.BOX 155/OSM
140 21 Praha 4

Č. j. MV-190998-4/OSM-2019

DOPRAVOPROJEKT BRNO	Celo (27) - 2020-003777
Došlo dne	15. 12. 2020
	Přijímáno AG

Praha 14. prosince 2020

Počet listů: 1

Přílohy: 1

Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13
602 00 Brno

Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov – stanovisko ke změně ÚR (DÚR)

Odbor správy majetku Ministerstva vnitra obdržel Vaši žádost o stanovisko k akci „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov“ ke změně ÚR.

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. posoudila stavbu z hlediska zajištění elektromagnetické kompatibility s elektronickými (resp. radiokomunikačními) zařízeními MV ČR. Plánovaná stavba se nachází mimo vymezené území pro bezpečnost státu ve smyslu § 175 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v dostatečné vzdálenosti od elektronických zařízení MV, jejich činnost nemůže negativně ovlivnit, a proto **prodlužujeme platnost našeho souhlasného vyjádření do 31.12.2021.**

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, stejně jako pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Ing. Miroslav Konopecký
vrchní ministerský rada
ředitel odboru správy majetku
v z.
Mgr. Josef Vodička
Vedoucí oddělení

Vyřizuje: Ing. Michaela Kopáčová
tel. č.: 974 849 371
e-mail: michaela.kopacova@mvcr.cz

OPTILINE a.s.

DOPRAVO PROJEKT BRNO	Číslo 471-2021-000211
Došlo dne - 5 - 01 - 2021	Přiděleno Ap AP

Dopravoprojekt Brno a.s.
Ing. Milena Ondráčková
Kounicova 271/13
602 00 Brno

Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje	V Praze dne
	1412002913	Středisko dokumentace SITEL	18.12.2020

Věc: Vyjádření k existenci technické infrastruktury
– podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě

Stavba:

Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov

– Zájmové území stavby vyznačeno ve Vaší žádosti

Společnost **OPTILINE a.s.**, se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, zastoupena společností SITEL, spol. s r.o., se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PSČ 140 00 (dále jen "SITEL"), Vám sděluje, že ve vyznačeném zájmovém území se nenachází žádná podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti OPTILINE a.s.

Souhlasíme s vydáním pro tyto účely: Ohlášení stavby, Rozhodnutí o umístění stavby, Stavební povolení, Veřejnoprávní smlouvy, Zjednodušené územní řízení, Územní souhlas, Územní řízení.

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.

V případě další korespondence uvádějte naše číslo jednací.

S pozdravem

Přílohy: polohopisný plán

Kopie: žádné



Optiline a.s.
Příkop 843/4, Brno, PSČ 602 00
IČ: 26270412, DIČ: CZ26270412
zapsána v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 3677

Zastoupena společností SITEL, spol. s r.o.
se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PSČ 140 00
tel.: 267 198 111, fax: 267 198 222
web: www.sitel.cz
IČ: 44797320, DIČ: CZ44797320
zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 6725



**Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Milena Ondráčková
Na Pankráci 546/56
140 00 Praha - Nusle**

V Praze, 27.1.2021

Naše zn.: **210127-1110251573**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov, akt. DÚR"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závěšova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **27.1.2021**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/>.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
155 00 Praha 5

Tel.: 775012847
E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com



Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_210127-1110251573.pdf



Žádost o vyjádření k existenci sítí č. 210127-1110251573

Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ:	Právnícká osoba
IČO:	46347488
Firma:	Dopravoprojekt Brno a.s.
Titul:	Ing.
Jméno:	Milena
Příjmení:	Ondráčková
Telefon:	+420 731 508 349
E-mail:	milena.ondrackova@dopravoprojekt.cz

Adresa sídla/bydliště

Ulice:	Kounicova
Č.p. (č.ev.) / č.o.:	271 / 13
Obec:	Brno - Veveří
PSČ:	60200

Identifikační údaje zástupce žadatele /stavebníka

Typ:	Právnícká osoba
IČO:	65993390
Firma:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Titul:	Ing.
Jméno:	Milena
Příjmení:	Ondráčková
Telefon:	+420 731 508 349
E-mail:	milena.ondrackova@dopravoprojekt.cz

Adresa sídla/bydliště


Ulice: Na Pankráci
Č.p. (č.ev.) / č.o.: 546 / 56
Obec: Praha - Nusle
PSC: 14000

Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby: D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov, akt. DÚR
Typ stavby: Stavba výšky do 10 m nad zemí
Stupeň žádosti: DÚR nebo DÚS (Dokumentace pro územní rozhodnutí/územní souhlas)
Žadatelovo označení: Dálnice D1, 0136 Říkovice-Přerov
Popis stavby / doplňující informace: Liniová stavba dopravní infrastruktury - dálnice a související objekty (přeložky inženýrských sítí, komunikací a vodních toků)
Výška stavby: 0 m
Výška jeřábu: 0 m
Seznam příloh: B_SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRAVA.pdf

Zájmové území

Kresba 1:

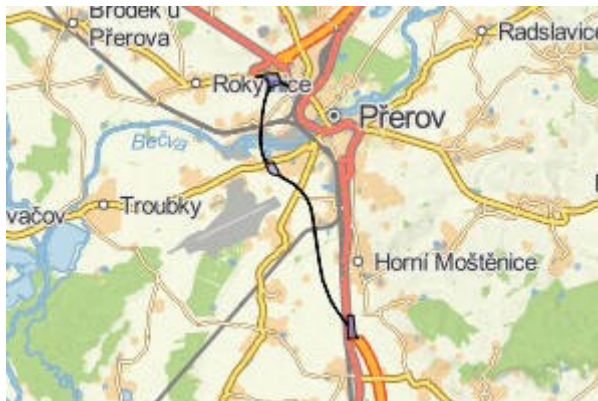

Dotčené KÚ:

Bochoř (606723)
Dluhonice (626708)
Přerov (734713)
Lověšice u Přerova (735001)
Předmostí (734977)
Věžky u Přerova (606740)
Horní Moštěnice (643572)

Datum: 27.1.2021

Zadáno: <https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/>

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position“) a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone“) Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude společnost Vodafone, jako správce, a společnost Position, jako zpracovatel, zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám.

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně a tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Podrobné informace o ochraně soukromí ve společnosti Vodafone, a to včetně uplatnění vašich práv subjektu údajů naleznete na webu <https://www.vodafone.cz/o-vodafone/ke-stazeni/ochrana-soukromi/>.